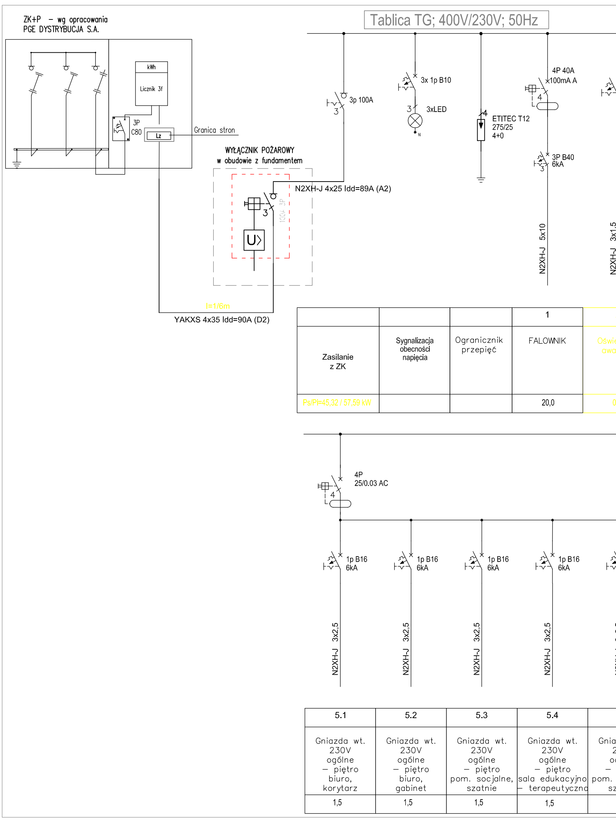
Tablica TG; 400V/230V; 50Hz
ZK+P → wg opracowania PGE DYSTRYBUCJA S.A.
kWh
Licznik 3f
3P
C60
Granica stron
WYŁĄCZNIK POŻAROWY
w obudowie z fundamentem
3p 100A
3x 1p B10
3xLED
ETITEC T12 275/25 4+0
4P 40A x100mA A
3P B40 6kA
N2XH-J 4x25 ldd=89A (A2)
N2XH-J 5x10
N2XH-J 3x1,5
1+1/6m
YAKXS 4x35 ldd=90A (D2)
4P 25/0.03 AC
1p B16 6kA
N2XH-J 3x2,5
Zasilanie z ZK
Sygnalizacja obecnosći napięcia
Ogranicznik przepięć
FALOWNIK
PuPH45,32 / 57,59 kW
20,0
5.1
5.2
5.3
5.4
Gniazda wt. 230V ogólne – piętro biuro, korytarz
Gniazda wt. 230V ogólne – piętro biuro, gabinet
Gniazda wt. 230V ogólne – piętro pom. socjalne, szatnie
Gniazda wt. 230V ogólne – piętro sala edukacyjna – terapeutyczna
1,5