


Dla każdej średnicy rury długość maty kompensacyjnej wynosi 1,0 m a wysokość dociełej maty przyjmuje się jako równą średnicy płaszczacza osłonowego rury. Maty można układać warstwami jedną na drugą.

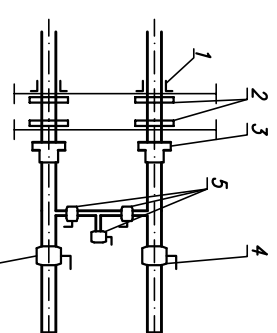

PROJEKTOWANY TROCIANKI PRZELIOWY

MEJSCE SPRAWIANIA RIR + KŁOFA TERMOKROZYLIM

ZAKOŃCZENIE TERMOKROZYLIM

POUSZKA KOMPENSACYJNA

LEGENDA:
 === projektowana sieć ciepłownicza

2