



SKRZYŻOWANIE Z GAZOCIĄGIEM PE

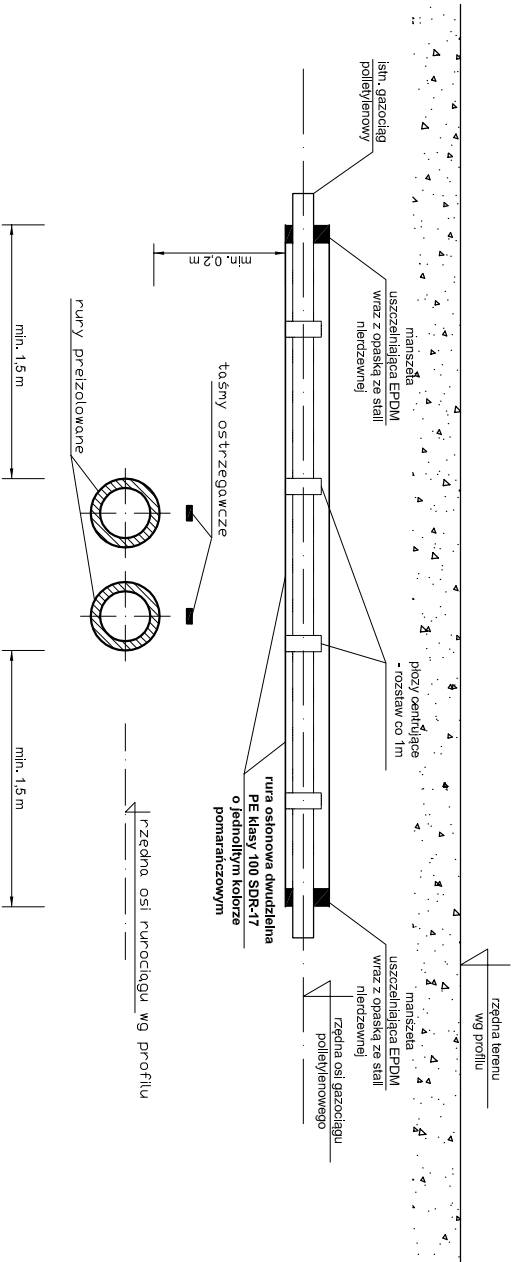

| ŚREDNICE RUR OCHRONNYCH: | |
|--------------------------|---------------|
| Istn. gazociąg | rura ochronna |
| Dz25 | Dz110x6,6 |
| Dz32-Dz40 | Dz125x7,4 |
| Dz50-Dz75 | Dz160x9,5 |
| Dz90 | Dz200x11,9 |
| Dz110 | Dz250x13,4 |
| Dz125 | Dz280x14,8 |
| Dz160 | Dz315x18,7 |
| Dz180 | Dz355x21,1 |
| Dz200 | Dz355x21,1 |
| Dz225 | Dz355x21,1 |

UWAGI:
Rura ochronną na gazociągu zastosować w przypadku, gdy odległość gazociągu od rur przełożonych będzie mniejsza niż 40 cm.
Połączenie rur poziomowych za pomocą zgrzewania (urządzeniem typu EXTRUDER).
Przed założeniem rury ochronnej gazociąg PE owinać folią aluminiową.
Rura ochronną ułożyć na płaszczyźnie o wys. min. 25mm.

SKRZYŻOWANIE Z GAZOCIĄGIEM STALOWYM

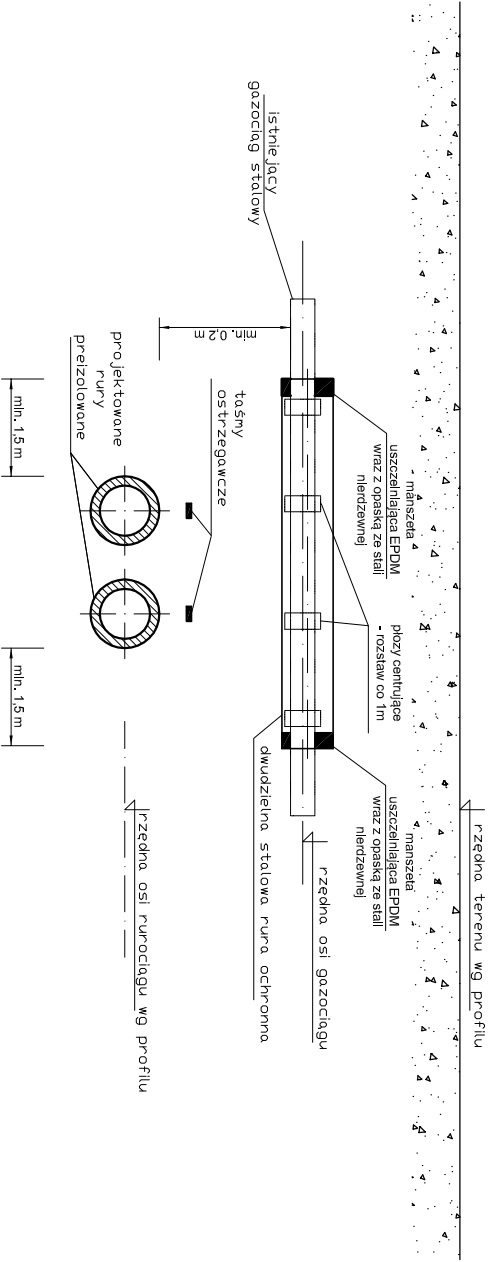

| ŚREDNICE RUR OCHRONNYCH: | |
|--------------------------|---------------|
| Istn. gazociąg | rura ochronna |
| DN25-DN32 | DN100 |
| DN40-DN50 | DN125 |
| DN63-DN80 | DN150 |
| DN100-DN125 | DN200 |
| DN150 | DN250 |
| DN180 | DN300 |
| DN200 | DN350 |
| DN250 | DN400 |

UWAGI:
Rura ochronną na gazociągu zastosować w przypadku, gdy odległość gazociągu od rur przełożonych będzie mniejsza niż 40 cm.
Połączenie rur poziomowych za pomocą spawania elektrycznego.
Rura ochronną ułożyć na płaszczyźnie o wys. min. 25mm.

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Pracownia Projektowania i Usługi Inwestycji KONSUBUD s.c. MA. Zybura | | | |
| Siedziba: 41-947 Piekary Ślą., ul. Westerplatte 15 | | | |
| Biuro: 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12 | | | |
| tel/fax: 32 287-91-09 | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU | |
| ADRES | | PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. SZMARAGDOWA, BURSZTYNOWA | |
| INWESTOR | | MPEC SP. Z O.O., 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. GEN. ZIĘTKA 19 | |
| NAZWA PROJEKTU | | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OSIĘDŁOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYSOKICH PARAMETRÓW W REJONIE ULICY BURSZTYNOWEJ, SZMARAGDOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH - ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ | |
| | | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. |
| PROJEKTOWAŁ | | mgr inż. Wojciech Foltman | SLK/2043/PD05/08 |
| | | DATA | 05.2025 |
| | | PODPIS | |
| | | NR PROJEKTU | BRANŻA |
| | | 1S/1/02/2025 | INSTAL. |
| | | SKALA | NR. RYS. |
| | | --- | 2 |
| NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM, RYSUNEK ANI JEJEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PIŚMENNIEJ ZGODY AUTORÓW | | | |