




SKRZYŻOWANIA Z RUROCIĄGAMI

Preizolowane sieci ciepłne o szczelnej ciśnieniowo izolacji.

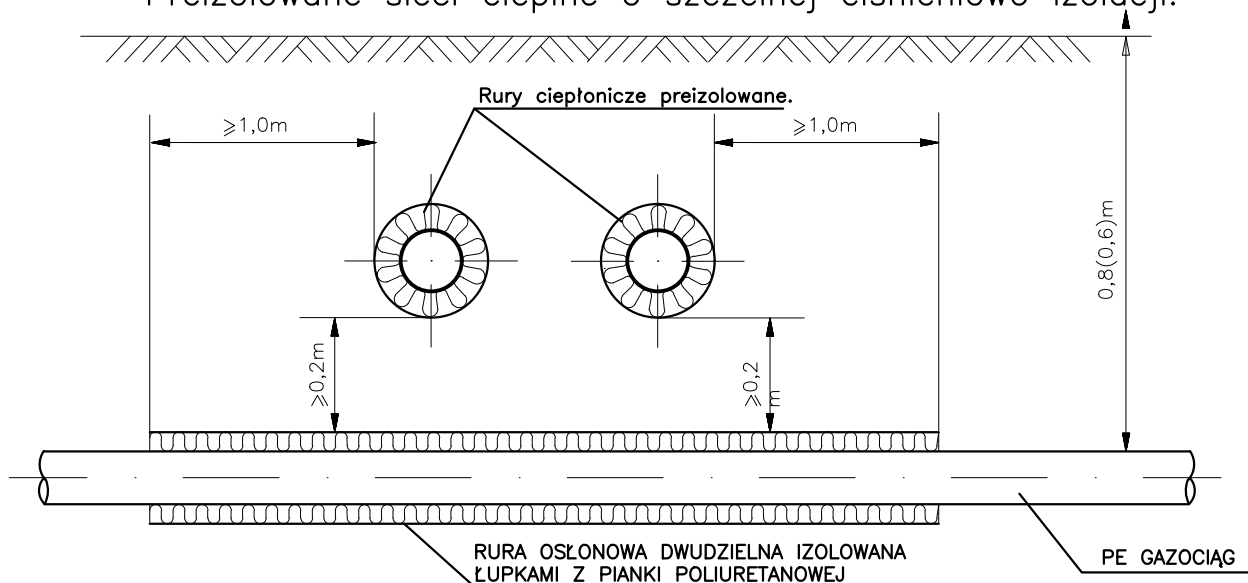

Wymagane odległości gazociągu stalowego od sieci ciepłowniczej preizolowanej.

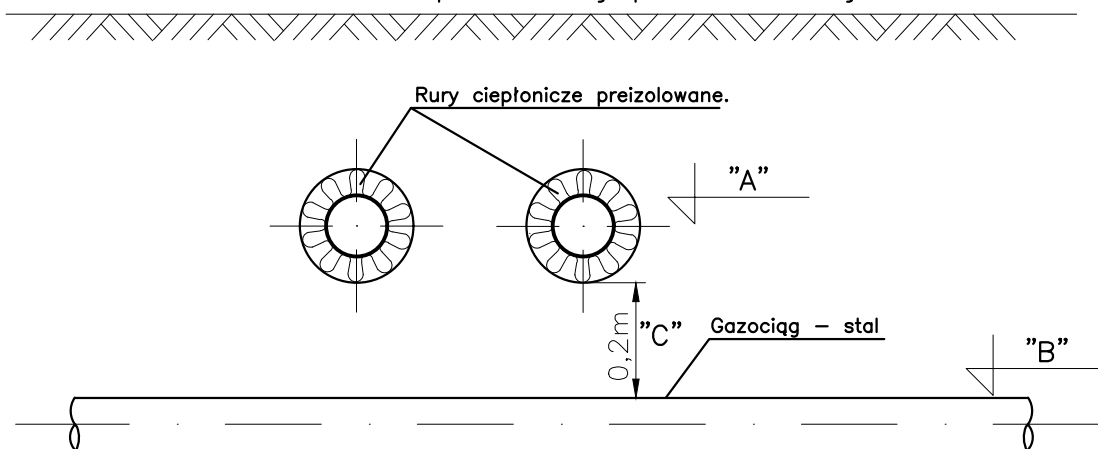

 R-BUD ul. Obywatelska 46, 93-558 Łódź,	Inwestor: Veolia Energia Łódź S.A. ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź
Obiekt: PROJEKT TECHNICZNY Przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków przy ul. Kraszewskiego, Kołowa, Siarczana, Krochmalna w Łodzi.	Faza: PB Skala: ---
Nazwa rysunku: Sposób zabezpieczenia gazociągu	Branża: sanitarna Data: 09-2025
Projektował: mgr inż. Rafał Rydziński, upr. nr 141/01/WŁ Sprawdzający: inż. Tomasz Rydziński, upr. nr LOD/1488/PWOS/10	Nr rysunku: C8

251124