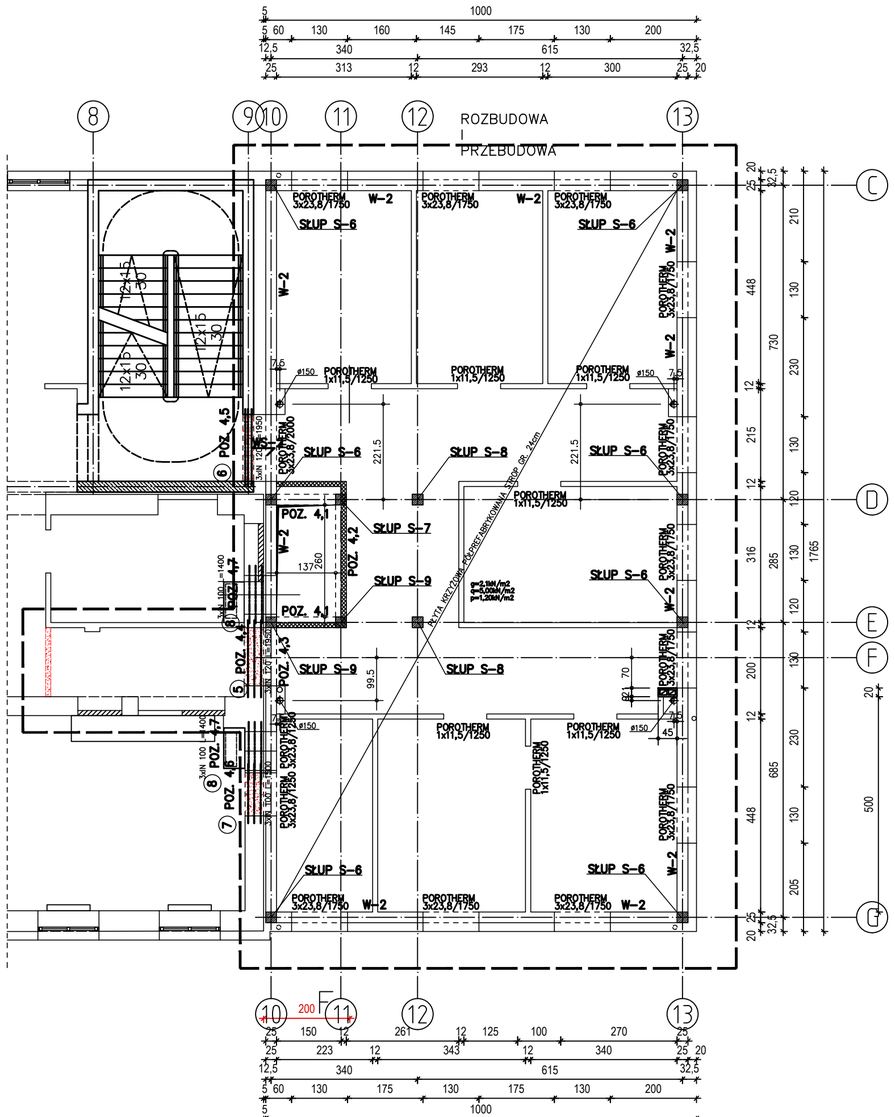

UWAGA:
1. g=OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE STAŁE BEZ CIĘŻARU WŁASNEGO STROPU
2. q=OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE ZMIENNE
3. p=OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE OD ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
4. s=OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE OD ŚNIEGU
5. GRUBOŚCI STROPU PODANE NA RYSUNKU SĄ GRUBOŚCIAMI PRZYJĘTYMI DO WYMIAROWANIA POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

UWAGI:
1. WSZYSTKIE OTWORY NA PRZEWODY INSTALACYJNE O ŚREDNICY MNIEJSZEJ NIŻ 100mm W STROPACH I ŚCIANACH ŻELBETOWYCH WIERCIĆ NA MIEJSCU BUDOWY
2. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW PORTHERM GR. 11,5cm
3. ŚCIANY MUROWANE WEWNĘTRZNE GR. 11,5cm MOŻNA MUROWAĆ PO WYKONANIU STROPU WYŻSZEJ KONDYGNACJI
4. MUROWANE ŚCIANY GR. 11,5cm KOŃCZYĆ 2cm POD STROPEM WYŻSZEJ KONDYGNACJI SZCZELINĘ WYPEŁNIĆ PIANKĄ POLIURETANOWĄ
5, ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNETRZNE NOŚNE O GR. 25cm WYKONAĆ Z ELEMENTÓW POROTHERM O NOŚNOŚCI MIN. 15MPa
6, WSZYSTKIM STROPOM FILIGRAN PRZED ZALANIEM BETONEM NALEŻY NADAĆ UJEMNĄ STRZAŁKĘ UGIĘCIA L350
7, PRZEJŚCIA INSTALACJAMI PRZEZ ISTN. STROPY I PODCIAGI KONSULTOWAĆ Z PROJ. KONSTRUKCJI

FAZA INWESTYCJI	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA INWESTYCJI	BUDYNEK USŁUGOWY
ADRES INWESTYCJI	OPOLE UL. BIASA 31 DZ. NR 37; 38/1

45-563 Opole ul. Wł. Łokietka 2a
tel: +48 603 670 593, +48 791 929 776
NIP: 754-29-06-628

GŁ. PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARIUSZ TENCZYŃSKI	11/OPOKK/2006 NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	dr inż. MARIUSZ CZABAK	OPL/1236/ PWBKb/16	
AUTOR OPRACOWANIA			
SPRAWDZENIE	inż. MIROSŁAW CZABAK	12/90/Op.	

RZUT STROPU NAD I PIĘTREM
NAZWA RYSUNKU

KONSTRUKCJA
BRANŻA

NAZWA ARCHIWUM/PLIKU

FAZA PROJEKTOWA	PROJEKT TECHNICZNY		
08.2025 DATA OPRACOWANIA	WIELKOŚĆ ARKUSZA	1:100 SKALA	NR RYSUNKU **3K**