PODBUDOWA BETONOWA POD ZASUWY

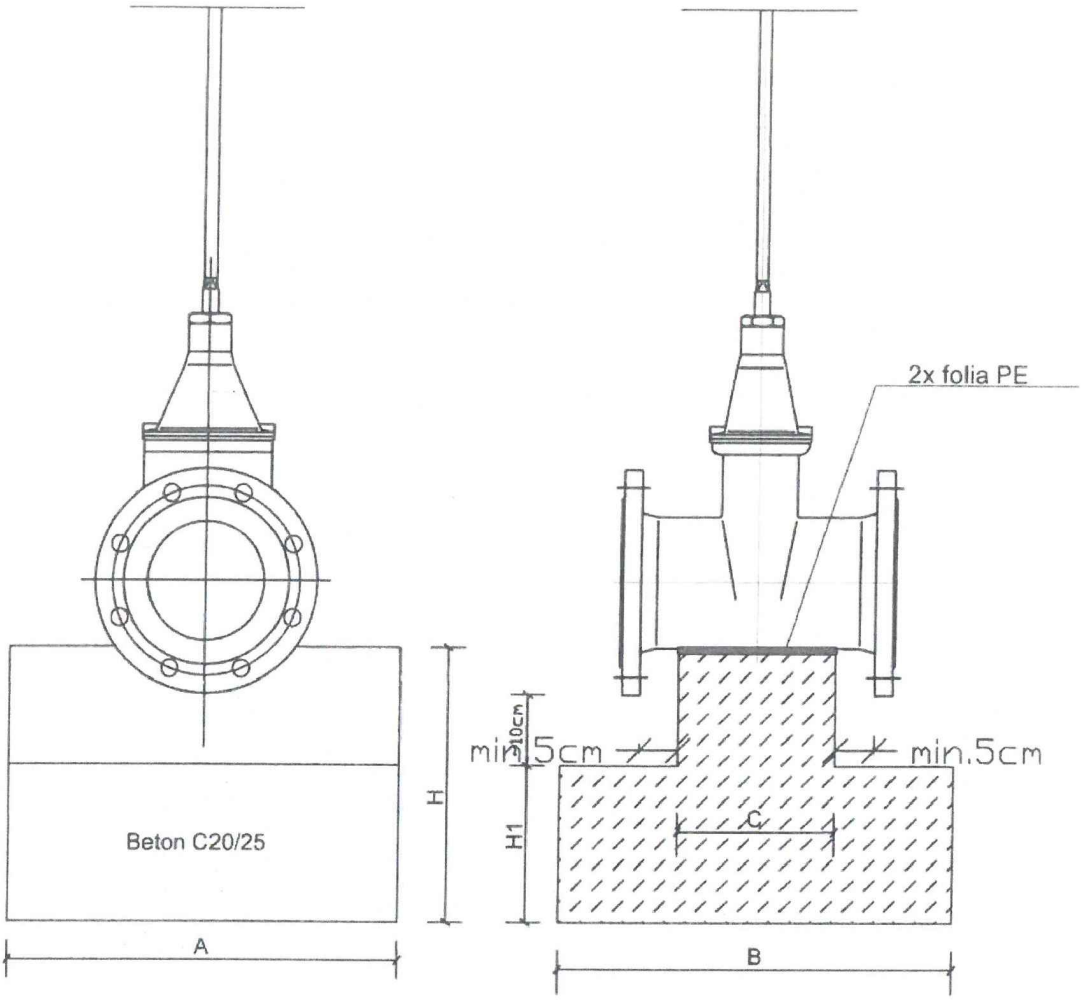

Dn mm	A mm	B mm	C mm	H mm	H1 mm
50-80	400	400	130	250	150
100	450	450	150	265	165
150	500	500	200	300	200
200	550	550	250	350	250

UWAGI:

1. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej.

TZC PLUS TERESA ZIEMKOWSKA-CIURA
ul. Płużna 19 54-530 Wrocław

projekt	PROJEKT TECHNICZNY	branża:	sanitarna	
inwestor	**Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce al. Pałacowa 1**			
nazwa i adres obiektu	**Sieć wodociągowa PE160 ; Domasław ul. Poziomkowa działka 126/5 , 126/15 AM-2 obręb Domasław (Zadanie nr 2)**			
treść rysunku	Schemat posadowienia zasuw		skala:	-
projektant w specjalności instalacyjnej:	inż. T. Ziemkowska-Ciura uprawnienia nr 66/DOŚ/04	podpis	data 02.2022	nr rys. 4
sprawdział w specjalności instalacyjnej:	mgr inż. A. Prokopska-Frydel uprawnienia nr 381/DOŚ/09	podpis	data 02.2022	