ZMY405CW1U0L40.11.1020 z modułem L10.L

Wyprowadzić instalację antenową GSM na zewnątrz budynku, zapewniając siłę sygnału GSM o wartości 21–25, tj. ma poziomie (–71)–(–61) dBm

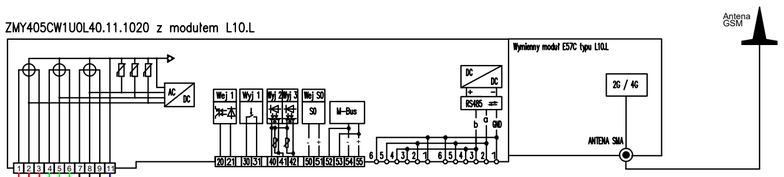

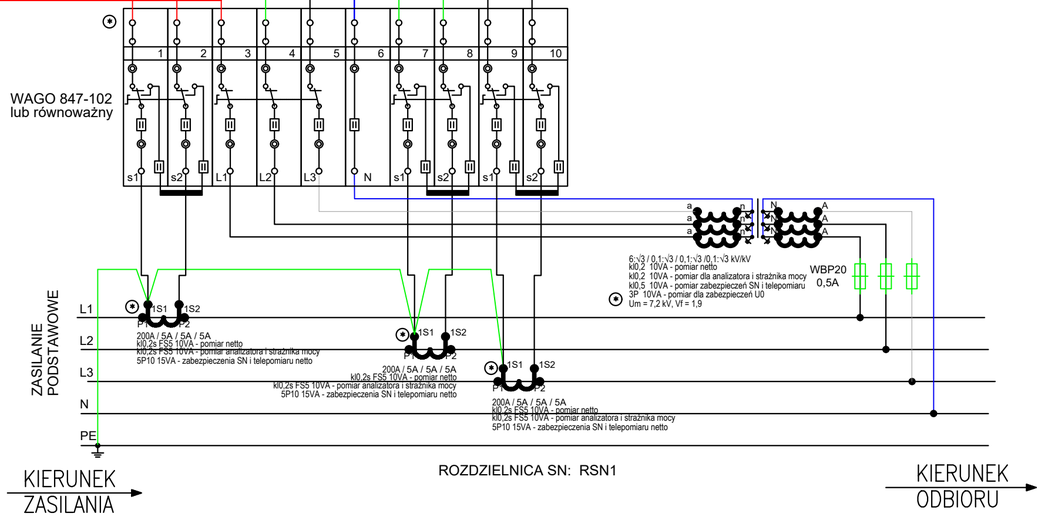

UWAGI:
- Kable prądowe i napięciowe łączące przekładniki z listwą WAGO lub równoważną opisać na całej trasie co 1 m 'Obwody prądowe' dla kabli z przekładników prądowych i 'Obwody napięciowe' dla kabli z przekładników napięciowych.
- Wszystkie elementy tablicy przystosowane do plombowania.
- Elektroniczny czterokwadrantowy licznik energii elektrycznej dla sieci 4–przewodowej, przekładnikowy typu ZMD405CT44.0459. 3x58/100V; 5A, kl. 0,5 prod. Landis+Gyr lub równoważny – dostarcza Tauron Dystrybucja
- Przekładniki prądowe 200A / 5A/ 5A/ 5A legalizowane, z trwale wygrawerowaną w obudowie przekładnika przekładnią
- Przekładniki napięciowe 6:√3 / 0,1:√3 / 0,1:√3 / 0,1:√3 kV/kV; wzorcowane
- Moduł CU-P42 z anteną lub równoważny
- Listwa WAGO 847-102 lub równoważna
- Tablicę układ pomiarowy, prowadzenie kabli i montaż wykonać zgodnie z zapisami standardów Tauron Dystrybucja.

⊛ URZĄDZENIA PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

TABLICA LICZNIKOWA
ZASLANIE PODSTAWOWE

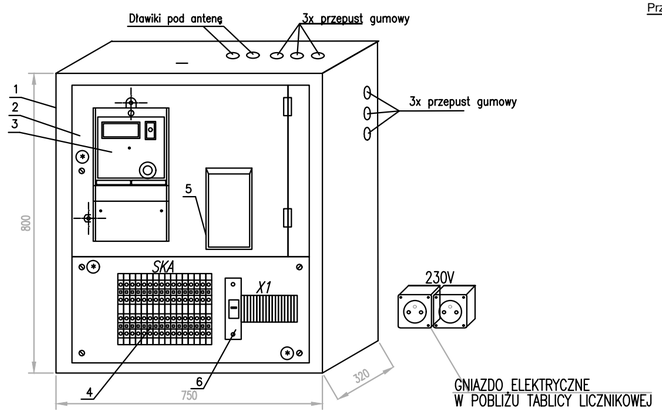

UWAGA:
Wszystkie elementy przystosowane do plombowania

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonać:

Obwody prądowe DY 2,5mm²			Obwody napięciowe DY 1,5mm²		
Kolorystyka przewodów			Kolorystyka przewodów		
L1		czerwony	L1		czerwony
L2		zielony	L2		zielony
L3		czarny	L3		czarny
			N		niebieski

Przewody od przekładników do listwy pomiarowej wykonać:

Obwody prądowe YKSYFty 7x2,5mm²			Obwody napięciowe YKYFty 5x1,5mm²		
Kolorystyka przewodów			Kolorystyka przewodów		
L1	S1	czerwony	L1		czerwony
	S2	czerwono-biały	L2		zielony
L2	S1	zielony	L3		czarny
	S2	zielono-biały	N		niebieski
L3	S1	czarny			
	S2	czarno-biały			

OZN.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	Szafa licznikowa z płytą uchyłną i stacjonarną z drzwiami przeszklonymi o wymiarach (800x750x320) mm
2	Płyta montażowa szafy licznikowej PVC (grubość: 6 mm)
3	Licznik elektroniczny
4	Listwa pomiarowa
5	Moduł komunikacyjny
6	Wyłącznik instalacyjny, nadprądowy typu B10 A

ELEKTRO INSTAL

Elektro–Instal Sp. z o.o.
ul. Zagórska 167
42–600 Tarnowskie Góry
tel/fax: 32 393–33–62/393–33–84
e–mail elektro–instal@home.pl

ZADANIE: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE FIRMY „OLMET" W GLIWICACH PRZY UL. TOWAROWEJ

OBIEKT: GLIWICE UL. TOWAROWA, DZIAŁKI NR 577/1, 581
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0025, KOLEJ.

INWESTOR: „OLMET PRZEMYSŁAW OLEŚ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Towarowa 15
42–600 Tarnowskie Góry

SCHEMAT IDEOWY UKŁADU POMIAROWO– ROZLICZENIOWEGO DLA ZASILANIA PODSTAWOWEGO. PRZYŁĄCZE NR 1.

STADIUM DOKUMENTACJI: PT
SKALA: –
NR RYSUNKU: UP–03
ARKUSZ: 1/1

	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13		20.03.2026
OPRACOWAŁ: –	–		–
SPRAWDZIŁ: –	–		–