



**ISTNIEJĄCA STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 KV
NR 21082 UL. DUMNA 4A**

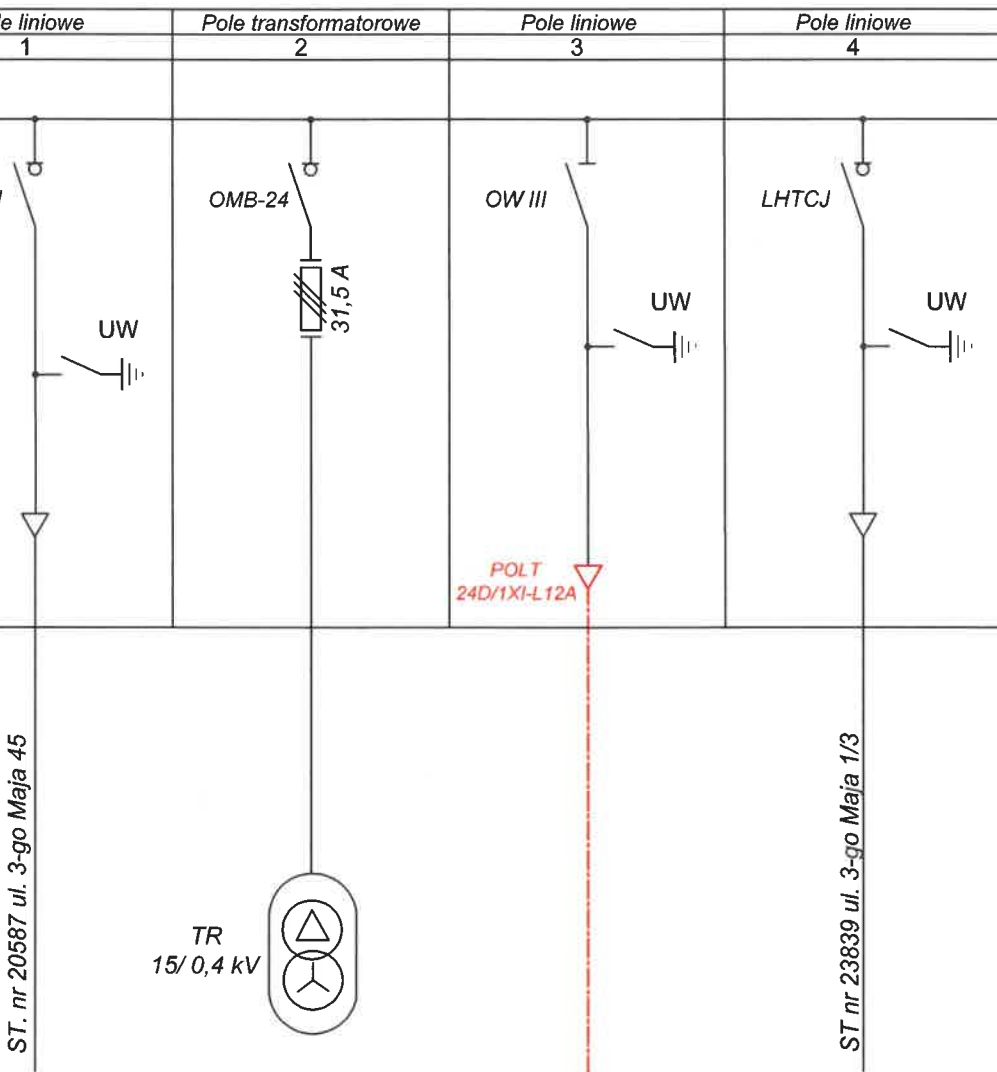

UWAGA:
Zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A.,
zawartymi w uzyskanym uzgodnieniu nr 95/2023
z dn. 27.01.2023 r., w związku ze zwiększeniem
przekroju kabla SN, należy przebudować pole nr 48.
Przedmiotowa przebudowa obejmuje:

- wymianę odłączników szynowych
- wymianę odłącznika liniowego
- wymianę napędów ręcznych
- wymianę blokad elektromagnetycznych
- wymianę wyłączników kracicowych

RPZ STARORUDZKA
UL. DZWONOWA 1A

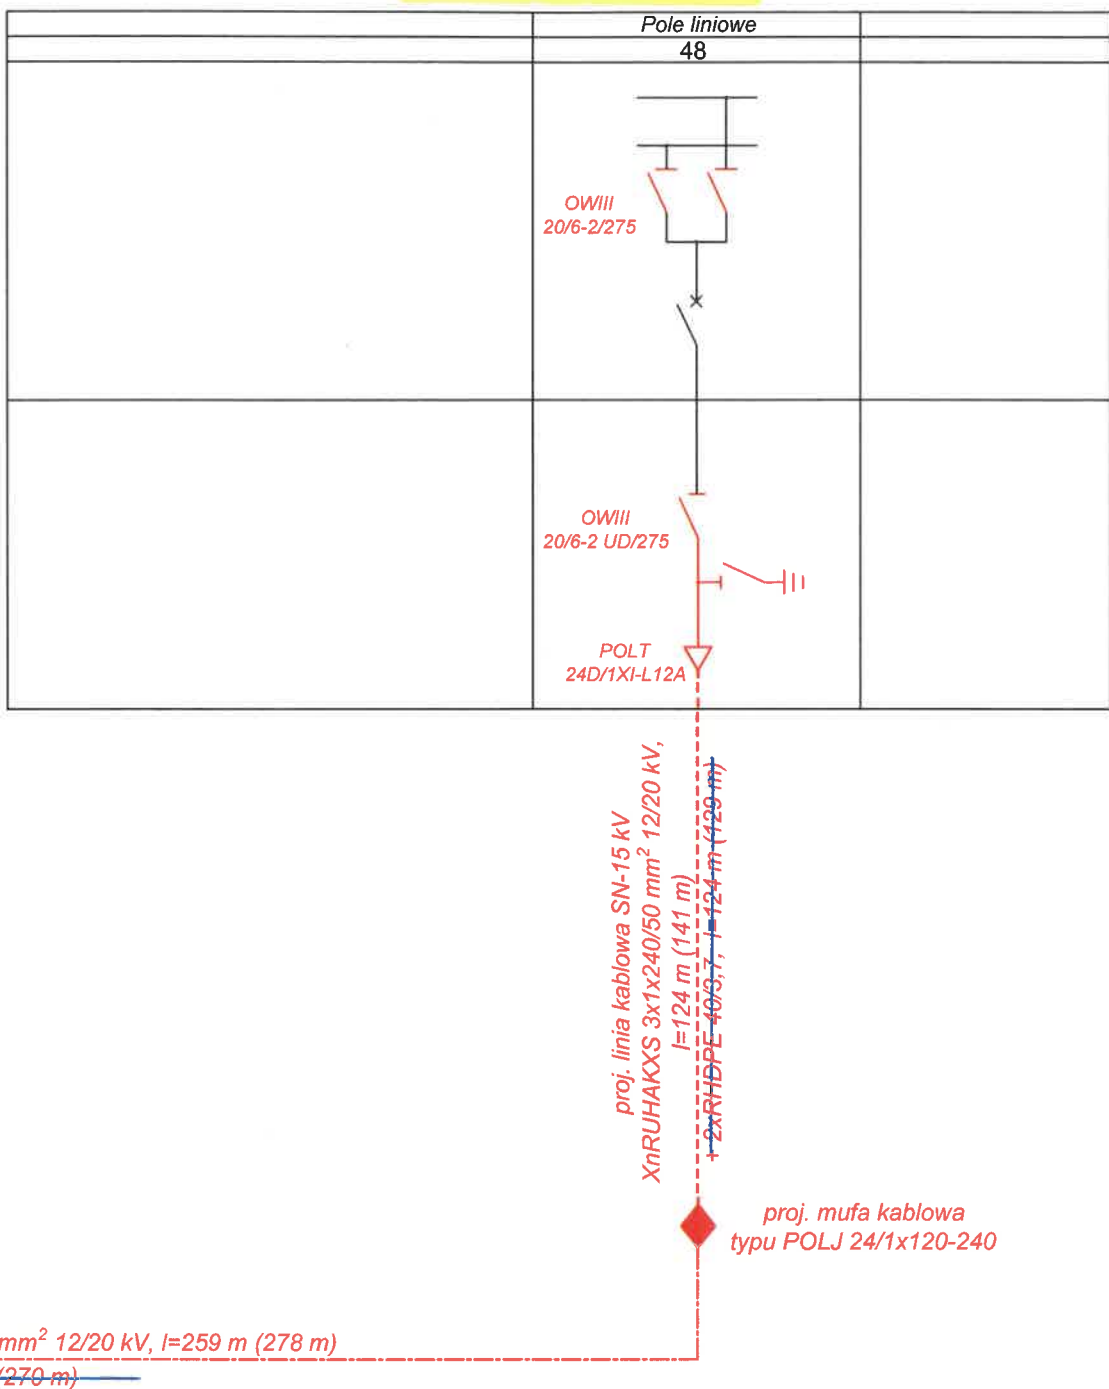

NAZWA INWESTYCJI:	Awaryjna wymiana kabla SN relacji RPZ Starorudzka p.48 do st. 21082 ul. Dumna 4A p.3
TEMAT:	Budowa linii kablowej SN-15kV wraz z kanalizacją kablową oraz rozbiórka istniejącej linii kablowej SN-15kV w relacji RPZ Starorudzka p.48 – st. nr 21082 ul. Dumna 4a p.3
INWESTOR:	PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
RODZAJ OPRAC.:	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

TYTUŁ RYS.:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	
SKALA: ---	DATA: STYCZEŃ 2024	NR RYS: E-2