Złącze kablowo-pomiarowe zlokalizować przy ścianie bocznej kompleksu garaży II.

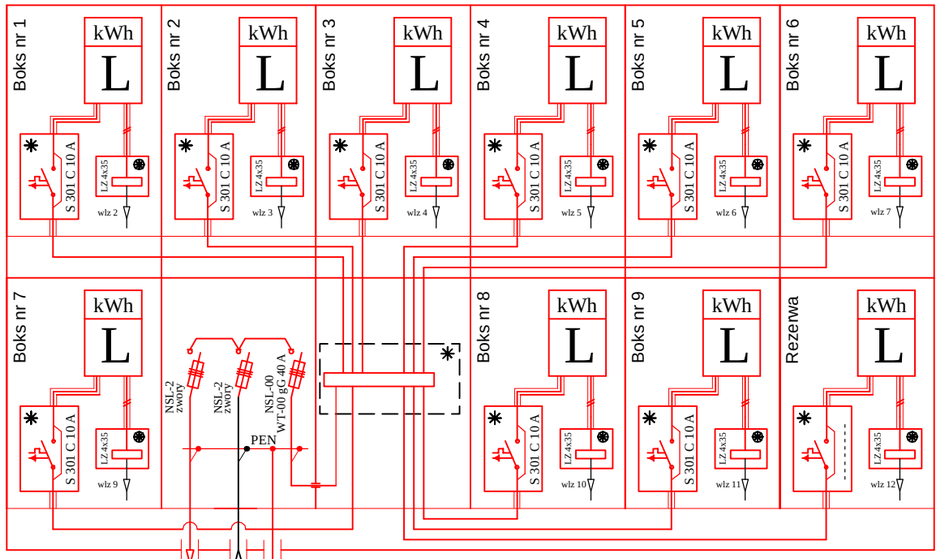

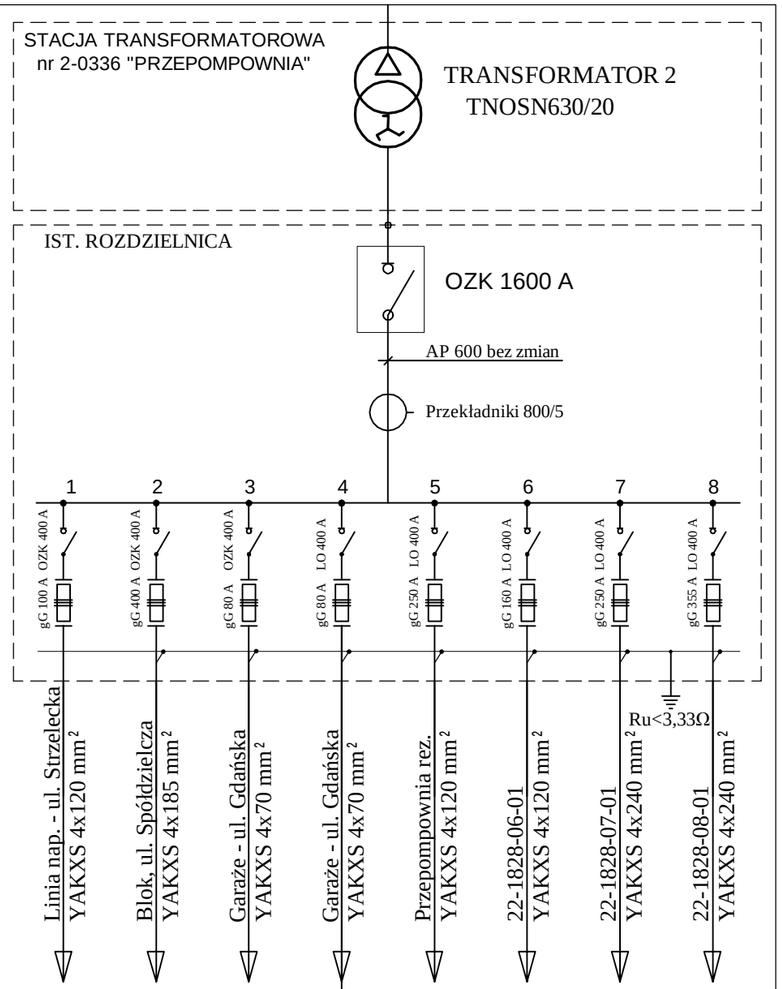

złącze nr 2-0336-04-04

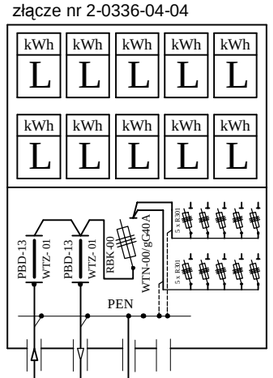

proj. kabel YAKXs 4x120 mm²; l= 4/8 m
na gł. min. 0,80 m od rzędnej jezdni.

Kabel nn typu YAKXs 4x70 mm², l= 108/120 m odkopać na odcinku 5 m, przeciąć w wskazanym miejscu, ułożyć po nowej trasie do projektowanego złącza. Długość kabla pomiędzy zaciskami pola nr 04 a projektowanym złączem - l=50/58 m.

złącze nr 2-0336-04-06

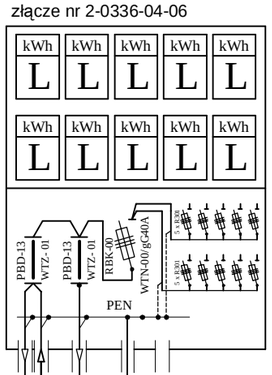

Kabel nn typu YAKXs 4x120 mm², l=7/15 m.

Kabel nn typu YAKXs 4x70 mm² na odcinku projektowana mufa - złącze nr 22-0336-04-01, l=54/58 m.

złącze nr 2-0336-04-01

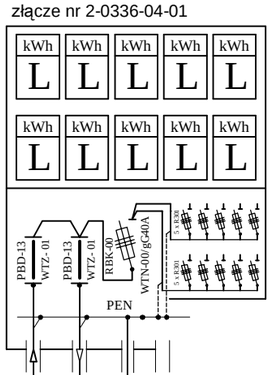

Kabel nn typu YAKXs 4x120 mm², l= 17/25 m.

22 - 0336 - 04 - □□

INWESTOR:	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ RE Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5, 96-300 Żyrardów		
WYKONAWCA:			
PRZEDMIOT INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KABLOWEGO PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO NISKIEGO NAPIĘCIA		
ADRES INWESTYCJI:	Żyrardów, ul. Spółdzielcza, dz. 2787/95, gm. Żyrardów		
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat ideowy zasilania.		
STANOWISKO:	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT:			
DATA:	10.2025	NUMER RYSUNKU:	4.2
SKALA:	Bez skali		