
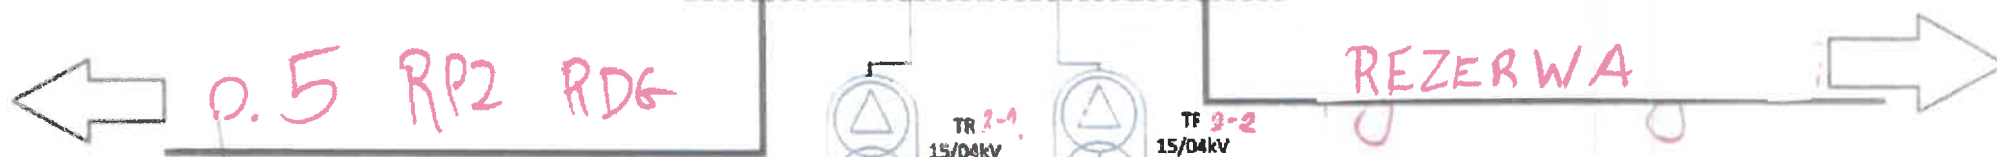




Budynek B-2

Linowe	Transformatorowe	Transformatorowe	Linowe
4	3	2	1

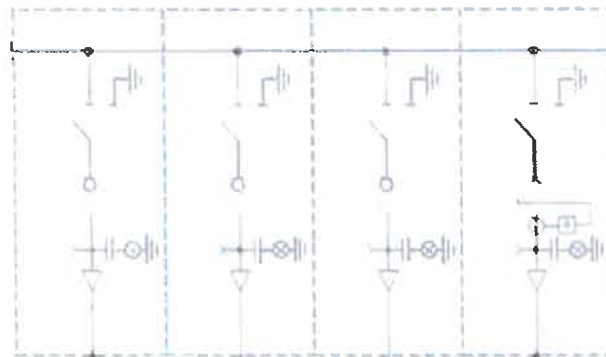

TR 2-1

TR 2-2

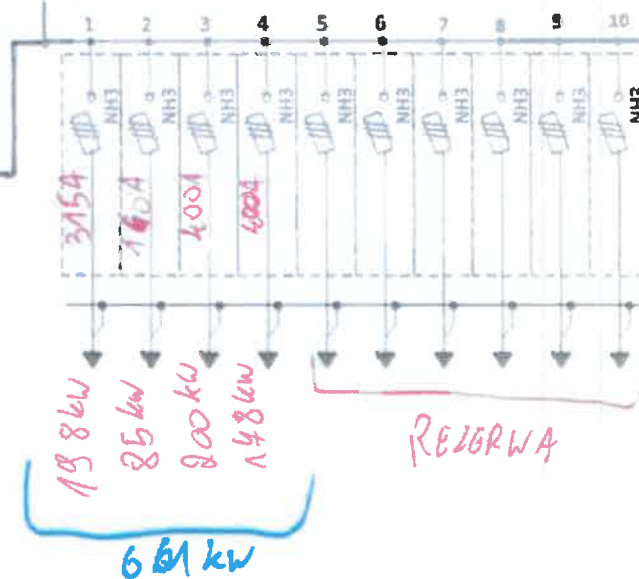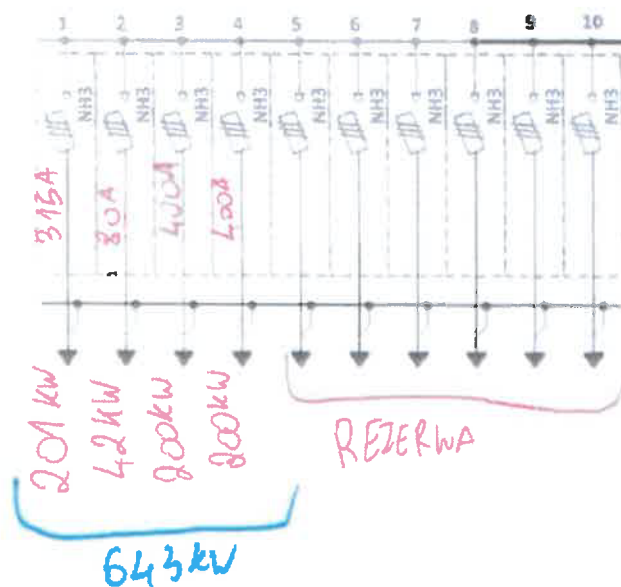



wyp. p. 5 w RPZ
w aparaturę WN/SN

wyposażyć pomieszczenia
w aparaturę SN/nN
2 x TR 800 kVA

3 x XRUHAKXS 1x240 mm²
~500 m