

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929
ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182

ADRES: Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury

NR DZIAŁEK: **Obręb S-7 – 67/2, 67/3, 69/120, 69/137,**
Obręb S-8 – 59/60, 59/68, 59/7, 59/70, 59/71, 41/7, 41/8, 42/11,
42/12, 42/13, 43/1

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Oddział Łódź
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

BRANŻA: ELEKTROENERGETYCZNA

KAT. OBIEKTU: XXVI –sieci

| AUTOR PROJEKTU: | |
|-----------------|--------|
| IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| | |

Łódź, grudzień 2019 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17.02.2020 r.

DAR-UA-I.6743.20.2020
RPW/83781/2020 - NK

PGE Dystrybucja S. A.
ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
ul. Juliana Tuwima 58,
90-021 Łódź

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 31 stycznia 2020 r., złożonego przez pełnomocnika inwestora -

z a ś w i a d c z a m

że tut. organ nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, polegających na remoncie istniejącej linii kablowej SN na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 67/2, 67/3, 69/120, 69/137 w obrębie s-7 oraz działki nr 59/60, 59/68, 59/7, 59/70, 59/71, 41/7, 41/8, 42/11, 42/12, 42/13, 43/1 w obrębie s-8 w Łodzi.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Aa.

Do wiadomości:

- 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, ul. Warecka 3, 91-202 Łódź.


Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Mają Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu (RODO).

W związku z przysługującym Państwu prawem dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia, dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 84aa ustawy z dnia 7 kwietnia 1994 roku -Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186.), prawo dostępu do informacji o źródle pochodzenia danych, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.

Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie <https://bip.uml.lodz.pl/>, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. Pełnomocnictwo
2. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (Projektant)
3. Zaświadczenie o przynależności PIIB (Projektant)
4. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (Sprawdzający)
5. Zaświadczenie o przynależności PIIB (Sprawdzający)
6. Oświadczenia
7. Założenia projektowe
8. Decyzja Zarządu Dróg i Transportu
9. Decyzja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
10. Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi w dot. dz. nr 67/3
11. Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi dot. dz. nr 67/2
12. Decyzja Wojewody Łódzkiego dot. dz. nr 67/2
13. Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”
14. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.
15. Opis techniczny
16. Informacja BIOZ
17. Część rysunkowa



PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź
ul. Tuwima 58
90-021 Łódź
za pośrednictwem

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2017 r. /data wpływu 27.11.2017 r./, uzupełnione w dniu 16.01.2018 r. w sprawie uzgodnienia przebudowy linii kablowej SN w pasie drogowym ul. Stanisława Wigury i ul. Piotrkowskiej w Łodzi, w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), Zarząd Dróg i Transportu wyraża zgodę na przebudowę linii kablowej SN, w pasie drogowym ul. Stanisława Wigury /dz. 42/12, 42/11, 42/13 w obrębie S-8/ i ul. Piotrkowskiej /dz. nr 41/7, 41/8 w obrębie S-8/ oraz uzgadnia dokumentację projektową stanowiącą załącznik do niniejszej zgody, pod następującymi warunkami:

1. Przebudowę linii kablowej SN należy wykonać po ustaniu zabezpieczenia gwarancyjnego obejmującego przebudowę ul. Piotrkowskiej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” (tj. po 20.11.2020 r.).
2. Wyłączane z eksploatacji fragmenty linii kablowej, należy usunąć w granicach działek pasa drogowego ul. Stanisława Wigury i ul. Piotrkowskiej.
3. Przejście poprzeczne pod jezdnią ulicy Stanisława Wigury należy wykonać bez naruszenia jej konstrukcji.
4. Przed przystąpieniem do przebudowy linii kablowej należy złożyć wniosek oraz uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót stosownie do art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440/.



5. Uzgodnioną przebudowę linii kablowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
6. Po zakończeniu robót teren pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy o drogach publicznych, należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności.
7. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem powyższej inwestycji - w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie.

Załącznikiem do niniejszej zgody jest projekt budowlany przebudowywanej linii kablowej.


Jednocześnie informuję, że:

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440/ utrzymanie remontowanego urządzenia należy do jego posiadacza.

Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2015 r. poz. 1651/.

Niniejsza opinia nie stanowi o prawie dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane w rozumieniu z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo budowlane.


ZDiT przygotowuje dla Inwestora umowę stanowiącą o prawie dysponowania terenem działek nr 42/12, 42/11, 42/13, 41/7, 41/8 w obrębie S-8 i w celu jej podpisania należy zgłosić się w siedzibie ZDiT ul. Piotrkowska 173.

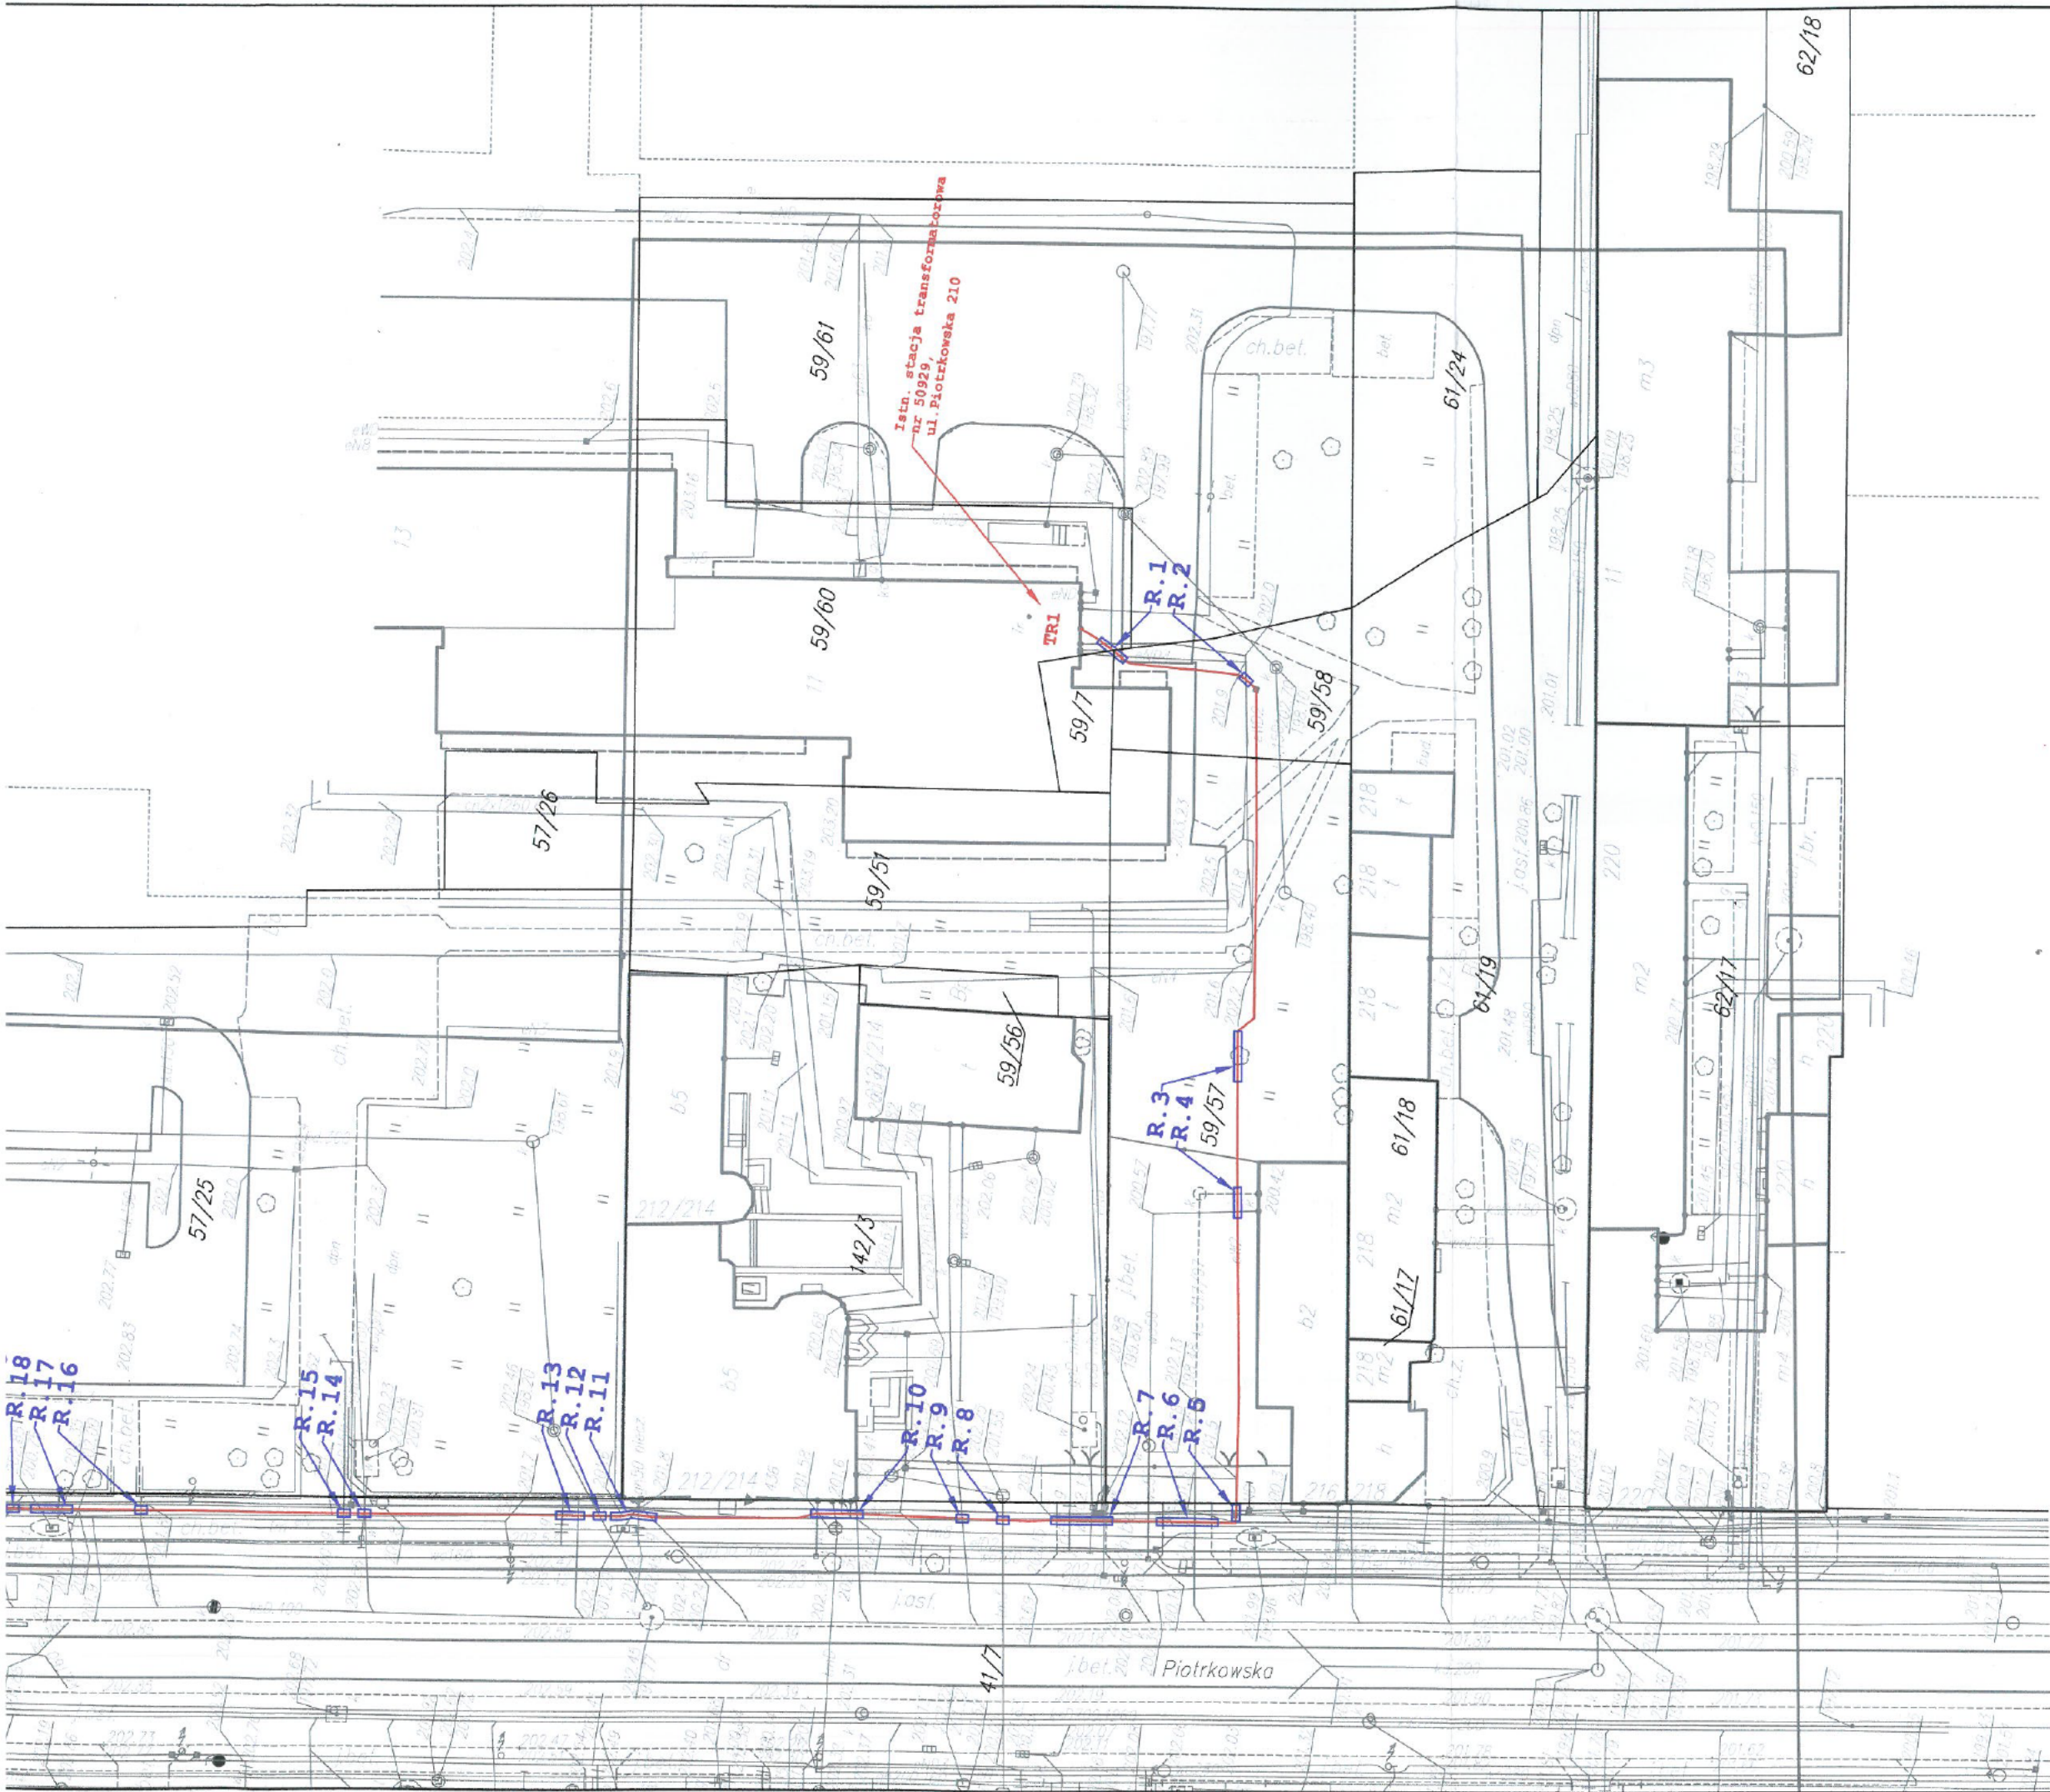

Piotrkowska

LEGENI

- Proj. kabel SN-15 kV
- Proj. rura osłonowa
- Nr współzrzednej
- Nr rury osłonowej



| | | |
|---|--|----------------|
| Nazwa i adres opracowania: | | Branża elektr. |
| Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury | | |
| Tytuł opracowania: | | Skala: 1:500 |
| Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182 | | Data: 11.2017 |
| Przedmiot rysunku: | | Rys. nr ZDIT |
| Plan zagospodarowania terenu | | |

Łódź, 16 lutego 2018 r.

WUOZ-AC.5152.47.2018.KGB

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w odpowiedzi na pismo z dnia 8.02.2018 r. (data wpływu 8.02.2018 r.) zawierające prośbę o opinię na temat prac budowlanych polegających na przebudowie istniejącej linii kablowej SN na działkach nr ew. 69/120, 69/137, 67/3, 67/2, obr. S-7; 59/60, 59/7, 59/58, 59/57, 41/7, 41/8, 42/11, 42/12, 42/13, 43/1, obr. S-8 informuje, że wyżej wymieniona inwestycja została zaplanowana w granicach zespołu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej (odcinek południowy od al. Piłsudskiego/ al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/48 decyzją z dnia 15 czerwca 2012 r. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2187 ze zmianami) przed przystąpieniem do prac należy uzyskać decyzję-pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Nie jest natomiast wymagane uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych w postaci nadzoru nad pracami ziemnymi, ponieważ inwestycja wiąże się tylko z wymianą istniejącej instalacji i prace ziemne będą odbywać się jedynie na obszarze, na którym oryginalne nawarstwienia zostały uprzednio naruszone (czyli w śladzie starej linii). Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2187 ze zmianami) kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Łódź, 27 lutego 2018 r.

WUOZ-AC.5152.47.2018.KGB

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w piśmie znak WUOZ-AC.5152.47.2018.KGB z dnia 16.02.2018 r. błędnie podano numer wpisu do rejestru zabytków południowego odcinka zespołu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: „(...) wyżej wymieniona inwestycja została zaplanowana w granicach zespołu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej (odcinek południowy od al. Piłsudskiego/ al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/98 decyzją z dnia 15 czerwca 2012 r.”. Pozostała część pisma pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru

Łódź, dn. 25.06.2018 rok

WUOZ-AC.5142.120.2018.AK

POZWOLENIE

NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA OBSZARZE WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTEKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO

Na podstawie przepisów art. 6, ust. 1, pkt 1, lit. „b”; art. 7, pkt 1; art. 36, ust. 1, pkt 1, ust. 3; art. 89, pkt 2; art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2187 z późn. zm.) w związku z § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1265), w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku (data wpływu 20.02.2018 r.) Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź (ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź) P. Macieja Małeckiego (ul. Obywatelska 65, 93-558) o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego tj. historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej.: A/98 z 15.06.2012 **dotyczącego przebudowy linii kablowej SN w relacji stacja nr 50929, ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133, ul. Piotrkowska 182** zgodnie z załączoną dokumentacją: *Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182*; inwestor: PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź; adres inwestycji: Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury, nr działek: Obręb S-7 – 67/2, 673, 69/120, 69/137, Obręb S-8 – 59/60, 59/7, 59/58, 41/7, 41/8, 42/12, 42/11, 42/13, 43/1; autor opracowania: data opracowania: wrzesień 2017.

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW pozwala

PGE Dystrybucja S. A na **przeprowadzenie robót budowlanych** na obszarze wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego tj. historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej.: A/98 z 15.06.2012 **w zakresie przebudowy linii kablowej SN w relacji stacja nr 50929, ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133, ul. Piotrkowska 182** zgodnie z załączoną dokumentacją: *Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182*; inwestor: PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź; adres inwestycji: Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury, nr działek: Obręb S-7 – 67/2, 673, 69/120, 69/137, Obręb S-8 – 59/60, 59/7, 59/58, 41/7, 41/8, 42/12, 42/11, 42/13, 43/1; autor opracowania: r a opracowania: wrzesień 2017.

Na dokumentacji znajduje się klauzula uzgodnienia.

Termin ważności decyzji: 30.11.2024 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na następujących warunkach, polegających na obowiązku:

(§ 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017, poz. 1265), art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187).)

- zawiadomienia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań;
- niezwłocznego zawiadomienia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań;
- w razie konieczności podjęcia innych działań, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,
- objęcia wszelkich prac ziemnych jakie będą konieczne do realizacji inwestycji badaniami archeologicznymi w postaci nadzoru archeologicznego,
- **Należy uzyskać niezależną od niniejszej decyzję** Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określającą rodzaj i zakres badań archeologicznych, zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku, poz. 2187 z późn. zm.) oraz pozwolenie na ich przeprowadzenie, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5 cytowanej wyżej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uwaga! Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, cofnięte lub zmienione w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania prac określonych w pozwoleniu, wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (podstawa: art. 47 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2187.).

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja przeprowadzona będzie na obszarze szczególnie ważnym dla historii miasta Łodzi tj. historycznym układzie urbanistycznym ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej.: A/98 z 15.06.2012.

W dniu 20.02.2018 r. do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął wniosek w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego dotyczący **przebudowy linii kablowej SN w relacji stacja nr 50929, ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133, ul. Piotrkowska 182.**

Do wniosku Inwestor załączył 2 egz. ww. projektu budowlano-architektonicznego oraz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości.

Planowane prace **nie będą miały negatywnego wpływu na zabytkowe wartości objęte ochroną konserwatorską** w ramach wpisu do rejestru ww. Strefy Ochrony Konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej.

Mając na uwadze cytowane na wstępie niniejszej decyzji przepisy *Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku*, które w związku z tego typu pracami nakładają na właściciela obiektu zabytkowego obowiązek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).
2. Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku (art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a.)
3. Wojewódzki Konserwator Zabytków uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 k.p.a.).
4. Obowiązki nałożone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku (Dz. U. tj. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w trybie właściwym dla egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (możliwe jest nałożenie grzywny w celu przymuszenia).
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kpa).
6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (podstawa art. 130 § 4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 82 zł uiszczono na rachunek 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku


Otrzymują:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-90425 Łódź, ul. Piotrkowska 99, tel.: (+48) 42 6380721, fax: (+48) 42 6380736
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
<http://www.wuoz-lodz.pl/bip/>

Administratorem danych osobowych jest
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej
informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub
pod numerem telefonu /42/ 638-07-21

| | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|--|
| LEGENDA | | <div><div></div><div>R.11</div></div> | |
| Proj. kabel SN-15 kV | | Proj. rura osłonowa | |
| Nr współrzędnej | | Nr rury osłonowej | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| Projektant: | | Nazwa i adres opracowania: | |
| Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury | | Tytuł opracowania: | |
| Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182 | | Przedmiot rysunku: | |
| Plan zagospodarowania terenu | | Rys. nr | |
| Branża | | elektr. | |
| Skala: | | 1:500 | |
| Data: | | 11.2017 | |
| ŁWKZ | | | |

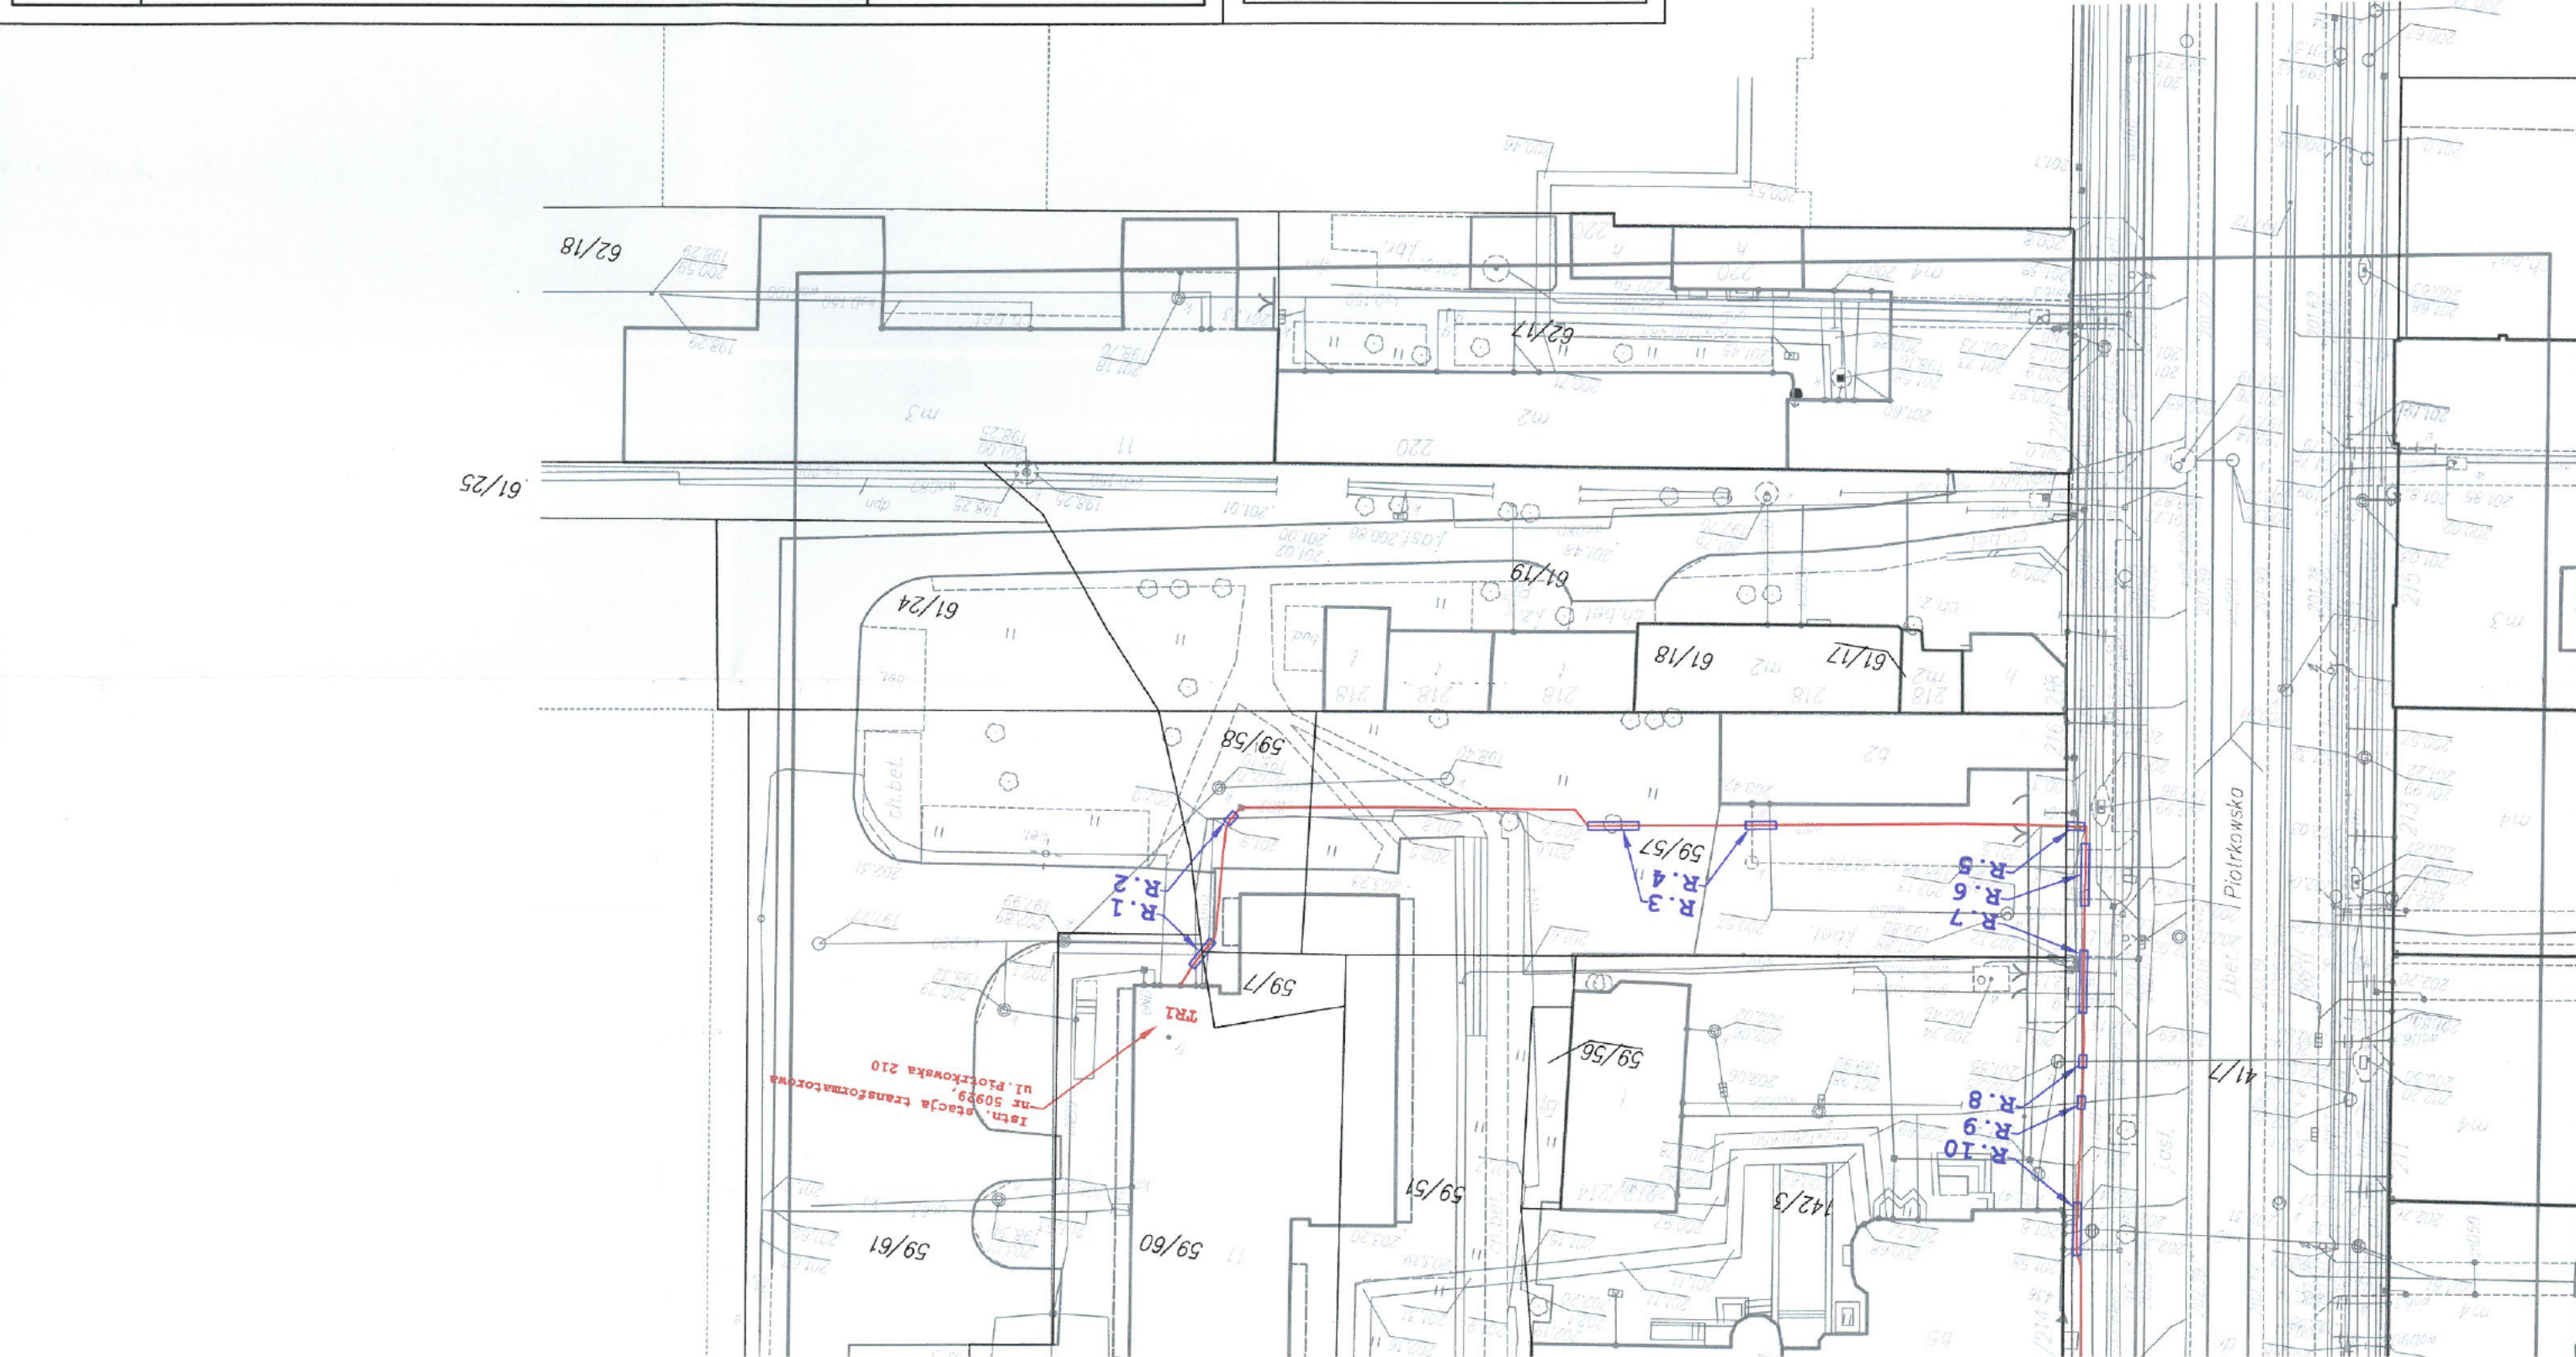



Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

WUOZ-ZN.5142.1927.2019.AP

Łódź, dnia 20 stycznia 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 oraz art. 19 i art. 21 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu: 18.12.2019 r.) przedłożonym przez pełnomocnika Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź (ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź), Pana
w sprawie sprostowania omyłki
w pozwoleniu znak: WUOZ-AC.5142.120.2018.AK z dnia 25 czerwca 2018 r. na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego obejmującej zmianę działek dla inwestycji dotyczącej przebudowy linii kablowej SN w relacji stacja nr 50929, ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133, ul. Piotrkowska 182 w Łodzi,

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

postanawia

sprostować omyłkę w decyzji znak: WUOZ-AC.5142.120.2018.AK z dnia 25 czerwca 2018 r. pozwalającą na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego / al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej.: A/98 z 15.06.2012 r. w zakresie przebudowy linii kablowej SN w relacji stacja nr 50929, ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133, ul. Piotrkowska 182 zgodnie z załączoną dokumentacją: *Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182*; inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź; adres inwestycji: Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury, nr działek: Obręb S-7 – 67/2, 673, 69/120, 69/137, Obręb S-8 – 59/60, 59/7, 59/58, 41/7, 41/8, 42/12, 42/11, 42/13, 43/1; autor opracowania: opracowania: wrzesień 2017,

w sposób następujący:

na str. 1 tekst:

(...) zgodnie z załączoną dokumentacją: *Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182*; inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź; adres inwestycji: Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury, nr działek: Obręb S-7 – 67/2, 673, 69/120, 69/137. Obręb S-8 – 59/60, 59/7, 59/58, 41/7, 41/8, 42/12, 42/11, 42/13, 43/1; autor opracowania: data opracowania: wrzesień 2017.”

otrzymuje brzmienie:

(...) zgodnie z załączoną dokumentacją: *Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182*; inwestor: PGE Dystrybucja S.A.,

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź; adres inwestycji: Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury, nr działek: 69/120, 67/3, 67/2 – obręb S-7, 59/68, 41/7, 41/8, 41/12, 42/11, 42/13, 43/1 – obręb S-8; autor opracowania: opracowania: wrzesień 2017.”

Pozostała treść decyzji z dnia 25 czerwca 2018 r. znak: WUOZ-AC.5142.120.2018.AK pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

W pozwoleniu Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ-AC.5142.120.2018.AK z dnia 25 czerwca 2018 r. wystąpił błąd pisarski.

Sprostowanie błędu pisarskiego nie prowadzi do zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia decyzji.

Zgodnie z art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może na żądanie strony prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z błędem pisarskim, o którym mowa w art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 7 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia.

Otrzymują:

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 124b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018. 2204 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

orzekam

1.

Miasta Łodzi - współwłaścicieli nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wigury 8, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie S-7 jako działka 67/3, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00056533/6, do udostępnienia jej części o pow. 22 m², zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji, spółce PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w celu wykonania czynności związanych z remontem kablowej linii elektroenergetycznej, znajdującej się na terenie w/w nieruchomości na czas 14 dni od momentu rozpoczęcia inwestycji przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

2. o zobowiązaniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź do:

- zapewnienia użytkownikom dojścia i dojazdu do pozostałej części nieruchomości nie objętej niniejszym zezwoleniem,
- zabezpieczenia pozostałej części nieruchomości przed zniszczeniem w trakcie trwania robót,

- dokonania inwentaryzacji naniesień znajdujących się na gruncie przed przystąpieniem do prac na przedmiotowej nieruchomości,
- sporządzenia protokołu zniszczeń i strat po zakończeniu prowadzenia robót celem ustalenia i wypłacenia odszkodowania,
- przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12 października 2018r., zmodyfikowanym pismem z dnia 25 października 2018r., spółka PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, reprezentowana przez 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
76

W wyniku rokowań dotyczących wyrażenia zgody przez współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości przeprowadzonych pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział

Gminą Miasta Łodzi nie doszło do porozumienia.

Ponadto z wniosku złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby zmienił się przebieg linii ani jej parametry użytkowe oraz techniczne.

Tym samym wobec spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek zobowiązanie do udostępnienia przedmiotowej nieruchomości należy uznać za zasadne.

Zgodnie z art. 124b ust. 4 za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

W myśl art. 49a K.p.a. organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 10 grudnia 2018r. znak: DM-DM-XVII.6853.39.2018.PW współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości zostali poinformowani o sposobie ogłaszania wszelkich czynności organu łącznie z wydaniem decyzji w niniejszej sprawie.

Zgodnie z powyższym niniejsza decyzja zostanie ogłoszona poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na III piętrze obok pokoju nr 352.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni licząc od końca terminu ogłoszenia decyzji.

Ponadto, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Łodzi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Załączniki:

1. Załącznik graficzny

Otrzymała:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

DM-DM-X.6853.35.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 124 b ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018. 2204 ze zm.) oraz art. 104, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018.2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

orzekam o :

1. o zobowiązaniu | właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wigury 8 oznaczonej jako działka nr 67/2 z obrębu S-7, uregulowanej w księdze do udostępnienia jej części o pow. 15,2 m² z całości o pow. 173 m² zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji, spółce PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w celu wykonania remontu elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, polegającego na wymianie istniejącej linii kablowej na przewody nowego typu. Obowiązek udostępnienia części nieruchomości ustanawia się na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia faktycznego zajęcia nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
2. zobowiązaniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź do :
 - zapewnienia użytkownikom dojścia i dojazdu do pozostałej części nieruchomości nie objętej niniejszą decyzją,
 - zabezpieczenia pozostałej części nieruchomości przed zniszczeniem w trakcie trwania robót,
 - dokonania inwentaryzacji naniesień znajdujących się na gruncie przed przystąpieniem do prac na przedmiotowej nieruchomości,
 - przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac,
 - sporządzenia protokołu zniszczeń i strat po zakończeniu robót celem ustalenia i wypłacenia odszkodowania.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 września 2018 r. PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź reprezentowana przez wystąpiła o wydanie na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wigury 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67/2 z obrębu S-7.

Przedmiotowa nieruchomość stosownie do wniosku w księdze wieczystej

We wniosku wskazano, iż na ww. nieruchomości znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa SN 15 kV, której izolacja straciła swoje właściwości i która wymaga wymiany w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej, zwiększenia niezawodności oraz poprawy jakości i zapewnienia bezpieczeństwa.

Ze złożonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź dokumentów wynika, iż w ramach planowanych robót wnioskodawca zamierza dokonać wymiany istniejącej linii kablowej SN na kabel nowego typu XRUHAKXS. Do wniosku została dołączona

korrespondencja prowadzona między wnioskodawcą a właścicielem nieruchomości mająca na celu uzyskanie zgody na wejście na teren nieruchomości w celu dokonania remontu urządzenia elektroenergetycznego.

Stosownie do art. 124b ust.1u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. Jak stanowi art.124b ust.2 u.g.n., decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1. W myśl przepisu art. 124b ust. 3 u.g.n. obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepis art. 124 ust. 1a i 4 ugn stosuje się odpowiednio. Obowiązek udostępnienia nieruchomości, stosownie do treści art. 124b ust.5 u.g.n. podlega egzekucji administracyjnej. Przesłankami do zastosowania art.124b ust.1 u.g.n. są: wystąpienie konieczności wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii wymienionych w przepisie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń i jednocześnie brak zgody na takie udostępnienie właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości. Wniosek powinien pochodzić od podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w art.124b ust.1u.g.n. Konserwacja, remonty oraz usuwanie awarii może dotyczyć tylko takich ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, które nie należą do części składowych nieruchomości.

Po upływie okresu na który nastąpiło zajęcie nieruchomości, podmiot, który zajął nieruchomość, jest obowiązany doprowadzić nieruchomość do stanu poprzedniego. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, a podmiotem któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości określony w decyzji, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami organem właściwym rzeczowo do rozpatrzenia złożonego wniosku jest starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 4 pkt 9b¹ tej ustawy jako starostę należy również rozumieć prezydenta miasta na prawach powiatu.

Łódź jest miastem na prawach powiatu, co potwierdzają przepisy części V rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. 1998. 103. 652). Prezydent Miasta Łodzi wykonuje zadania starosty, stosownie do treści art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016.814) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446).

Z treści wniosku złożonego przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź wynika, iż prace jakie mają być wykonane będą polegać na wymianie kabla energetycznego SN 15kV na kabel 15 kV nowego typu.

W orzecnictwie sądów administracyjnych co do zasady roboty budowlane polegające na wymianie części obiektu budowlanego jakim jest linia elektroenergetyczna na wykonane z innego materiału w sytuacji gdy nie następuje zmiana przebiegu trasy tej traktowane są jako

remont. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.(wyrok WSA w Bydgoszczy z dn.21.06.2016 r sygn. II SA/Bd 478/16, wyrok WSA Rzeszowie z dn. 31.03.2017 r. II SA/Rz 1426/16)


W ocenie organu orzekającego wnioskodawca należycie wykazał, iż prace jakie zamierza wykonać na przedmiotowej nieruchomości stanowią remont linii elektroenergetycznej niezbędny ze względu na jej stan techniczny.

Należy również stwierdzić, iż została również spełniona druga przesłanka dająca podstawy do zastosowania art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. brak zgody właściciela nieruchomości na wykonanie ww. robót. Wnioskodawca udokumentował próby uzyskania zgody właściciela nieruchomości w postaci korespondencji przeprowadzonej z Bogdanem Wójcickim. Z dokumentów tych wynika, iż właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na wykonanie przez wnioskodawcę projektowanych robót.

Mając powyższe na uwadze należy orzeczone jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymać wraz z załącznikiem załącznik

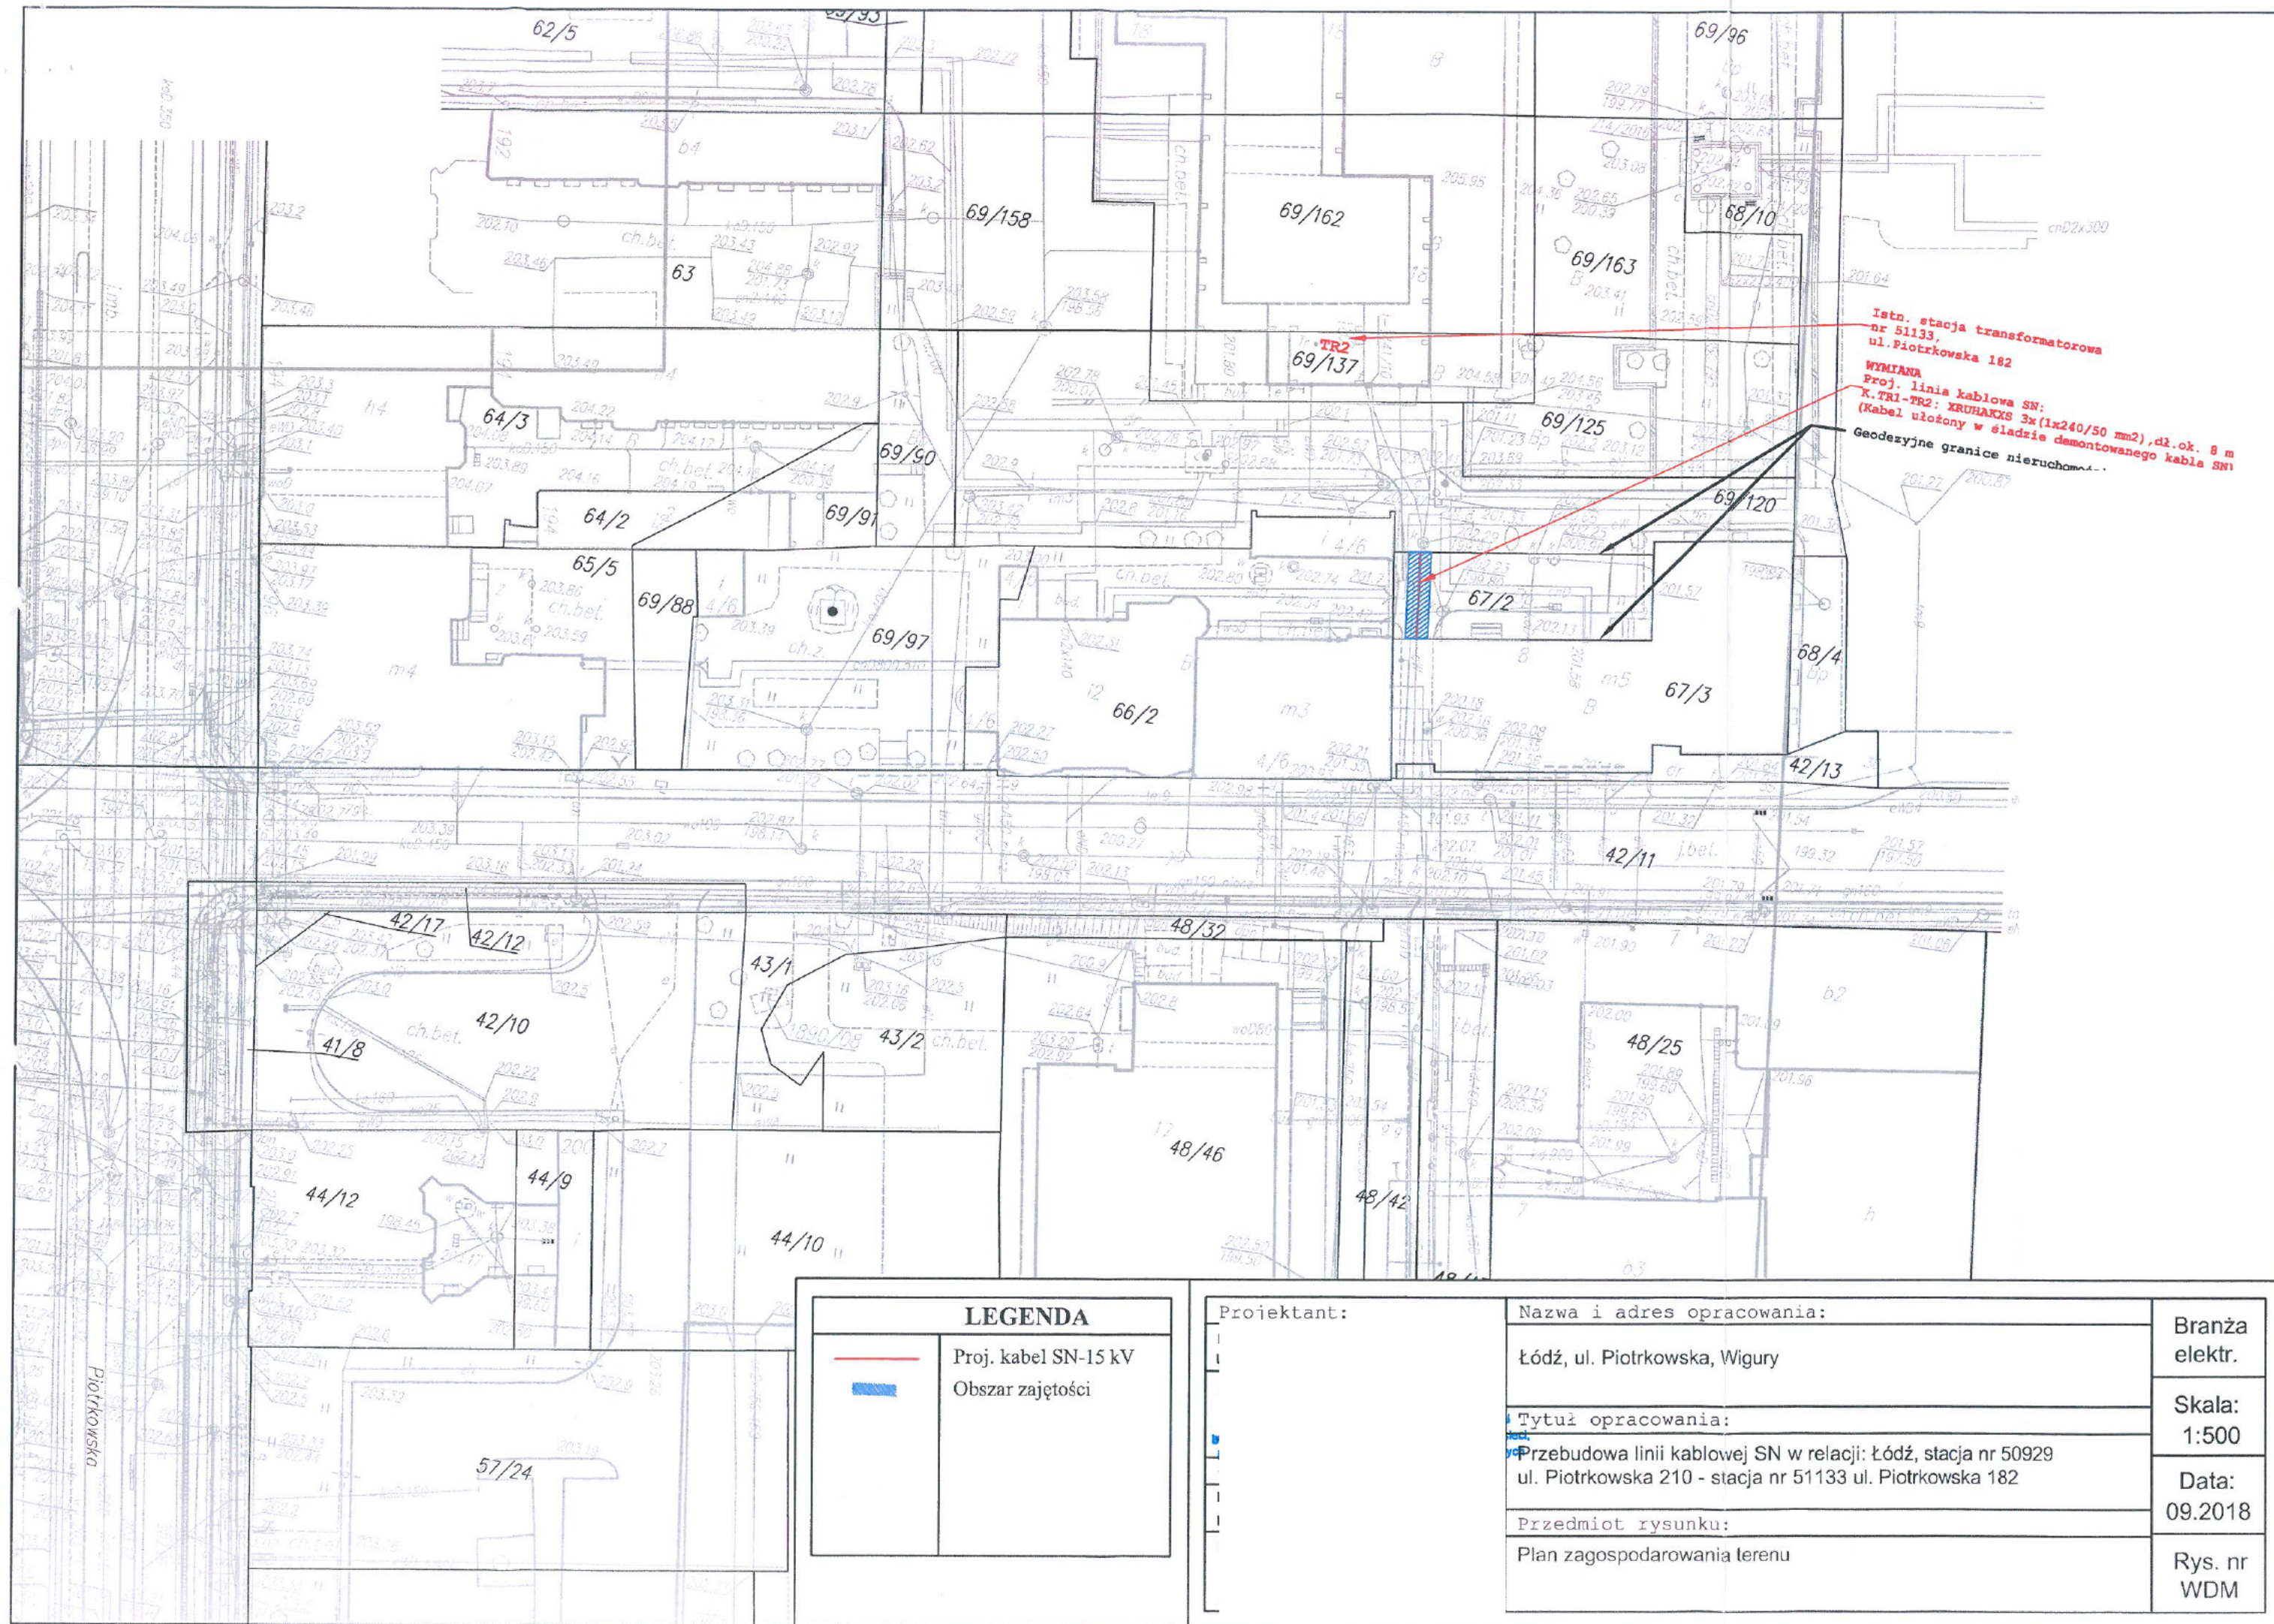

LEGENDA

- Proj. kabel SN-15 kV
- Obszar zajętości

Projektant:

Nazwa i adres opracowania:

Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury

Branża
elektr.

Tytuł opracowania:

Skala:
1:500


Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929
ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182

Data:
09.2018

Przedmiot rysunku:

Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr
WDM



WOJEWODA ŁÓDZKI

GN-III.7581.192.2019.ŁKa

Łódź, 18 października 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez _____ reprezentowanego przez adw. _____ od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 marca 2019 r., znak: DM-DM-X.6853.35.2018 orzekającej o:

1. zobowiązaniu _____, właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wigury 8 oznaczonej jako działka nr 67/2 z obrębu S-7, uregulowanej w księdze _____ do udostępnienia jej części o pow. 15,2 m² z całości o pow. 173 m² zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji, spółce PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w celu wykonania remontu elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV polegającego na wymianie istniejącej linii kablowej na przewody nowego typu. Obowiązek udostępnienia części nieruchomości ustanawia się na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia faktycznego zajęcia nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź,
2. zobowiązaniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź do:
 - zapewnienia użytkownikom dojazdu i dojazdu do pozostałej części nieruchomości nie objętej niniejszą decyzją,
 - zabezpieczenia pozostałej części nieruchomości przed zniszczeniem w trakcie trwania robót,
 - dokonania inwentaryzacji naniesień znajdujących się na gruncie przed przystąpieniem do prac na przedmiotowej nieruchomości,
 - przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac,
 - sporządzenia protokołu zniszczeń i strat po zakończeniu robót celem ustalenia i wypłacenia odszkodowania
 - utrzymuję zaskarżoną decyzję w mocy.

UZASADNIENIE

PGE Dystrybucja S.A reprezentowana przez _____ wystąpiła o wydanie na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami decyzji

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

www.lodzkie.eu

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wigury 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67/2 z obrębu S-7.

Decyzją z dnia 29 marca 2019 r., znak: DM-DM-X.6853.35.2018 Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Łódź-Teren, reprezentowanej przez

zobowiązał i właściciela ww. nieruchomości do jej udostępnienia w celu wykonania remontu elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV polegającego na wymianie istniejącej linii kablowej na przewody nowego typu. Obowiązek udostępnienia części nieruchomości ustanawia się na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia faktycznego zajęcia nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

działający za pośrednictwem

adw. i pełnomocnictwo zostało uzupełnione zarzucając:

1. naruszenie art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: „kpa”) poprzez jego niezastosowanie i nieprzeprowadzenie postępowania wyjaśniającego czy prace, które zamierzał przeprowadzić PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi stanowią w rzeczywistości prace remontowe, podczas gdy ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że są to prace mające na celu modernizację sieci energetycznej i mieszczą się w zakresie pojęcia przebudowy, zdefiniowanego w art. 2 ust. 2 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (dalej „p.b.”);
2. naruszenie art. 77 § 1, 2 i 3 kpa poprzez jego niezastosowanie i niezebranie oraz nierozpatrzenie materiału dowodowego w sprawie, co doprowadziło do błędnego przyjęcia, że prowadzone prace stanowią prace remontowe, podczas gdy stanowią przebudowę, co z kolei uniemożliwia wydanie decyzji w trybie art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: „u.g.n.”);
3. naruszenie art. 7 i 77 kpa poprzez przyjęcie całkowicie biernej postawy i nieprzeprowadzenie wbrew obowiązкови postępowania dowodowego, którego celem byłoby ustalenie czy planowane przez wnioskodawcę prace dotyczą całej elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV i czy w związku z tym nie należałoby tych prac uznać za przebudowę całego obiektu liniowego;
4. naruszenie art. 124 b u.g.n., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy w przedmiotowej sprawie nie ma do czynienia z remontem, a przebudową opisaną w art. 2 ust. 2 pkt 7a p.b, przez co niemożliwe było wydanie zaskarżonej decyzji o tejże treści;
5. naruszenie art. 2 ust. 2 pkt 7, 7a i 8 p.b. poprzez ich nieprawidłową wykładnię i przyjęcie za wnioskodawcą - PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, iż planowane prace polegające na

wymianie istniejącej linii kablowej na przewody nowego typu nie stanowi w rzeczywistości jedynie remontu, a na tyle ingeruje w sieć, że stanowi przebudowę i prace te powinny być zakwalifikowane jako przebudowa.

Prezydent Miasta Łodzi, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przesyłając odwołanie wraz z aktami sprawy, nie znalazł podstaw do jego uwzględnienia, tj. zastosowania art. 132 k.p.a.

Po rozpatrzeniu całości akt sprawy oraz złożonego odwołania, organ odwoławczy zważył, co następuje:

W myśl art. 124 b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.

Zatem wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości na podstawie cytowanego przepisu wymaga zakwalifikowania planowanych robót jako remontu.

W myśl art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), ilekroć mowa o remoncie, należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przy czym należy wskazać na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawarte w wyroku z dnia 20 kwietnia 2012 r., sygn. II OSK 281/11, zgodnie z którym ustawodawca definiując pojęcie remontu oparł się na trzech istotnych elementach. Po pierwsze, remont musi być wykonywany w istniejącym obiekcie budowlanym. Po drugie, roboty budowlane polegające na remoncie mają na celu wyłącznie odtworzenie stanu

pierwotnego, a nie jego przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub zmianę jego przeznaczenia. Po trzecie, przy wykonywaniu remontu dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Jednocześnie należy wskazać, iż prace miały dotyczyć jedynie odcinka linii kablowej SN 15 kV a remont będzie spełniał swą definicję, o ile nie dojdzie do zmiany parametrów technicznych t.j. długość, przebieg, zmiana napięcia, zmiana wysokości, miejsce lub sposób posadowienia poszczególnych słupów (jeżeli one występują na nieruchomości, która podlega ograniczeniu sposobu korzystania), zwiększenie mocy lub zwiększenie pola elektromagnetycznego, Jakakolwiek zmiana tych parametrów oznaczać będzie, że nie jest to remont, lecz przebudowa w rozumieniu art. 3 pkt 7a prawa budowlanego (por. wyrok NSA z 6 grudnia 2016 r, I OSK 1509/16).

Mając powyższe na uwadze organ II instancji w toku prowadzonego postępowania . wystąpił m.in. o ustalenie czy ww. parametry ulegną zmianie oraz o:

- wskazanie wraz z dostarczeniem stosownej dokumentacji czyją własność stanowi przedmiotowa linia,
- wskazanie wraz z dostarczeniem stosownej dokumentacji czy przez umocowanego pełnomocnika PGE były prowadzone negocjacje za wynagrodzeniem pieniężnym z właścicielem nieruchomości,
- wyjaśnienia kwestii „porozumienia” znajdującego się w aktach sprawy, bowiem wynika z niego, że porozumienie dotyczy budowy urządzeń elektroenergetycznych, natomiast wnioski PGE dotyczy remontu linii,
- dostarczenia oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem założeń projektowych, bowiem w aktach sprawy znajdują się jedynie kopie.

Odpowiadając na powyższe, pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. przedłożył dokumenty z których wynika, iż inwestor jest właścicielem przedmiotowej linii.

Ponadto wyjaśnił, iż linia kablowa SN przewidziana do remontu, przebiegająca przez działkę gruntu nr 67/2 w obrębie S-7, po wykonaniu zamierzonego przedsięwzięcia będzie posiadała w dalszym ciągu te same charakterystyczne parametry dla obiektów liniowych, tj. długość, przebieg, głębokość posadowienia, napięcie, moc itp. Linia kablowa ułożona w ziemi oraz, iż właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na przeprowadzenie robót.

Po dokonaniu przez organ odwoławczy analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego należy wskazać, iż na skutek przeprowadzonych prac nie dojdzie do zmian parametrów technicznych linii.

Mając na uwadze parametry linii oraz analizując zakres planowanych robót, stwierdzić należy, że intencją inwestora nie jest przeprowadzenie prac innych niż remont linii.

Budowa – mimo iż sam Inwestor taką nazwą się posiłkuje w „porozumieniu”, ani też odbudowa, jak również wykonanie nowej sieci, nie mają miejsca w tym przypadku, bowiem konieczne stało się zwiększenie niezawodności zasilania w energię elektryczną okolicznych mieszkańców oraz poprawienie bezpieczeństwa właścicieli i użytkowników terenów przez które linia przebiega a także poprawienie stanu technicznego linii, poprzez wymianę elementów odcinka linii i zastąpienie ich elementami nowszej generacji (przewodów) przy braku zmiany funkcjonalności obiektu. W przypadku remontu odtworzenie stanu pierwotnego wymaga naprawy czy też wymiany albo odnowienia jedynie części obiektu budowlanego, odbudowa posiada zakres szerszy.

Linie elektroenergetyczną rozpatrywać należy jako całość, w sprawie niniejszej remontem objęty jest jedynie jej fragment. Przyjmuje się, że roboty budowlane polegające na wymianie przewodów stanowiących część obiektu budowlanego, jakim jest linia elektroenergetyczna na wykonane z innego materiału w sytuacji, gdy nie następuje zmiana przebiegu trasy owej linii, mogą być zakwalifikowane, jako remont. Inwestor nie planował wykonania nowej linii energetycznej, zakres bowiem zmian nie przewidywał zmiany linii, a jedynie stanowiących element istniejącej linii w postaci przewodów.

Inaczej będą traktowane roboty budowlane polegające na całkowitym zdemontowaniu, rozebraniu obiektu budowlanego (w przypadku całej linii przesyłowej) i zastąpienie go całkowicie nową substancją. Wówczas należy je traktować jako przebudowę lub odbudowę obiektu budowlanego (tak samo jak określa to orzecznictwo sądowe w przypadku innych obiektów budowlanych, np. budynków) – por. orzeczenie WSA w Łodzi z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 905/16.

Mając na względzie powyższe należy podkreślić, iż działania planowane przez inwestora mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa a także poprawy pewności zasilania odbiorców.

Zdaniem organu II instancji w okolicznościach niniejszej sprawy, mając na uwadze treść art. 124b u.g.n. planowane prace przez inwestora będą miały charakter remontu a zarzuty odwołującego są bezzasadne.

Ponadto należy wskazać, iż z akt sprawy organu I instancji wynika, że były podejmowane próby uzyskania od właściciela zgody na wykonanie prac, jednak jej nie uzyskano. Również w toku postępowania odwoławczego potwierdzono ten fakt.

Nie budzi również wątpliwości fakt, iż prawo do urządzeń elektroenergetycznych przebiegających przez przedmiotową nieruchomość przysługuje PGE Dystrybucja S.A.

Odnosząc się do zarzutów odwołującego należy podkreślić, iż obowiązujące przepisy prawa (art. 124 b u.g.n.) pozwalają na zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości w ściśle określonych przypadkach i sytuacja taka ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż art. 124 b ust. 4 przewiduje odszkodowanie za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.


Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Zgodnie z art. 16 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja może być zaskarżona do sądu administracyjnego, jeżeli w ocenie stron jest niezgodna z prawem.

Skargę (w ilości egzemplarzy po jednym dla każdej ze stron) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Wysokość wpisu od skargi na decyzję wynosi 200 zł. Strona skarżąca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy.



Łódź, dnia 13-06-2018 r.

Odpowiadając na Państwa pismo dotyczące przebudowy linii kablowej SN w relacji stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 204/210 do stacji 51133 ul. Piotrkowska 182

Wyrażamy zgodę na jego wymianę pod następującymi warunkami :

1. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze zostaną wykonane na wyłączny koszt zlecającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem dokumentów związanych w wymianę kabla jak na przykład : zgody, dzierżawy itp.
3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego.
4. Wszystkie prace związane z projektowaną infrastrukturą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym ze Spółdzielnią projektem wykonawczym.
5. Koszty nadzoru, projektu, przełożenia, zabezpieczenia doziemnych urządzeń wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikających z tytułu awarii związanych z przebudową pokrywa naruszający stan istniejący.
6. Przed rozpoczęciem prac Inwestor zobowiązany jest pisemnie wystąpić przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela Spółdzielni celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci telekomunikacyjnej. Pismo należy kierować na adres :

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
ul. Wigury 15
90-302 Łódź

Nadzór nad pracami na terenie Spółdzielni jest nadzorem płatnym w wysokości 3000 zł.

Zgłoszenie powinno zawierać minimum :

- informacje o wykonawcy robót
- harmonogram robót
- jeden komplet dokumentacji projektowej papierowej i elektronicznej
- inne dokumenty określone na etapie projektowym

Koszty związane z prowadzeniem nadzoru branżowego pokrywa Inwestor.



7. Spółdzielnia przed przystąpieniem do wykonania prac ustanowi na rzecz dysponenta kabla PGE Dystrybucja S.A. notarialnie potwierdzoną służebność przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem, na trasie wymiany kabli SN, na działkach należących do Spółdzielni.
8. Wszelkie prace należy wykonać w taki sposób aby zapewnić normalne funkcjonowanie Spółdzielni – przy bloku Piotrkowska 182 uwzględnić należy zabezpieczenie bezkolizyjnego wjazdu na parking podziemny znajdujący się pod w/w blokiem.
9. W przypadku konieczności naruszenia istniejących nawierzchni Wykonawca zobowiązany będzie do ich odtworzenia z zakładem 2 m od krawędzi wykopu.
10. Zakończenie prac związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07-07-1993 art. 3 pkt.14 co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
11. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 6 miesięcy od dnia ich wydania, po tym okresie należy wystąpić o ich aktualizację.



Łódź, dnia 14 stycznia 2020 r.

L.dz. **162** /2020

W związku z podpisaniem z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie porozumień w dniu 10.12.2019r. dotyczących wyrażenia zgody dla Przedsiębiorstwa Energetycznego na wykonanie na n/w działkach budowy sieci elektroenergetycznej :43/1 (KW Nr LD1M/00094341/1), 69/120 (KW Nr LD1M/00034646/1), 69/137 (KW Nr LD1M/00035349/6), 59/60, 59/7, 59/70 (KW Nr LD1M/00046536/4) i z Państwa prośbą jako Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. o aktualizację warunków technicznych zawartych w naszym piśmie z dnia 13.06.2018r. , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” informuje , iż warunki techniczne przedstawione dnia 13.06.2018r. uznaje za nadal aktualne i ważne będą do dnia 30.06.2020 roku.



Łódź, dnia 30 września 2020 r.

L.dz. 3856 /2020

W związku z podpisaniem z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie porozumień w dniu 10.12.2019r. dotyczących wyrażenia zgody dla Przedsiębiorstwa Energetycznego na wykonanie na n/w działkach budowy sieci elektroenergetycznej :43/1 (KW Nr LD1M/00094341/1), 69/137 (KW Nr LD1M/00035349/6), 59/60, 59/7, 59/70 (KW Nr LD1M/00046536/4) i z Państwa prośbą jako Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. o aktualizację warunków technicznych zawartych w naszym piśmie z dnia 13.06.2018r. , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” informuje , iż warunki techniczne przedstawione dnia 13.06.2018r. uznaje za nadal aktualne i ważne będą do dnia 31.03.2021 roku.



Łódź, dnia 29-06-2018 r.

Szanowny Panie

Odpowiadając na Pańskie pismo wraz z projektem wykonawczym **uzgadniamy** niniejszy projekt z uwagą iż przy bloku Piotrkowska 182 znajduje się parking podziemny do którego należy zachować możliwość przejazdu przez cały okres prowadzonych prac. Prosimy więc o wzięcie tego faktu pod uwagę i albo wykonanie przecisków pod istniejącym wjazdem albo odkrywanie częściowe i zabezpieczenie wjazdu np. płytami stalowymi, które umożliwią wjazd i wyjazd z parkingu.

Proszę te prace skoordynować w formie pisemnej z kierownikiem budynku technicznego

Łódź, 21.12.2017r.

L.dz. RZ/ZU/JT/p.29074/w.41788/2017

Inwestor :
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie rozwiązań technicznych projektu budowlanego „Przebudowa linii kablowej SN 15kV w relacji Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182”

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w odpowiedzi na zgłoszenie 29074 dotyczące uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy linii kablowej SN relacji stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182 w Łodzi, **uzgadnia ww. dokumentację w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych bez uwag.**

Jednocześnie podajemy wytyczne dla Wykonawcy, które należy uwzględnić podczas realizacji przebudowy sieci SN na podstawie niniejszego projektu.

1. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić:

- Wydział Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego Łódź (tel. 42 675 17 03), w lokalizacji Łódź ul. Ratajska 5/7, z którym należy ustalić szczegółowy harmonogram prac.

2. Prace prowadzić w taki sposób, aby zachować ciągłość dostaw do odbiorców energii elektrycznej lub minimalizować czas przerw w dostawach.

Wyłączenie spod napięcia urządzeń należy uzgodnić najpóźniej z **14 dniowym** wyprzedzeniem w Centralnej Dyspozycji Mocy Oddziału Łódź.

3. Podczas realizacji inwestycji prawa osób trzecich muszą zostać zachowane.

4. Prace w pobliżu linii elektroenergetycznych i urządzeń PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź należy prowadzić pod nadzorem upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

5. Materiały z demontażu przekazać do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

6. Po zakończeniu prac należy przekazać do Wydziału Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego Łódź dokumentację powykonawczą zawierającą, w szczególności:

- szkice inwentaryzacji geodezyjnej – z naniesionymi zmianami,
- trasy linii kablowych, rury ochronne - zdomiarować do punktów stałych,
- szczegółowo zaznaczyć typ i długości poszczególnych odcinków sieci,
- schematy winny wskazywać dokładne relacje (kierunki) poszczególnych linii z zaznaczeniem nr stacji i innych urządzeń,

- protokoły badań i prób poszczególnych odcinków linii przekazać przed sprawdzeniem urządzeń (odbiozem) do Wydziału Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego Łódź.

Za poprawność rozwiązania oraz zgodność z przepisami i normami oraz za przygotowanie części prawnej odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie jest ważne 24 miesiące od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

Załączniki:

1. 1 egzemplarz dokumentacji

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź


90-021 Łódź




ul. Tuwima 58

Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

*PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: **Oddział Łódź**. Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: **90-021 Łódź, ul. Tuwima 58**.*

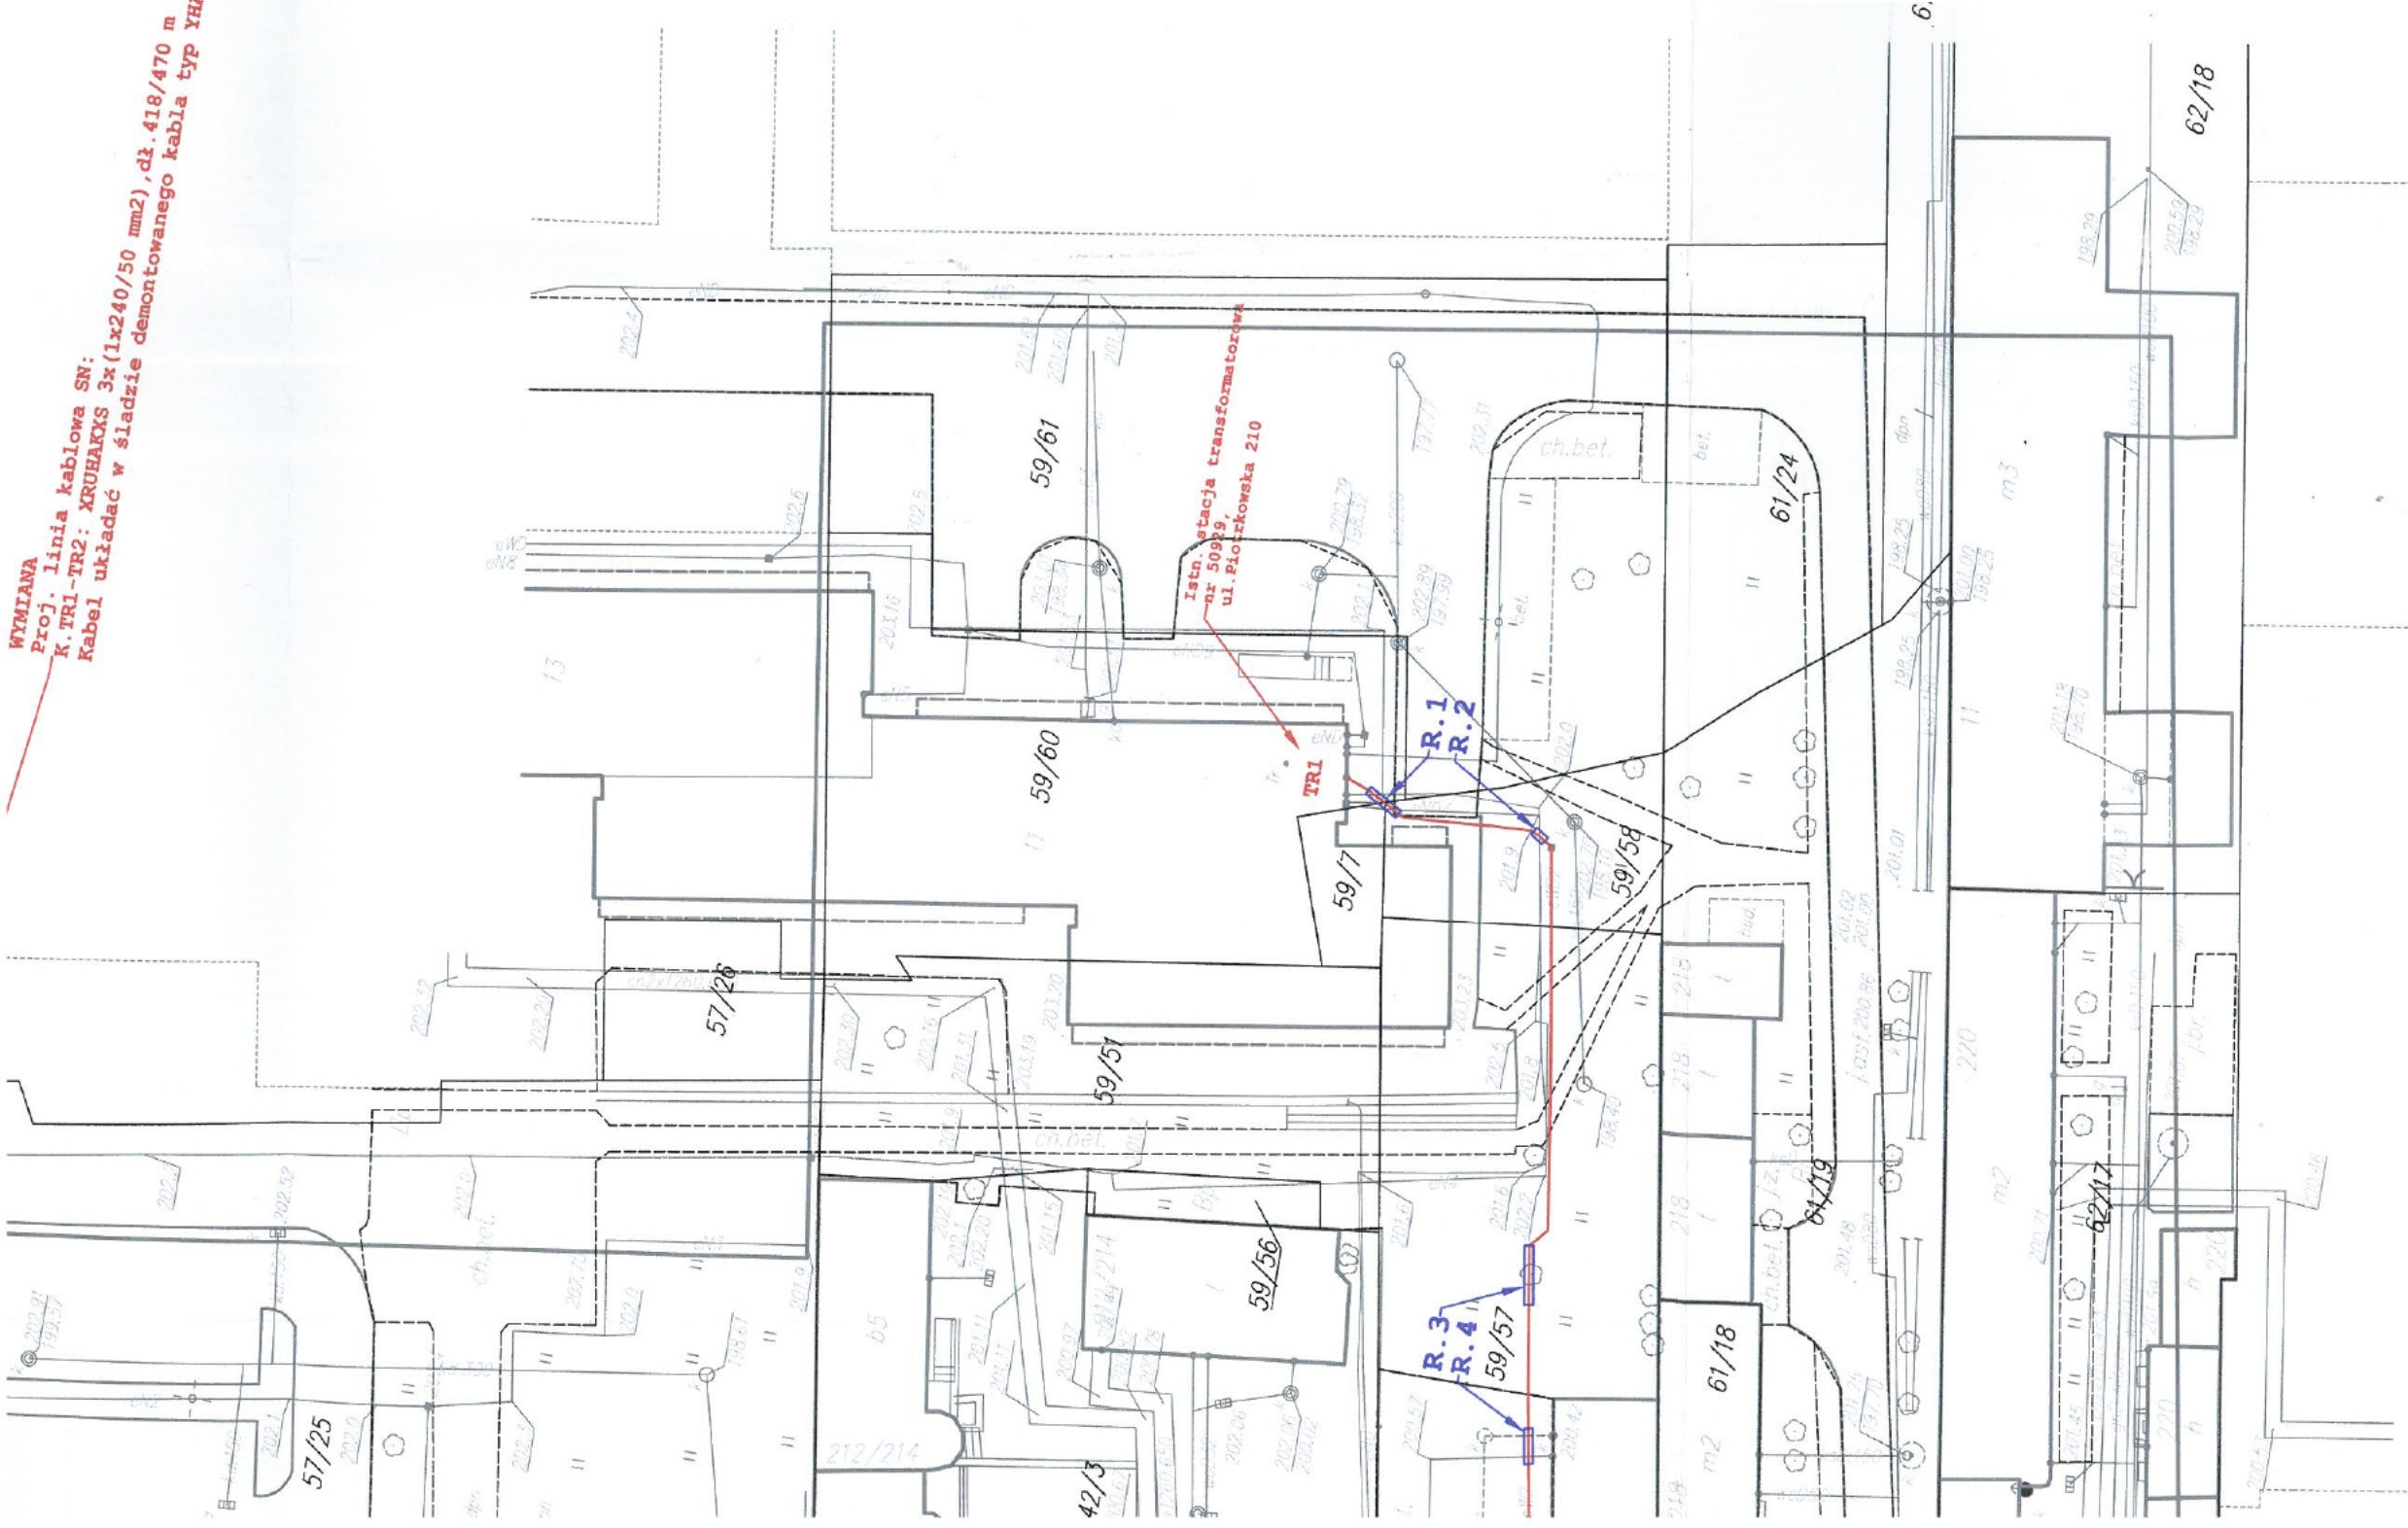WYMIANA
Proj. linia kablowa SN:
K. TR1-TR2: XRUHAKYS 3x(1x240/50 mm²), dł. 418/470 m
Kabel układać w śladzie demontowanego kabla typ YHAKY 3x(1x240mm²)



| | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|-------------------|
| LEGENDA | | Projektant: | Nazwa i adres opracowania: Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury <div>Tytuł opracowania: Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182 Przedmiot rysunku: Plan zagospodarowania terenu</div> | Branża elektr. |
|  | Proj. kabel SN-15 kV | | | |
|  | Proj. rura osłonowa | | | |
|  | Nr współrzędnej | | | |
| | Nr rury osłonowej | | | |
| | | | | Skala: 1:500 |
| | | | | Data: 11.2017 |
| | | | | Rys. nr IE.1 |

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. *Przedmiot inwestycji*

Przedmiotem inwestycji jest remont linii kablowej SN 15 kV w Łodzi w rejonie ulic Piotrkowskiej, Wigury. Nowe kable średniego napięcia mają na celu zastąpić istniejące kable SN (kable nieusieciowane), tworząc linię kablową SN, która jest awaryjna i nie gwarantuje ciągłości dostawy energii elektrycznej.

1.2. *Podstawa opracowania*

Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej stanowi zlecenie PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.

1.3. *Założenia i dane wyjściowe*

Niniejsza dokumentacja opracowana została w oparciu o następujące dane:

- założenia projektowe nr 183/16 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto,
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- inwentaryzację w terenie,
- obowiązujące Przepisy i Polskie Normy.

1.4. *Istniejący stan zagospodarowania terenu*

Na terenie objętym projektem zagospodarowania znajdują się:

- tory oraz trakcja tramwajowa,
- linie kablowe nN i SN,
- istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
- słupy linii napowietrznej nN, SN i oświetleniowej,
- linie telekomunikacyjne,
- rurociągi gazowe,
- sieć ciepłownicza,
- sieć wodociągowa,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- chodniki z płyt chodnikowych, kostki brukowej,
- wjazdy do posesji,
- drogi publiczne i wewnętrzne,
- trawniki,
- drzewa

1.5. *Projektowane zagospodarowanie terenu*

Istniejącą linię kablową średniego napięcia relacji stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182, wykonaną kablem nieusieciowanym typ YHAKX 3x(1x240mm²), należy przeizolować, zastępując istniejące kable SN kablami typ XRUHAKXS 3x(1x240/50 mm²).

1.6. *Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek*

Remontowaną linię kablową średniego napięcia należy wykonać kablem typ 3xXRUHAKXS 1x240/50 mm² 12/20 kV.

Długość linii kablowej - 418 m (uwzględnione odpowiednie zapasy kabla), długość trasowa - 470 m.

1.7. *Dane informujące o wpisaniu działki lub terenu do rejestru zabytków oraz o podleganiu ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*

Na terenie objętym inwestycją znajdują się nieruchomości usytuowane na obszarze historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej (od Al. Piłsudskiego/ Al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej) wpisanego do rejestru zabytków nr A/98.

1.8. *Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego*

Nie dotyczy.

1.9. *Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia*

Nie przewiduje się zagrożeń mających wpływ na środowisko. Przewiduje się następujące zagrożenia dla zdrowia użytkowników: możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku korzystania z projektowanych linii kablowych nie zgodnie z przeznaczeniem.

1.10. *Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych*

Nie dotyczy.

1.11. *Warunki gruntowo-wodne*

Brak wpływu na projektowaną inwestycję.

1.12. *Klasyfikacja geotechniczna*

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się wykopy przy wykonaniu kanalizacji kablowej na kategorię geotechniczną I.

1.13. *Informacja o obszarze oddziaływania obiektu*

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu: „Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182”, mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomości położone w miejscowości Łódź, przy ul. Piotrkowskiej, Wigury dz. 67/2, 67/3, 69/120, 69/137 obręb S-7 oraz 59/60, 59/68, 59/7, 59/70, 59/71, 41/7, 41/8, 42/12, 42/11, 42/13, 43/1 obręb S-8. Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania. Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób.

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r.

2. OPIS TECHNICZNY SZCZEGÓŁOWY

2.1. *Remont linii kablowej SN-15 kV*

Istniejącą linię kablową SN typ YHAKX 3x(1x120 mm²) relacji stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 (ozn.TR1) – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182 (ozn.TR2) należy przeizolować, zastępując istniejące kable SN kablami typ XRUHAKXS 3x(1x240/50 mm²).

W celu odtworzenia ciągu kablowego pomiędzy w/w stacjami należy z rozdzielnicy SN w stacji (ozn.TR1) wyprowadzić z pola nr 2 nowy kabel K.TR1-TR2: XRUHAKXS 3x(1x240/50 mm²) 12/20 kV o dł. 470 m i wprowadzić do pola nr 1 w rozdzielnicy SN stacji (ozn.TR2).

Połączenia rozdzielnic SN w stacjach transformatorowych (ozn.TR1 i TR2) z kablami SN należy wykonać głowicami kablowymi typ POLT-24/D/1XI i wprowadzić na istniejącą aparaturę.

Do uszczelnienia przejść przez ściany istniejących stacji transformatorowych należy zastosować wodo- i gazoszczelne zabezpieczenia mechaniczne wejść kabli do budynku stacji – zastosować należy kołnierze aluminiowe HSI 150-DF wraz z pokrywami systemowymi HSI 150-D3/58 w przypadku gdyby budynki nie były wyposażone w odpowiednie uszczelnienia wejść kablowych, przy braku możliwości wykorzystania istniejących przepustów. Wewnątrz stacji, kable SN prowadzić w kanałach kablowych.

Linię kablową SN należy układać w układzie trójkątnym. Linię należy wykonać trzema kablami jednożyłowymi z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu termoplastycznego. Kable należy układać zgodnie z normą SEP E-004. Kable należy układać w sposób, który wykluczy ich uszkodzenie przez zginanie lub skręcanie a jednocześnie należy zachować środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii kablowej SN-15kV.

Kable SN należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm i przykryć folią o szerokości 40 cm i grubości 1,2 mm o kolorze czerwonym. Kable należy układać na głębokości 0,8 m. Wykop należy zasypać i zagęścić doprowadzając nawierzchnię do stanu pierwotnego.

Na kablu w odstępach, co 10 m należy zastosować opaski zawierające następujące informacje: typ kabla, długość, rok ułożenia, trasa. Końce rur osłonowych należy uszczelnąć przed przedostawaniem się wody. Wszystkie przewodzące części własne oraz uzbrojenia słupów i żyły powrotne kabli należy uziemić.

W miejscach przejść pod drogami, przejazdami i wjazdami projektuje się zastosowanie rur osłonowych SRS Ø160 a w pozostałych miejscach rur DVR Ø160. Należy wykorzystać istniejące przepusty, a w przypadku niedrożności należy wykonać nowe. Uszczelnienie rur wykonać uszczelniaczami. Nie stosować pianek poliuretanowych. Głowice należy zaopatrzyć w tabliczki informacyjne. Połączenia żył powrotnych linii kablowych SN z uziemieniem, należy wykonać za pomocą jednego zacisku.

Kabel i rury przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

Remont linii kablowej SN należy wykonać bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni, korzystając z metody przewiertu sterowanego, przecisku.

Prace ziemne, wykopy w obszarze dz. 69/120 (blok przy ul. Piotrkowskiej 182) prowadzić z uwzględnieniem zabezpieczenia bezkolizyjnego wjazdu na parking podziemny znajdujący się pod w/w blokiem.

Wyłączane z eksploatacji stare elementy remontowanej linii kablowej SN należy zdemontować. Materiały z demontażu przekazać do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.

2.2. *Uwagi końcowe*

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć geodezyjnie trasę kabla w terenie, oraz powiadomić właścicieli i władających terenem o terminie rozpoczęcia robót.

Przed rozpoczęciem prac należy pisemnie wystąpić z przynajmniej 30 dniowym wyprzedzeniem o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami. Pismo należy kierować na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”, ul. Wigury 15, 90-302 Łódź.

Nadzór nad pracami na terenie Spółdzielni jest nadzorem płatnym w wysokości 3000 zł, niniejszą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy SM „Śródmieście”.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawicieli instytucji posiadających swoje urządzenia na trasie projektowanego kabla.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz niniejszą dokumentacją.

Roboty wykonywać zgodnie z wymaganiami i wskazówkami zamieszczonymi w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A oraz zgodnie z warunkami zamieszczonymi w pismach, decyzjach wydanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, SM „Śródmieście” oraz podmiotów władających pozostałymi działkami.

Przed przystąpieniem do robót elektrycznych należy dokonać uzgodnień z Wydz. GC odnośnie możliwości i czasu niezbędnych wyłączeń.

Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić harmonogram wykonywanych prac do Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Dział Sieciowy Łódź.

Roboty ziemne w rejonie istniejących drzew należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie naruszyć systemu korzeniowego drzew.

2.3. Harmonogram prac

1. Ustalenie możliwości i czasu wyłączeń z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
2. Wytyczenie geodezyjne trasy remontowanej linii kablowej SN
3. Wykonanie wykopu wzdłuż remontowanej linii kablowej SN
4. Demontaż istniejącej i ułożenie w tym samym torze nowych kabli SN
5. Ułożenie oraz podłączenie nowych kabli SN w stacjach transformatorowych
6. Zasypanie kabli SN
7. Odtworzenie nawierzchni po zakończeniu robót

2.4. Zestawienie podstawowych materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | ilość |
|-----|--|------|---------------|
| 1 | Kabel XRUHAKXS 1x240/50 mm ² 12/20 kV | mb. | 1410 |
| 2 | Folia koloru czerwonego | mb. | 420 |
| 3 | Rura osłonowa typu DVR Ø160 | mb. | 80 |
| 4 | Rura osłonowa typu SRS Ø160 | mb. | 60 |
| 5 | Głowice kablowe POLT-24/D/1XI | szt. | 6 szt.(2kpl.) |
| 6 | HSI 150-DF z pokrywą systemową HSI 150-D3/58 | kpl. | 2 |
| 7 | Inne | - | wg potrzeb |

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów o równoważnych parametrach technicznych.

2.5. Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | ilość |
|-----|--|------|---------|
| 1 | Kabel YHAKX 3x(1x240 mm ²) | mb. | ok. 420 |

Materiały z demontażu przekazać do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

2.6. Współrzędne

| Nr | X | Y |
|----|------------|------------|
| 1 | 5736594.92 | 6600861.61 |
| 2 | 5736593.26 | 6600860.97 |
| 3 | 5736591.67 | 6600860.09 |
| 4 | 5736590.96 | 6600859.68 |
| 5 | 5736590.65 | 6600859.55 |
| 6 | 5736588.46 | 6600859.67 |
| 7 | 5736584.22 | 6600859.98 |
| 8 | 5736581.96 | 6600860.06 |
| 9 | 5736581.35 | 6600859.88 |
| 10 | 5736580.73 | 6600859.47 |
| 11 | 5736580.31 | 6600859.19 |
| 12 | 5736578.25 | 6600846.96 |
| 13 | 5736576.22 | 6600833.41 |
| 14 | 5736577.32 | 6600832.17 |
| 15 | 5736575.67 | 6600821.92 |
| 16 | 5736572.46 | 6600803.41 |
| 17 | 5736571.30 | 6600795.15 |
| 18 | 5736571.10 | 6600793.60 |
| 19 | 5736585.25 | 6600791.56 |

| Nr | X | Y |
|----|------------|------------|
| 20 | 5736587.38 | 6600791.12 |
| 21 | 5736602.26 | 6600789.22 |
| 22 | 5736604.25 | 6600788.91 |
| 23 | 5736605.42 | 6600788.36 |
| 24 | 5736616.21 | 6600786.56 |
| 25 | 5736618.66 | 6600786.44 |
| 26 | 5736619.48 | 6600786.15 |
| 27 | 5736662.37 | 6600779.62 |
| 28 | 5736689.46 | 6600775.45 |
| 29 | 5736695.79 | 6600774.50 |
| 30 | 5736701.57 | 6600773.64 |
| 31 | 5736714.16 | 6600771.47 |
| 32 | 5736733.71 | 6600768.40 |
| 33 | 5736752.18 | 6600765.36 |
| 34 | 5736752.38 | 6600765.78 |
| 35 | 5736752.62 | 6600767.24 |
| 36 | 5736753.64 | 6600767.71 |
| 37 | 5736754.31 | 6600771.57 |
| 38 | 5736754.60 | 6600771.88 |

| Nr | X | Y |
|----|------------|------------|
| 39 | 5736757.77 | 6600791.77 |
| 40 | 5736756.86 | 6600792.46 |
| 41 | 5736758.96 | 6600804.94 |
| 42 | 5736762.26 | 6600825.56 |
| 43 | 5736761.57 | 6600826.34 |
| 44 | 5736761.69 | 6600827.16 |
| 45 | 5736762.57 | 6600827.63 |
| 46 | 5736766.84 | 6600855.18 |
| 47 | 5736767.41 | 6600855.10 |
| 48 | 5736777.34 | 6600853.56 |
| 49 | 5736779.24 | 6600865.48 |
| 50 | 5736781.78 | 6600865.08 |
| 51 | 5736792.64 | 6600863.53 |
| 52 | 5736802.32 | 6600862.34 |
| 53 | 5736804.91 | 6600861.33 |
| 54 | 5736807.50 | 6600859.18 |
| 55 | 5736808.53 | 6600858.44 |
| 56 | 5736811.87 | 6600856.45 |
| 57 | 5736814.03 | 6600855.87 |

3. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

TEMAT: Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929
ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182”

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Oddział Łódź
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

BRANŻA: ELEKTROENERGETYCZNA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

3.1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia

W zakres prac związanych z inwestycją „Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 – stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182”, obejmująca swoim zakresem remont linii kablowej SN w/w relacji wchodzi:

- ustalenie możliwości i czasu wyłączeń z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
- wytyczenie geodezyjne trasy remontowanej linii kablowej SN
- wykonanie wykopu wzdłuż remontowanej linii kablowej SN
- demontaż istniejącej i ułożenie w tym samym torze nowych kabli SN
- ułożenie oraz podłączenie nowych kabli SN w stacjach transformatorowych
- zasypanie kabli SN
- odtworzenie nawierzchni po zakończeniu robót

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym projektem zagospodarowania znajdują się:

- tory oraz trakcja tramwajowa,
- linie kablowe nN i SN,
- istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
- słupy linii napowietrznej nN, SN i oświetleniowej,
- linie telekomunikacyjne,
- rurociągi gazowe,
- sieć ciepłownicza,
- sieć wodociągowa,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- chodniki z płyt chodnikowych, kostki brukowej,
- wjazdy do posesji,
- drogi publiczne i wewnętrzne,
- trawniki,
- drzewa

3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- istniejące uzbrojenie terenu,
- ruch pojazdów mechanicznych,
- praca w pobliżu urządzeń pod napięciem
- praca w pobliżu wykopów

3.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

- możliwość potrącenia przez pojazdy w obrębie ulic wzdłuż których wykonywane będą roboty,
- możliwość porażenia prądem elektrycznym,
- możliwość wpadnięcia do wykopu

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy biorący bezpośrednio udział w pracach, gdzie występuje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne dopuszczające do takich prac.

Wszyscy pracownicy biorący udział przy pozostałych pracach budowlanych przed przystąpieniem do pracy muszą zostać zapoznani z występującymi zagrożeniami i należy ich przeszkolić pod kątem BHP związanego z prowadzonymi pracami.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników.

Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego upoważnionej.

3.6. *Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwu*

- 1) Należy odpowiednio oznakować i ogrodzić miejsce prowadzonych prac, w celu niedopuszczenia osób postronnych.
- 2) Prace po przygotowaniu miejsca pracy wykonywać po dopuszczeniu przez nadzór.
- 3) Podczas wykopywania rowów kablowych należy zachować szczególną ostrożność.
- 4) Należy stosować narzędzia i sprzęt posiadający i spełniający odpowiednie normy i dostosowany do planowych prac.
- 5) W miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace prowadzić ręcznie.
- 6) Prace elektryczne prowadzić w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
- 7) Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby przeszkolone i odpowiednio do tego przygotowane.
- 8) Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia wykonywać na polecenie, po przeprowadzonym instruktażu.
- 9) Pracownicy muszą posiadać kompletny sprzęt doraźnej pomocy medycznej.
- 10) Urządzenia i sprzęt zmechanizowany stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- 11) Prace wykonywać tylko na pisemne polecenie i pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja S.A. – Oddział Łódź.

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKÓW:

IE.1 Plan zagospodarowania terenu

IE.2 Trasy kablowe i wykaz rur osłonowych

IE.3 Schemat elektryczny


IE.4 Przekrój poprzeczny przejścia kablem w ul. Wigury

| TRASY KABLOWE | | | |
|---------------|---------------------------|-----------|--------------|
| NAZWA | TYP KABLA | DL. TRAS. | DL. RZECZYW. |
| [-] | [-] | [m] | [m] |
| K.TR1-TR2 | XRUHAKXS 3x(1x240/50 mm2) | 418 | 470 |

| RURY OSŁONOWE | | | | |
|---------------|----------|--------|---------|--|
| NAZWA | TYP RURY | IŁOŚĆ | DŁUGOŚĆ | TYP WYKOPU |
| [-] | [-] | [szt.] | [m] | [-] |
| R.1 | DVR Ø160 | 1 | 2,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.2 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. |
| R.3 | DVR Ø160 | 1 | 4,0 | Wykop otwarty. |
| R.4 | DVR Ø160 | 1 | 2,5 | Wykop otwarty. Parking. Płyty betonowe. |
| R.5 | DVR Ø160 | 1 | 1,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.6 | SRS Ø160 | 1 | 5,0 | Przecisk/Wykop otwarty. Wjazd. Kostka Brukowa. |
| R.7 | SRS Ø160 | 1 | 5,0 | Przecisk/Wykop otwarty. Wjazd. Kostka Brukowa. |
| R.8 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.9 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.10 | DVR Ø160 | 1 | 4,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.11 | DVR Ø160 | 1 | 4,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.12 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.13 | DVR Ø160 | 1 | 2,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.14 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.15 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.16 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.17 | DVR Ø160 | 1 | 3,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.18 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.19 | DVR Ø160 | 1 | 2,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.20 | DVR Ø160 | 1 | 2,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.21 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.22 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.23 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.24 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.25 | DVR Ø160 | 1 | 6,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.26 | DVR Ø160 | 1 | 4,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.27 | DVR Ø160 | 1 | 1,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.28 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.29 | DVR Ø160 | 1 | 7,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.30 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.31 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.32 | DVR Ø160 | 1 | 5,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.33 | DVR Ø160 | 1 | 3,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.34 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.35 | DVR Ø160 | 1 | 3,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.36 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.37 | SRS Ø160 | 1 | 10,5 | Przewiert sterowany/Przecisk. Jezdnia. Płyty betonowe. |
| R.38 | DVR Ø160 | 1 | 1,0 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.39 | SRS Ø160 | 1 | 5,5 | Wykop otwarty. Chodnik. Płyty betonowe. |
| R.40 | SRS Ø160 | 1 | 13,5 | Wykop otwarty. Wjazd. Płyty betonowe. |
| R.41 | SRS Ø160 | 1 | 9,5 | Wykop otwarty. Wjazd. Płyty betonowe. |
| R.42 | SRS Ø160 | 1 | 2,5 | Wykop otwarty. Wjazd. Płyty betonowe/Asfalt. |
| R.43 | SRS Ø160 | 1 | 4,0 | Wykop otwarty. Wjazd. Płyty betonowe/Asfalt. |
| R.44 | SRS Ø160 | 1 | 4,0 | Wykop otwarty. Wjazd. Płyty betonowe/Asfalt. |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| Projektant: | Nazwa i adres opracowania: | Branża elektr. |
| | Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury | |
| | Tytuł opracowania: | Skala: - |
| | Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182 | |
| | Przedmiot rysunku: | Data: 12.2019 |
| | Trasy kablowe i wykaz rur osłonowych | Rys. nr IE.2 |

ISTN. STACJA 15/0,4 kV
TR1
NR 50929
UL. PIOTRKOWSKA 210

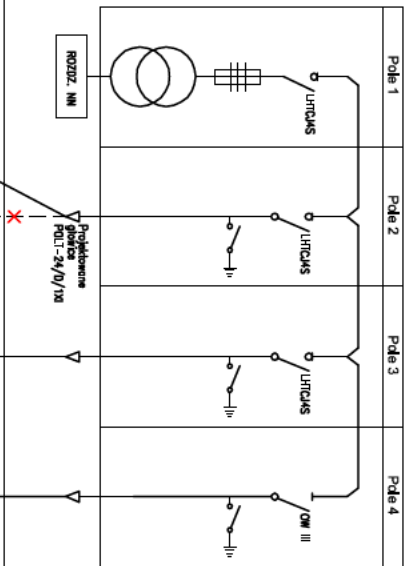


st. nr 53440
Piotrkowska 242/250

st. nr 50264
Piotrkowska 204

Istn. kabel SN: K-TR1-TR2
YHAKX 3x(1x240 mm²)
Proj. kabel SN: K-TR1-W2
XRUHAKXS 3x(1x240/50 mm²), dł. 418/470 m

ISTN. STACJA 15/0,4 kV
TR2
NR 51133
UL. PIOTRKOWSKA 182

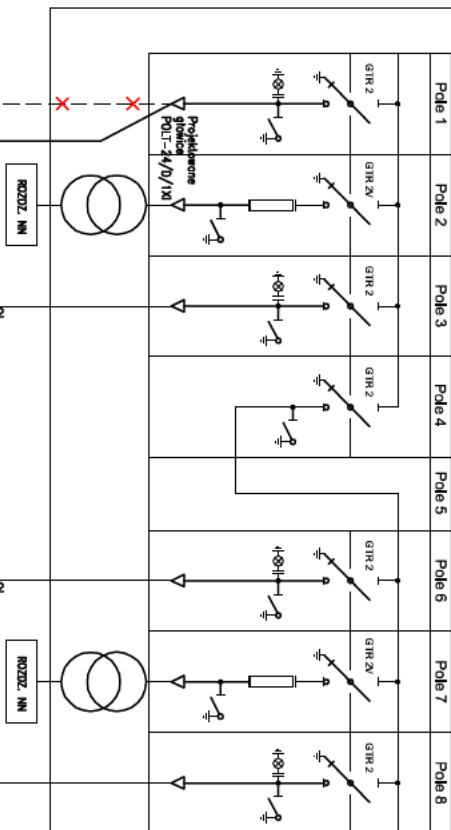

st. nr 51138
Piotrkowska 182
(bl.N) p.5

st. nr 51138
Piotrkowska 182
(bl.N) p.3

st. nr 53083
Wigury 21 p.6

Projektant:

Nazwa i adres opracowania:

Łódź, ul. Piotrkowska, Wigury

Tytuł opracowania:

Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929
ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182

Przedmiot rysunku:

Schemat elektryczny

Branża
elektr.

Skala:

-

Data:

12.2019


Rys. nr
IE.3

PRZEKRÓJ POPRZECZNY UL. WIGURY

dz. 48/32

dz. 42/11

dz. 66/2

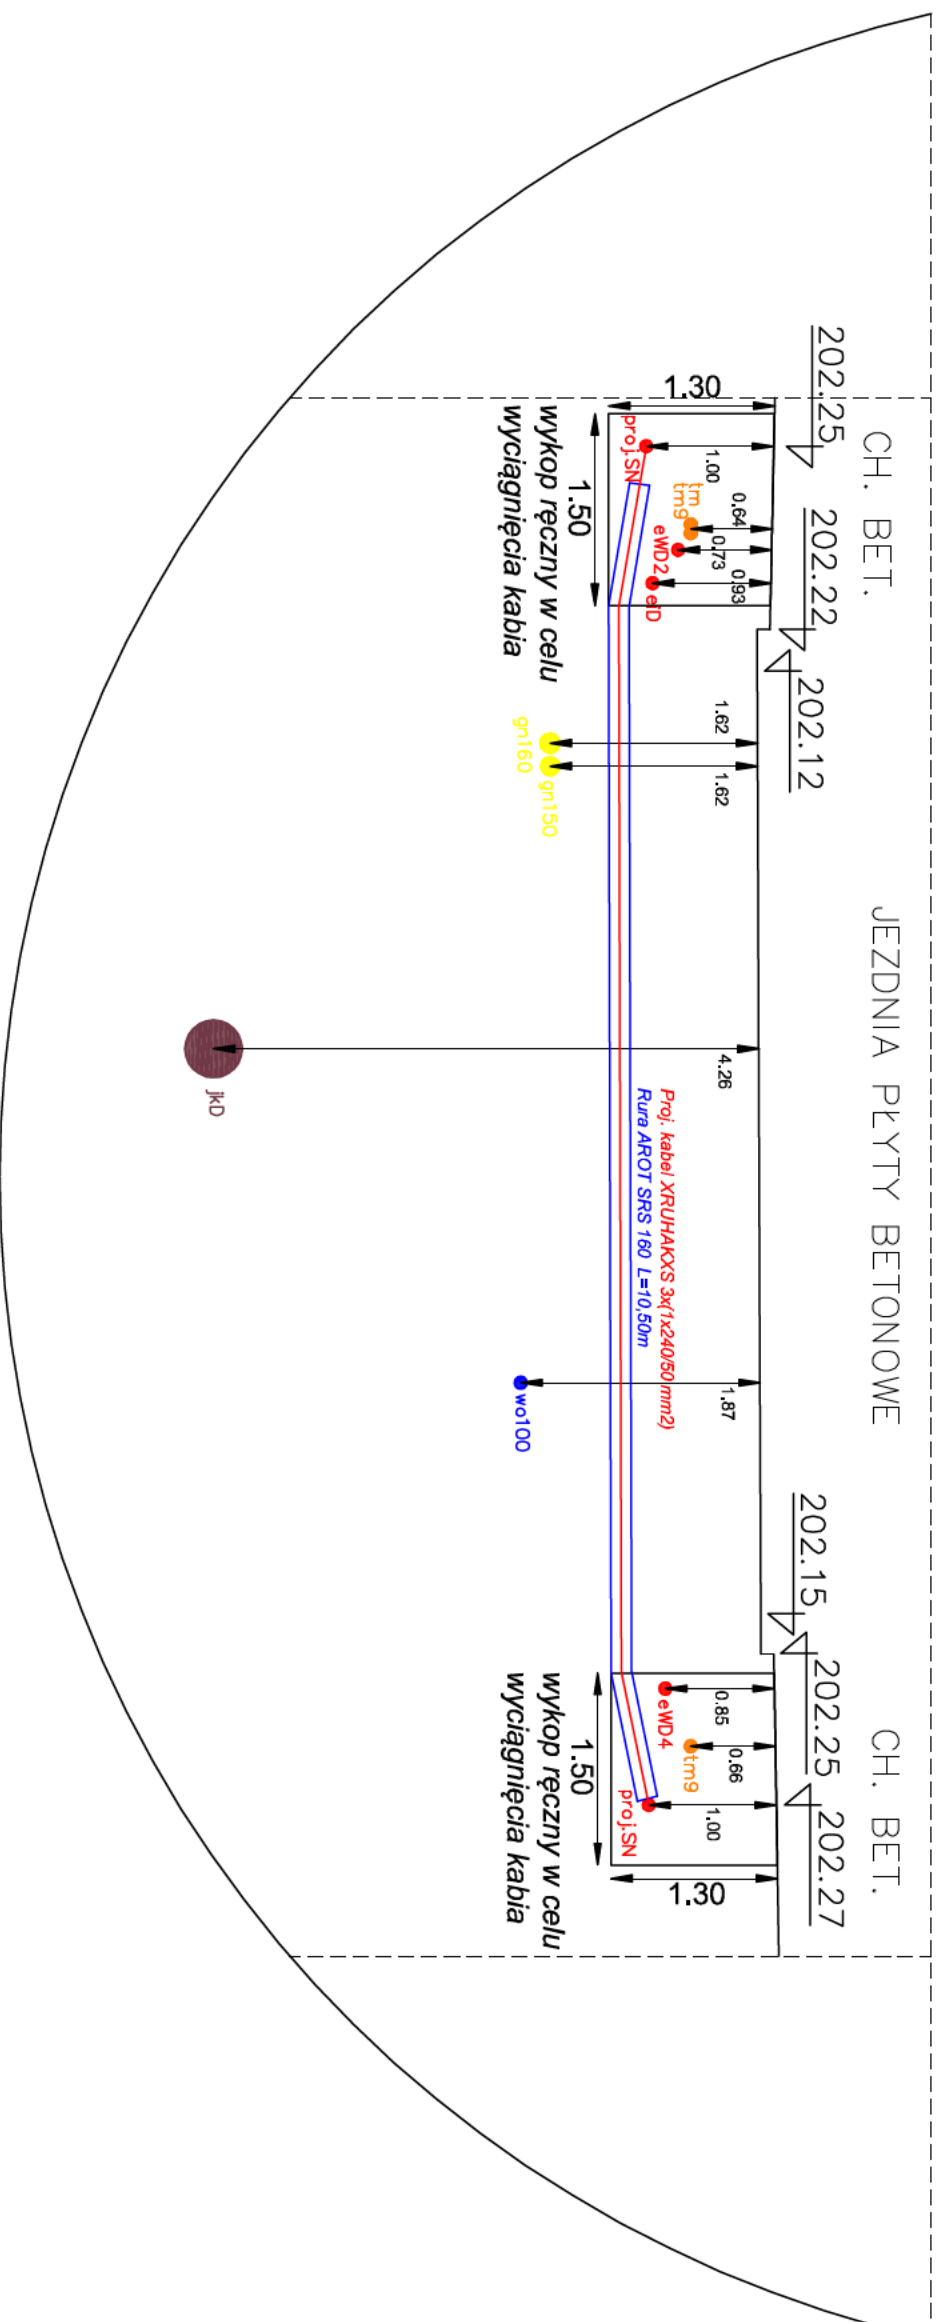

UWAGA!

Należy skontrolować drożność i możliwość wykorzystania istniejącego przepustu pod jezdnią. W przypadku stwierdzenia braku możliwości wykorzystania przepustu należy wykonać nowy przepust metodą przecisku na podstawie niniejszego przekroju.

W terenie mogą występować inne elementy infrastruktury podziemnej niewyszczególnione na w.w. rysunku. Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować w terenie ułożenie istniejącej infrastruktury podziemnej.

- 1) Na schemacie przedstawiono profil terenu oraz proponowany sposób przejścia kablem SN pod drogą. Ostateczną metodę przejścia pod drogą pozostawia się do zastosowania WYKONAWCY!!!
- 2) Przejście kablem SN pod drogą musi być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem.
- 3) Teren musi zostać należyście zabezpieczony.
- 4) Wykopy prowadzić ręcznie oraz zabezpieczyć je szalunkami wykonanymi z żelaznych płyt.
- 5) Istniejące kable należy odkopać i odpowiednio zabezpieczyć.
 - a) istniejące kable energetyczne osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi zatrzaskowymi;
 - b) na powierzchni ułożyć belki drewniane, do których za pomocą za pomocą drutów podwiązać kable w rurach ochronnych.

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Projektant: | | Nazwa i adres opracowania: | | Branża elekt. Skala: - Data: 12.2019 Rys. nr IE.4 |
| | | Łódź, ul. Piotrkowska, Włgury | | |
| | | Tytuł opracowania: | | |
| | | Przebudowa linii kablowej SN w relacji: Łódź, stacja nr 50929 ul. Piotrkowska 210 - stacja nr 51133 ul. Piotrkowska 182 | | |
| | | Przedmiot rysunku: | | |
| | | Przekrój poprzeczny przejścia kablem w ul. Włgury | | |