

Linia SN HUTA - KOWIESY

Odł. w LSN nr 2-0-1388

Typ ON3P

Przewody SN typu 3x AFL 50 / Kabel SN typu

Czy jest odłącznik na stacji NIE

bezp. 6,3 A

Odgr. typ SIMENS

nr inwent. 2-63 624

moc 63 kVA

zakres reg. w górę

nr fabr.

zakres reg. w dół

aktualna nastawa


typ AASXSN

odgr. typ BOP-12

50 mm<sup>2</sup>

typ tR 400

3

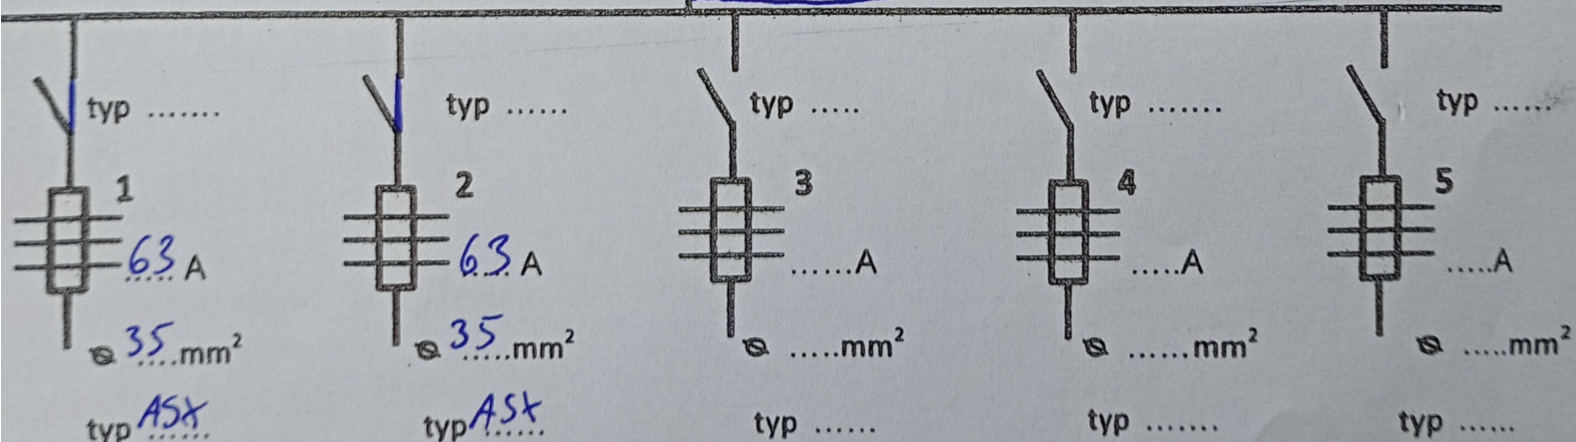

1. Obw. Jeruzal  
2. Obw. Papiin

3. Obw.  
4. Obw.  
5. Obw.