



PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PROTOKÓŁ NR .....

ogłędzin  
przełądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Rejon Energetyczny Żyrardów

stacji transformatorowej SN/nN – słupowej

2-0366..

(nazwa stacji) MAKÓW 4

Linia SN

Łyszkowice

Łącznik LSN nr 2-1245

typ.....

typ AFL Ø 25 mm<sup>2</sup>

Czy jest odłącznik na stacji NIE

odgr. typ VARSIL HE

bezp. 16 A  
typ HIBEN

nr inwent. 2-160-405

moc 160

zakres reg. w górę .....

nr fabr. AL-PL

typ TNCSCT

zakres reg. w dół .....

537842


aktualna nastawa -2,5%

odgr. typ BOP-R

Kondensator TAK kvar

typ CU Ø 185 mm<sup>2</sup>

typ DIN NH-2

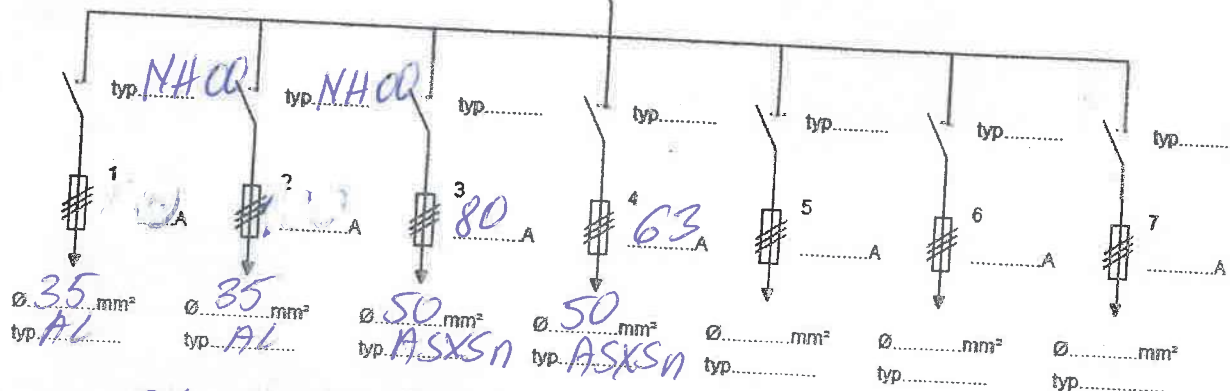

1. Obw. kier. 01. Skierniewice

2. Obw. kier. 02 Łyszkowice

3. Obw. kier. 03 ASXSN Łyszkowice

4. Obw. kier. 04 ASXSN Świąte Łaski

5. Obw. kier. ....

6. Obw. kier. ....

7. Obw. kier. ....

Imię i nazwisko wykonawcy

Podpis

Data

Zygmunt Głuski 18.02  
2. Wojciech Michalski 2023r.

Pieczęć i podpis osoby nadzorującej eksploatację

Posterunek Skierniewice

Mistrz

Mariusz Włosna

Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej protokół

Rejon Energetyczny Żyrardów  
Posterunek Energetyczny w Skierniewicach  
Mistrz Łyszkowice