



PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Żyrardów

PROTOKÓŁ NR

ogledzin
przeglądu

stacji transformatorowej SN/nN – słupowej

2-1290

(nazwa stacji)

Kaleń Nowy Sadkowiec 3

Linia SN

Żurawia - Ryłsk

Łącznik LSN nr 2-0-918

typ ON3-P

typ AFL Ø 25 mm²

Czy jest odłącznik na stacji

NIE

odgr. typ JBK

bezp. 4

typ NBN

nr inwent.

2-30-100

moc 30 kVA

zakres reg. w górę

zakres reg. w dół

nr fabr.

typ


aktualna nasława

odgr. typ BOP-R

Kondensator TAK kvar

typ YAKY Ø 120 mm²

typ LR 400

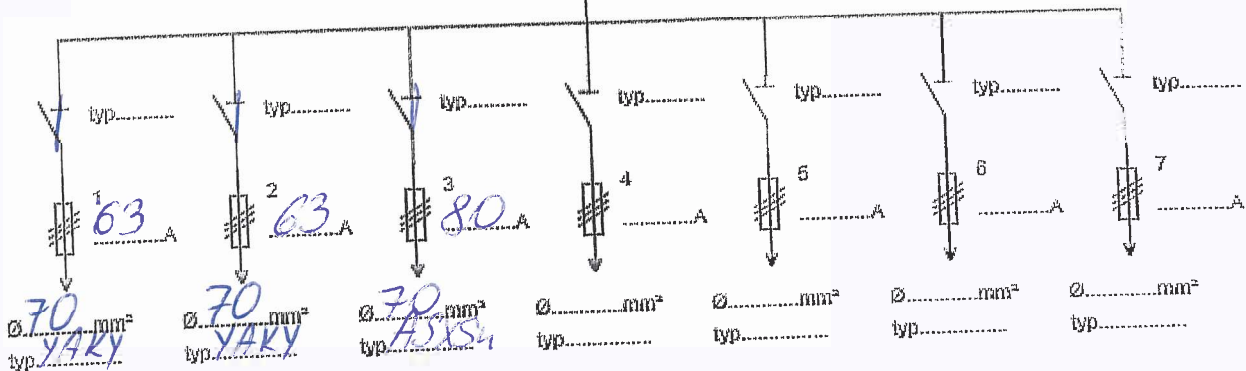

1. Obw. kier.

01

2. Obw. kier.

02

3. Obw. kier.

03

4. Obw. kier.

5. Obw. kier.

6. Obw. kier.

7. Obw. kier.

Imię i nazwisko wykonawcy

Podpis

Data

26.09.2022

Pieczęć i podpis osoby nadzorującej eksploatację

Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej protokół

1. Tomasz Duda
2. Andrzej Potentes TobisRejon Energetyczny Żyrardów
posterunek Energetyczny Kaleń Mazowiecka
Mistrz
Norbert WilczarekKierownik
Marcin Łukasik