

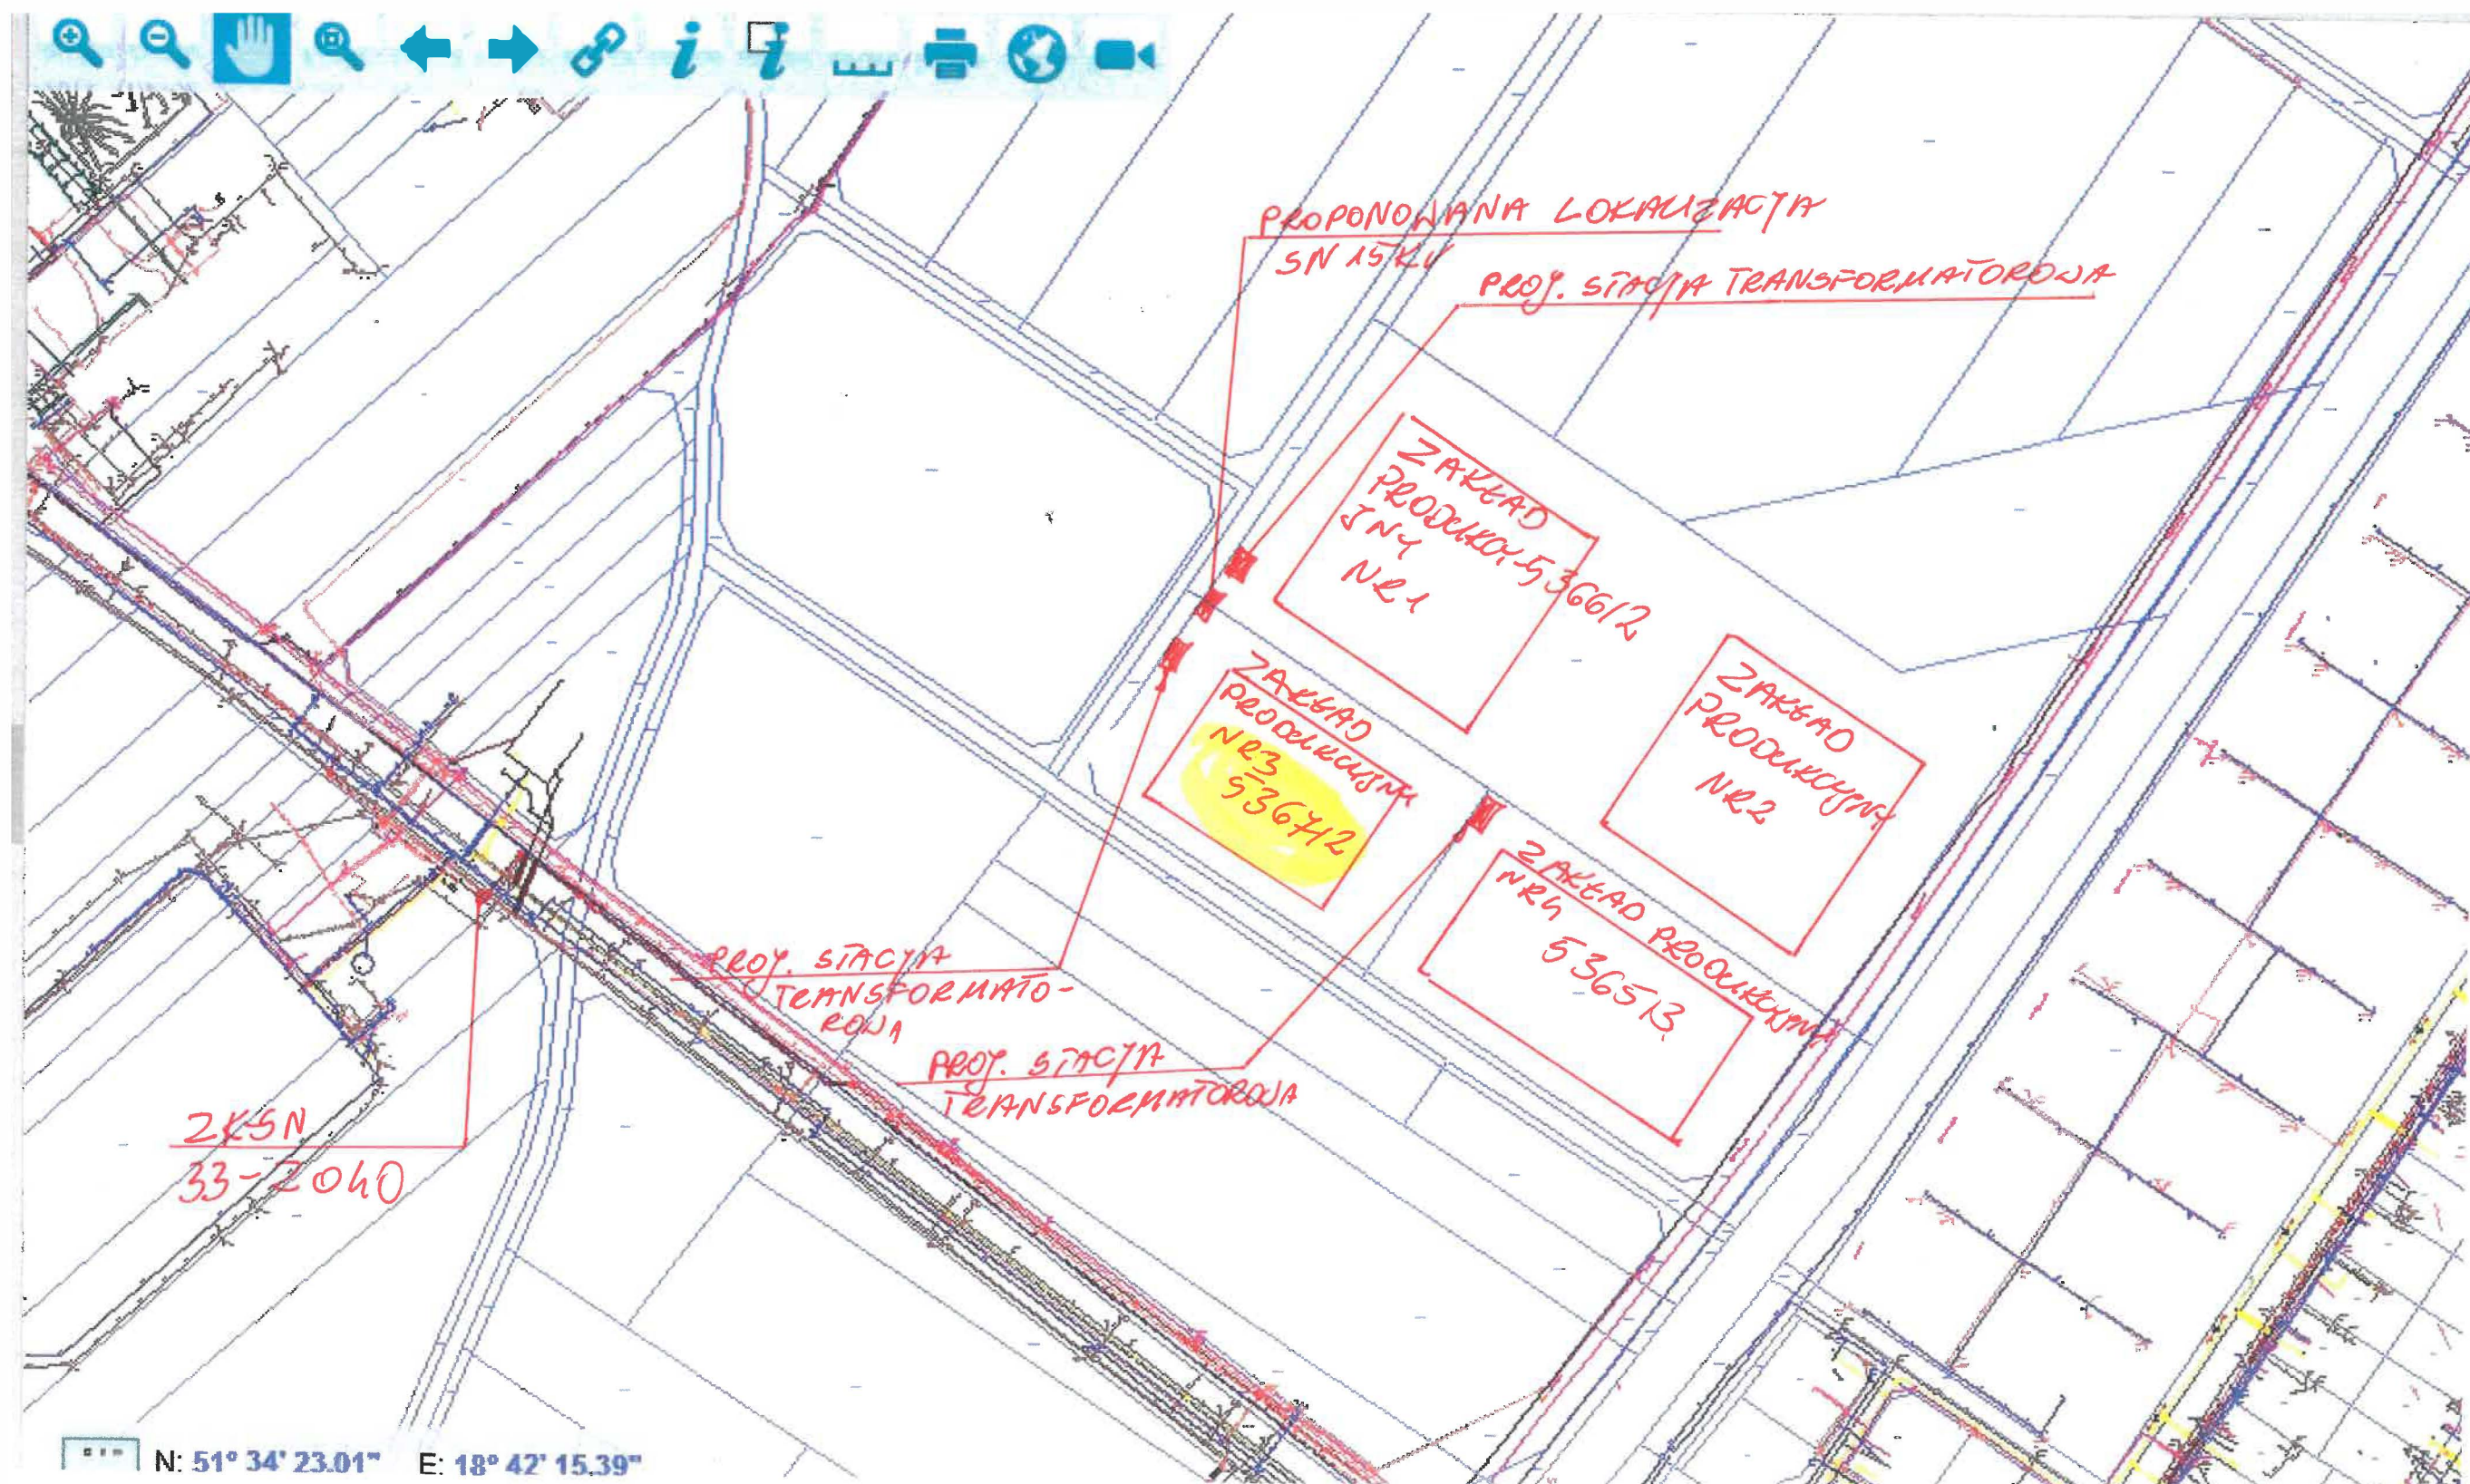


Załączone schematy i mapy nie są podstawą do opracowania dokumentacji, a jedynie pomocnicze. Ostateczny wybór: trasy linii, lokalizacji urządzeń i obiektów energetycznych, dobór urządzeń, przekrojów kabli itp. należy do obowiązków uprawnionego projektanta.

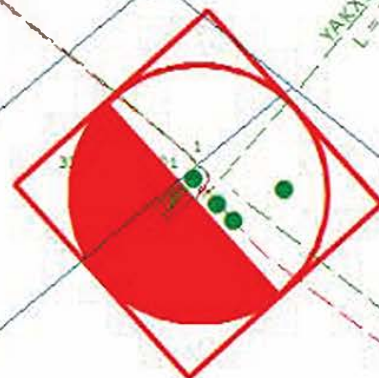

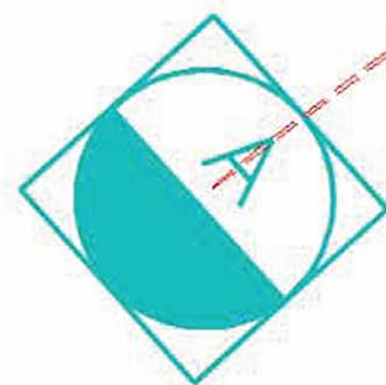

33-Z040
ZŁĄCZE SN
0kVA

YAKYs 240
L = 3,57m

YAKYs 240
L = 3,57m

20-238

20-239

13-5375/2