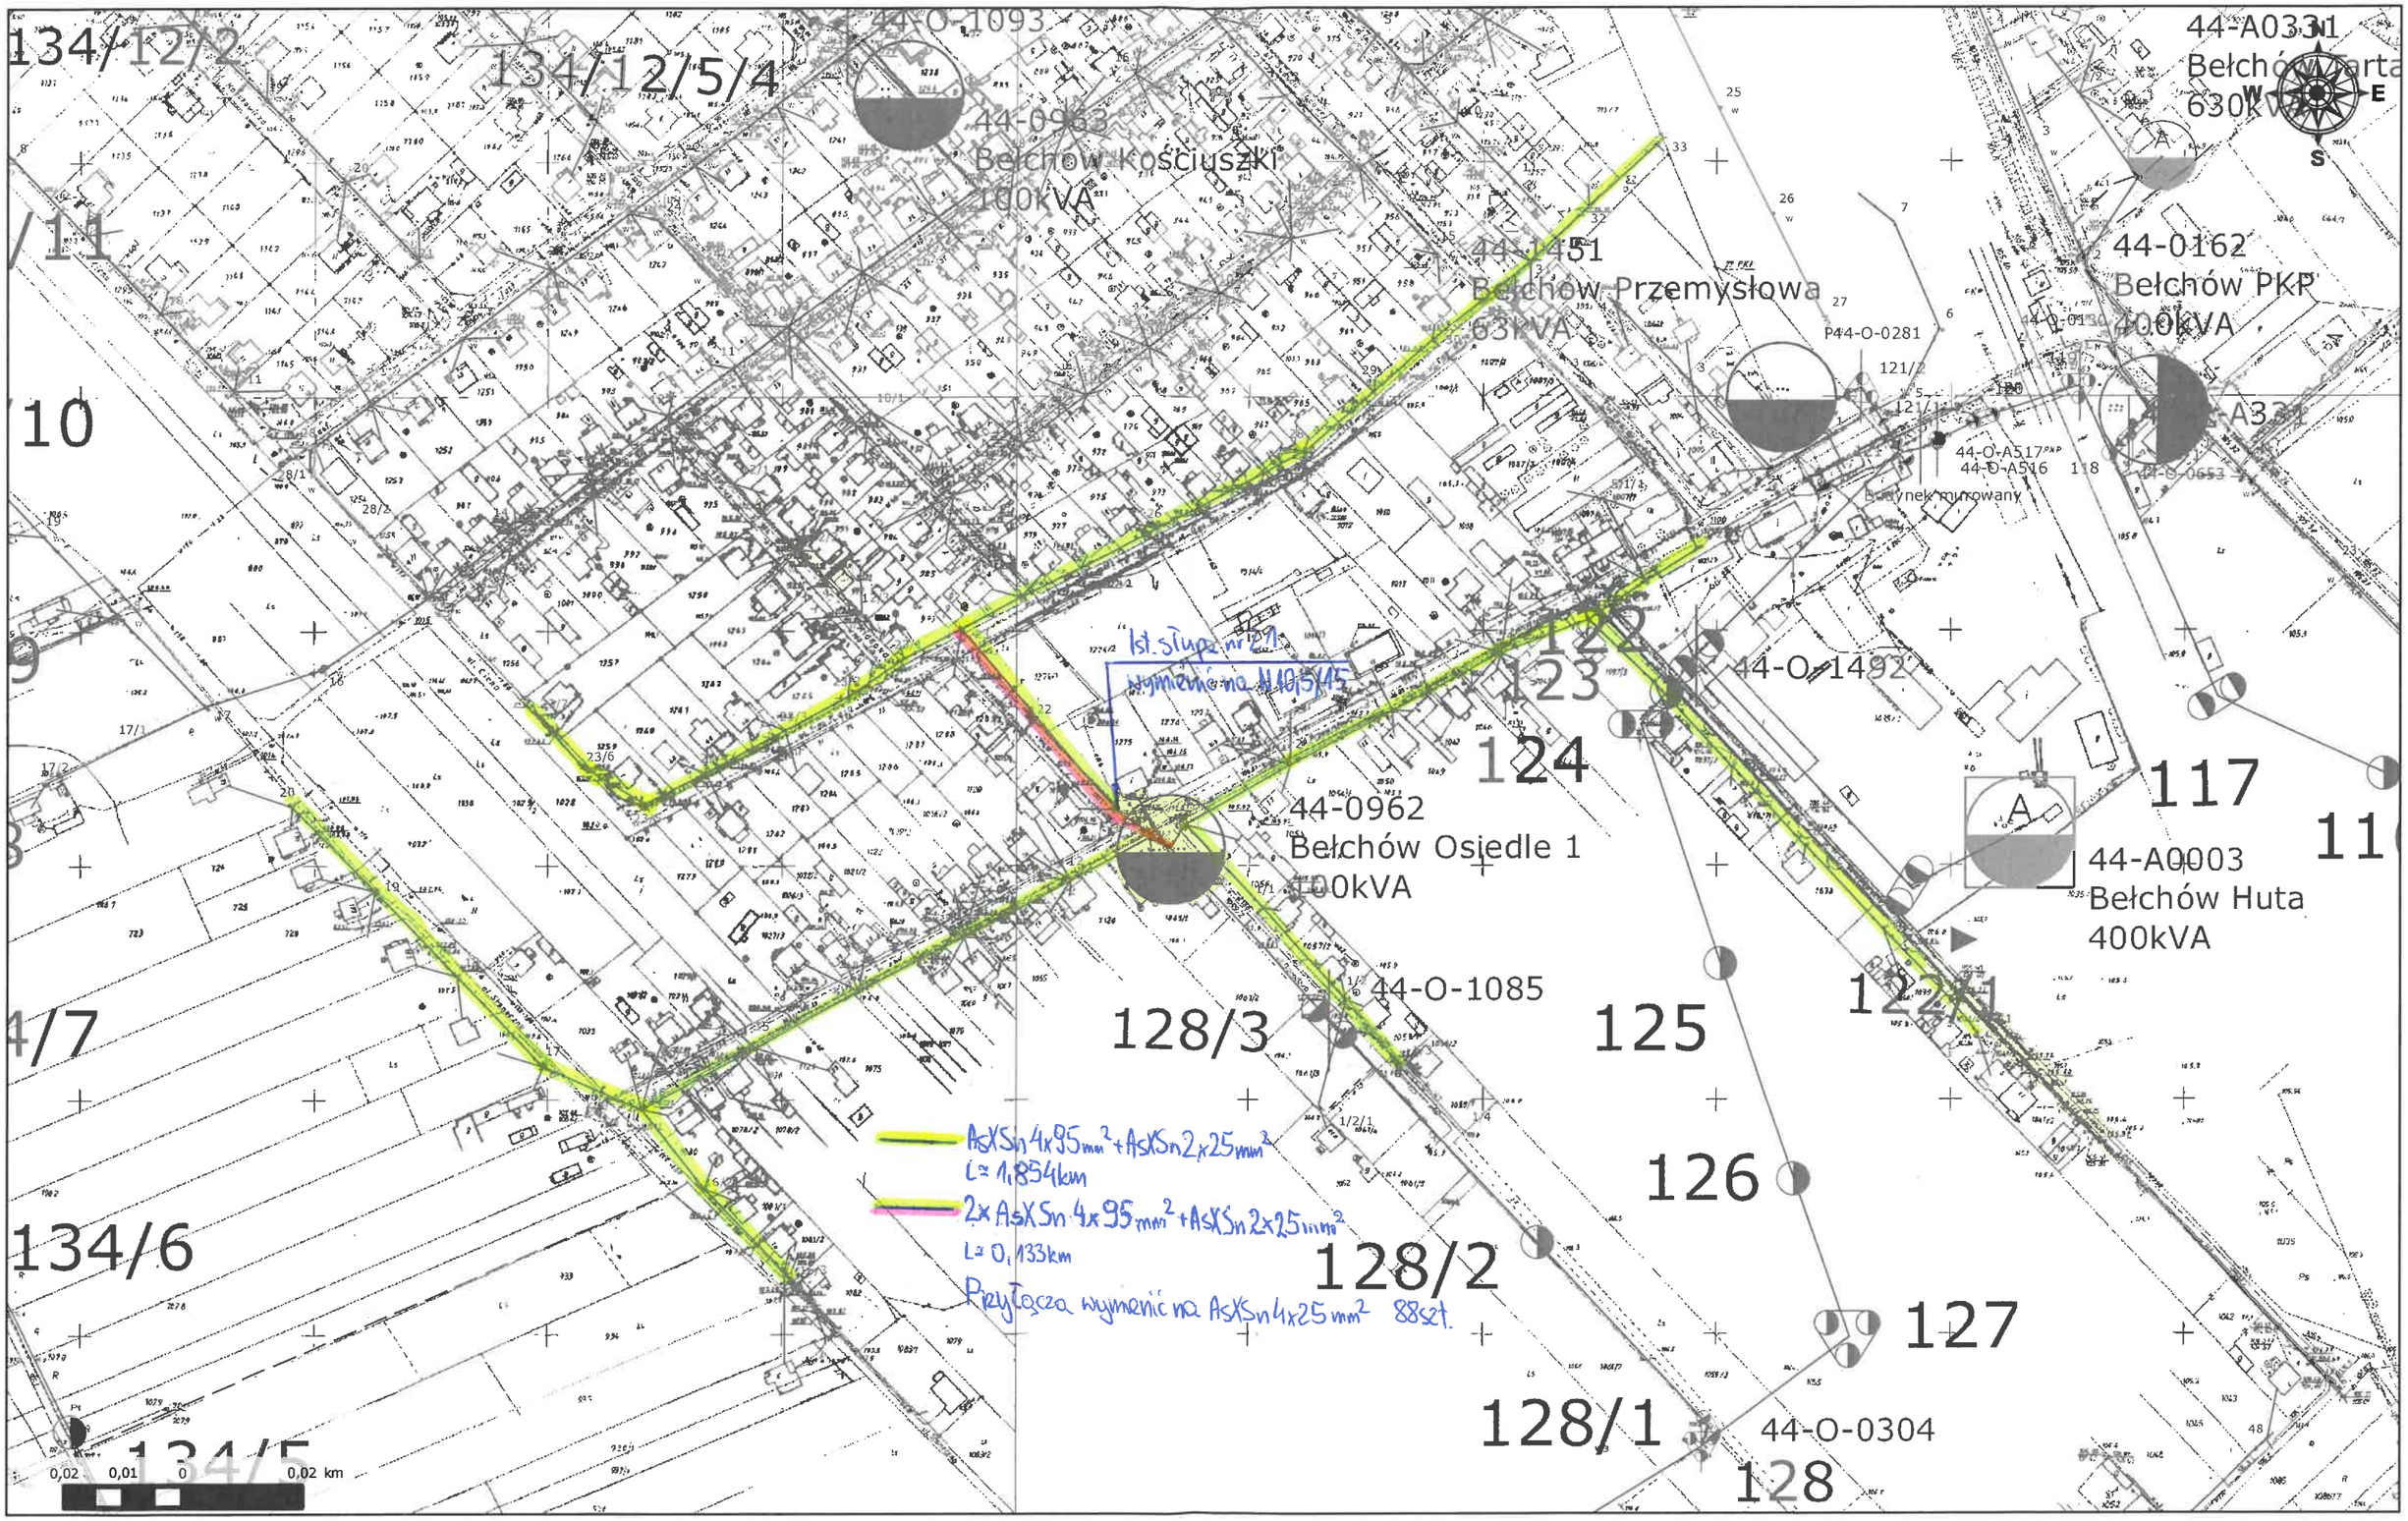
44-O-1093
44-0963
Bełchów Kościuszki
100kVA
44-A0331
Bełchów Warta
630kVA
44-O-1451
Bełchów Przemysłowa
63kVA
44-0162
Bełchów PKP
400kVA
P44-O-0281
44-O-A517
44-O-A516
Budynek murowany
44-O-1492
44-0962
Bełchów Osiedle 1
00kVA
44-A0003
Bełchów Huta
400kVA
44-O-1085
44-O-0304
134/12/2
134/12/5/4
/11
10
9
4/7
134/6
134/5
128/3
125
126
128/2
128/1
127
128
123
124
122/1
117
11
lst. słupa nr 21
wymieniona 11.05.15
AsXSn 4x95mm² + AsXSn 2x25mm²
L= 1,854km
2x AsXSn 4x95mm² + AsXSn 2x25mm²
L= 0,133km
Przyłącza wymienić na AsXSn 4x25mm² 88szt.
0,02 0,01 0 0,02 km

Skala: 1:2500