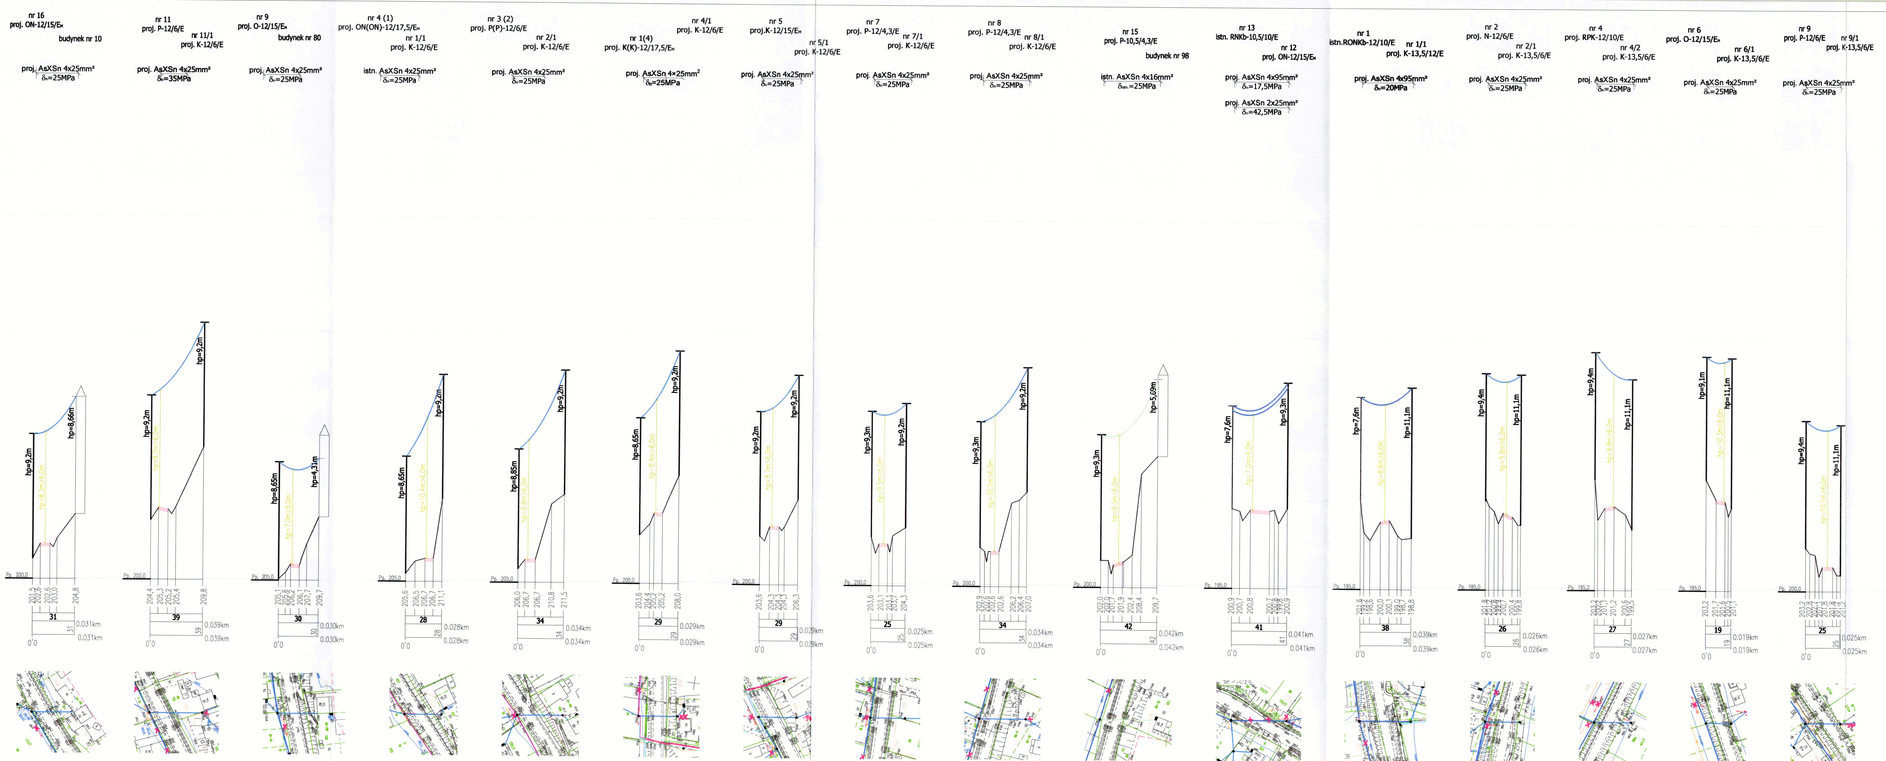


UWAGI:
Istniejące przewody AsXSn 4×16 mm²
Projektowane przewody
- AsXSn 4×95mm² - $\delta_n$=17,5MPa, $\delta_n$=20MPa;
- AsXSn 4×35mm² - $\delta_n$=35MPa;
- AsXSn 4×25mm² - $\delta_n$=20MPa ;
- AsXSn 2×25mm² - $\delta_n$=32,5MPa;

Strefa klimatyczna SI, wiatrowa WI
Linię zaprojektowano wg Lnni TOM II, Lnn-pi TOM I
Zastosowano żerdzie żelbetowe wirowane typu E
Skrzyżowania i zbliżenia wykonano zgodnie z normami N SEP-E-003
oraz PN-05100-1:
Minimalne odległości pionowe w miejscu skrzyżowania dla LnNi do 1 kV:
od powierzchni ziemi 4,5 m
od drogi krajowej, gminnej 6,0 m
W przypadku niespełnienia minimalnej odległości pionowej przyłączy napowietrznych nN w miejscu skrzyżowania z droga krajową, należy odpowiednio dostosować zawieszenie przewodów na budynkach mieszkalnych.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Sprawdzono i uzgodniono jak w pismie
Nr OKR.2.3554.11.83.2019.kg3
ze zmianami oznaczonymi kolorem .....
Kraków, dnia 14.11.2019 r.

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna

Biuro projektowe:
GRUPA PROJEKT
Grupa – Projekt Sp. z o.o.
30-605 Kraków, ul. Fredry 2/5
tel. 12 255 41 10, 12 257 12 12
www.grupa-projekt.pl
mail: biuro@grupa-projekt.pl

**Budowa słupowych stacji transformatorowych SN/nN, budowa sieci napowietrznej SN+nN, budowa sieci kablowej SN+nN, budowa złączy kablowych nN, przebudowa przyłączy napowietrznych nN w miejscowości Jaksice w związku z realizacją inwestycji pn. "PBW na przebudowę i rozbudowę sieci średniego i niskiego napięcia ze stacji transf. Jaksice 2 i 4 w m. Jaksice gm. Kozyce← RE Słupsk – etap 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adres obiektu budowlanego: | Miejscowość: Jaksice | Powiat: proszowicki | Województwo: małopolskie |
| Część: | PROJEKT BUDOWLANY | | Skala: 1:1000 |
| Branża: | ELEKTRYCZNA | | |
| Funkcja: | Imię, Nazwisko: | Uprawnienia: | Podpis: |
| Opracował: | inż. Bartłomiej Dujka | | |
| | mgr inż. Natalia Dziadosz | | |
| Projektował: | mgr inż. Jarosław Marzec | Nr ewid. SWI/0126/PWE/19 spec. sieci i instalacji elektryczne | |
| Sprawdził: | mgr inż. Paweł Olczyk | Nr ewid. SWI/0251/PWE/12 spec. sieci i instalacji elektryczne | |
| Nazwa rysunku: | Profil LnNi | | Nr rys. 3 |

Prawa autorskie zastrzeżone, kopiowanie i przekazywanie osobom trzecim zabronione, chyba że za zgodą Inwestora.

Kraków, listopad 2019 r.

13