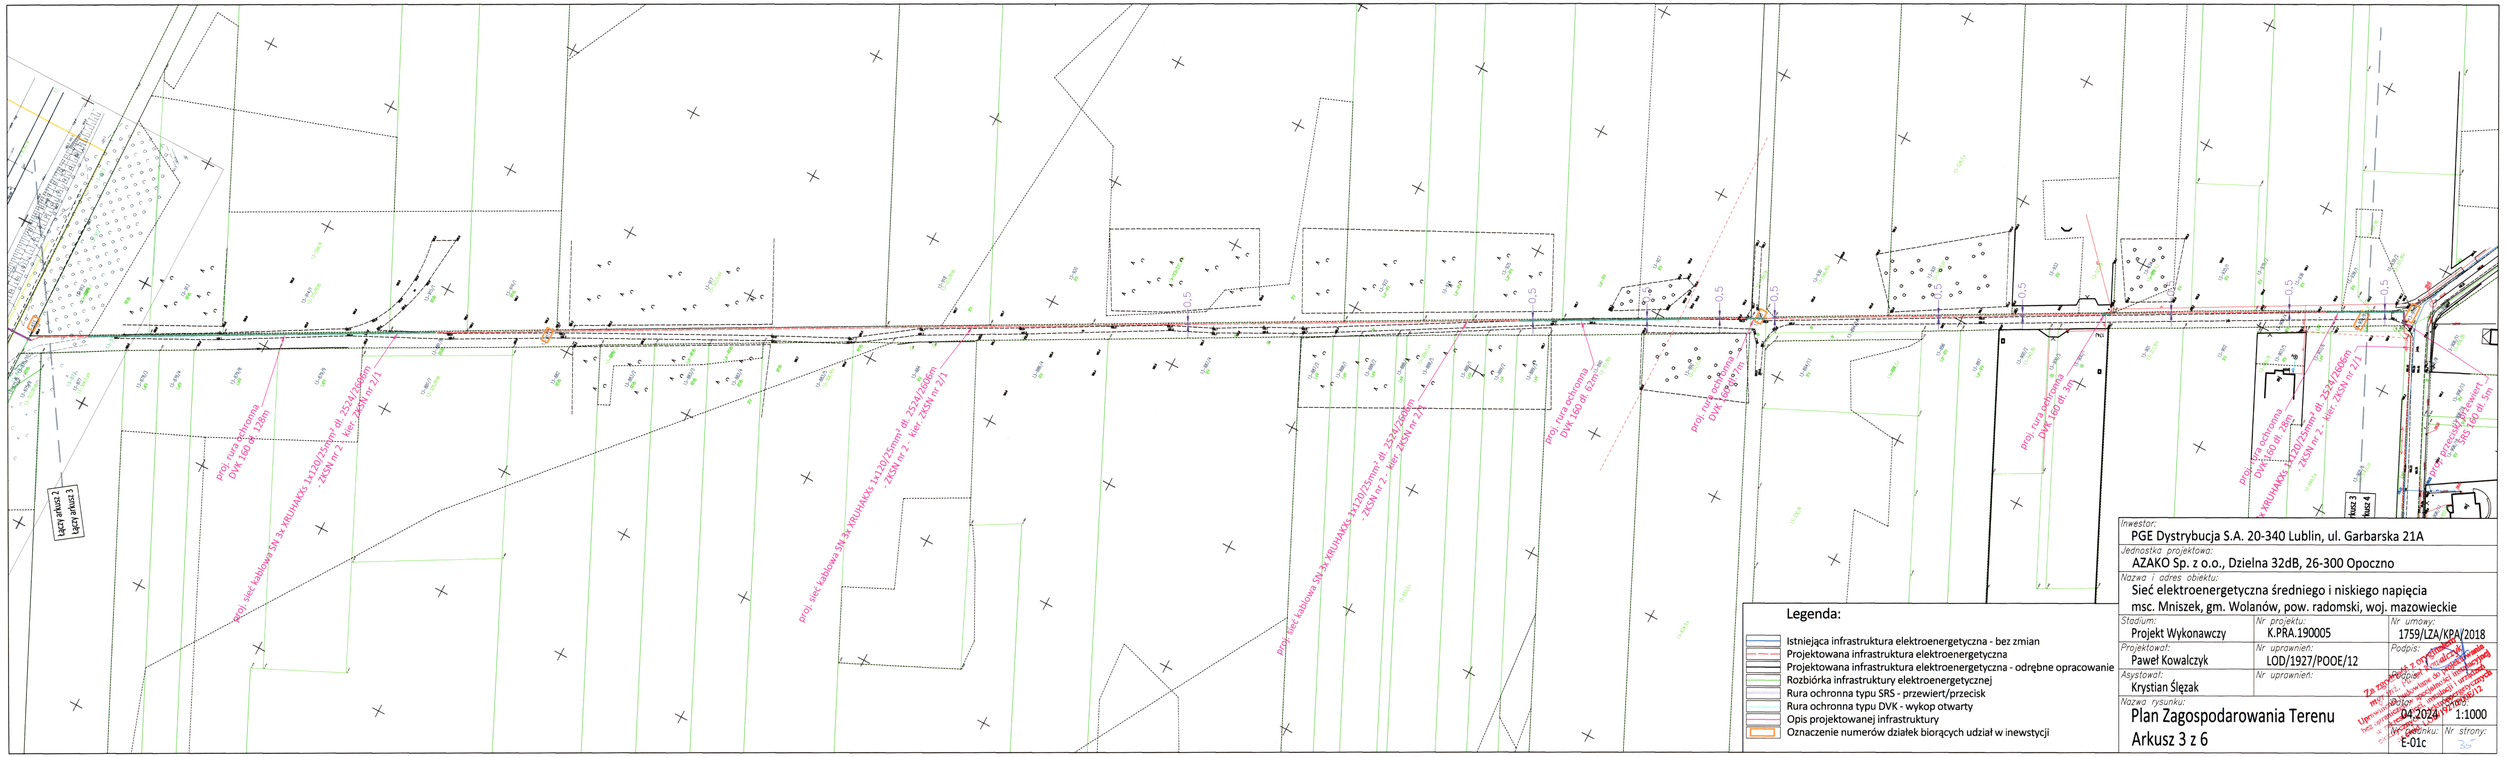
proj. rura ochronna DVK 160 dł. 28m
proj. sieć kablowa SN 3x XRUHAKXs 1x120/25mm² dł. 2524/2686m - ZKSN nr 2 - kier. ZKSN nr 2/1
proj. rura ochronna DVK 160 dł. 62m
proj. rura ochronna DVK 160 dł. 3m
proj. przecisk SRS-przewiert SRS 160 dł. 3m
Legenda:
Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna - bez zmian
Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna - odrębne opracowanie
Rozbiórka infrastruktury elektroenergetycznej
Rura ochronna typu SRS - przewiert/przecisk
Rura ochronna typu DVK - wykop otwarty
Opis projektowanej infrastruktury
Oznaczenie numerów działek biorących udział w inewstycji
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Jednostka projektowa:
AZAKO Sp. z o.o., Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno
Nazwa i adres obiektu:
Sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia
msc. Mniszek, gm. Wolanów, pow. radomski, woj. mazowieckie
Stadium: Projekt Wykonawczy
Nr projektu: K.PRA.190005
Nr umowy: 1759/LZA/KPA/2018
Projektował: Paweł Kowalczyk
Nr uprawnień: LOD/1927/POOE/12
Podpis:
Asystował: Krystian Ślęzak
Nr uprawnień:
Nazwa rysunku:
Plan Zagospodarowania Terenu
Arkusz 3 z 6
Data: 04.2024
Skala: 1:1000
Nr rysunku: E-01c
Nr strony: 3