

Legionowo Kochanowskiego [04-0733]
Układ pracy TT

Legionowo Kochanowskiego [04-0733]
Układ pracy TT

Wkładki SN
wymienić na 31,5A

Transfoprmator wymienić na 400kVA

Typ transf.
TOHB 400/15
Moc transf.
400
Nap.g6rne
15KV
Nap.dolne
400V

ist. kabel 2xYKXS 4x120mm2
- doł6żyć 3 kabel YKXS 4x120mm2
- (docelowo 3xYKXS 4x120mm2)

Wkładki
wymienić na 500A

Przekadniki wymienić na
600/5
ISS-1-803 600/5
600/5

L1, L2, L3 400/230 50Hz

ARS 2
125A
400A
250A
400A
250A
400A
100A
400A
160A
400A
160A
400A
---A
400A
80A
400A
100A
400A
100A
400A


YAKXS 4x120mm2
Tor G6rny
Tor Dolny
Kochanowskiego Masarnia
Mireckiego
kier. ZK 04z4114
Proj. YAKXS 4x240mm2
kier. ZK-2, dz. 137/2
ul. Sikorskiego
YAKXS 4x120mm2
kier. ZK 04z6236
REZERWA
YAKXS 4x120mm2
kier. ZK 04z6236
YAKXS 4x120mm2
kier. ZK 04z4238
YAKXS 4x70mm2
wieża telekom


MKPg
..... kvar do kompensacji
biegu j6łowego transformatora

Pomiar Statystyczny

NIB 500A

3

<p>PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin</p>	<p>DATA DATA</p> <p>2024.02.12</p>	<p>PROJ/DSN</p> <p>mgr inż. Paweł Bus MAZ/0337/PWOE/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych</p>	
	<p>ISSUE WYDANIE</p> <p>01</p>	<p>SPRCHK</p>	
	<p>ZATW/APP</p> <p>mgr inż. Paweł Bus MAZ/0337/PWOE/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych</p>		
	<p>KRL /DR.</p>		
<p>GEOZPROJEKT</p> <p>ul. Keymona 5 05-091 Ząbki tel. 609-009-317 geo_projekt@op.pl</p>		<p>NR PROJEKTU / PROJECT NO</p> <p>NR RV8 / TRZYSTAWA</p>	
<p>SUBJECT / TEMAT</p> <p>BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA nN 0,4 kV YAKXS 4x240mm², BUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO NISKIEGO NAPIĘCIA nn 0,4 kV, PRZEBUDOWA STACJI NAPOWIETRZNEJ SN/nn (wymiana transformatora) dz. 1/4 (ul. Olszankowa), 33 (ul. Sikorskiego), 137/2 w MIEJSCOWOŚCI LEGIONOWO gm. LEGIONOWO obr. 0069 KATEGORIA OBIEKTU „XXVI”</p>			

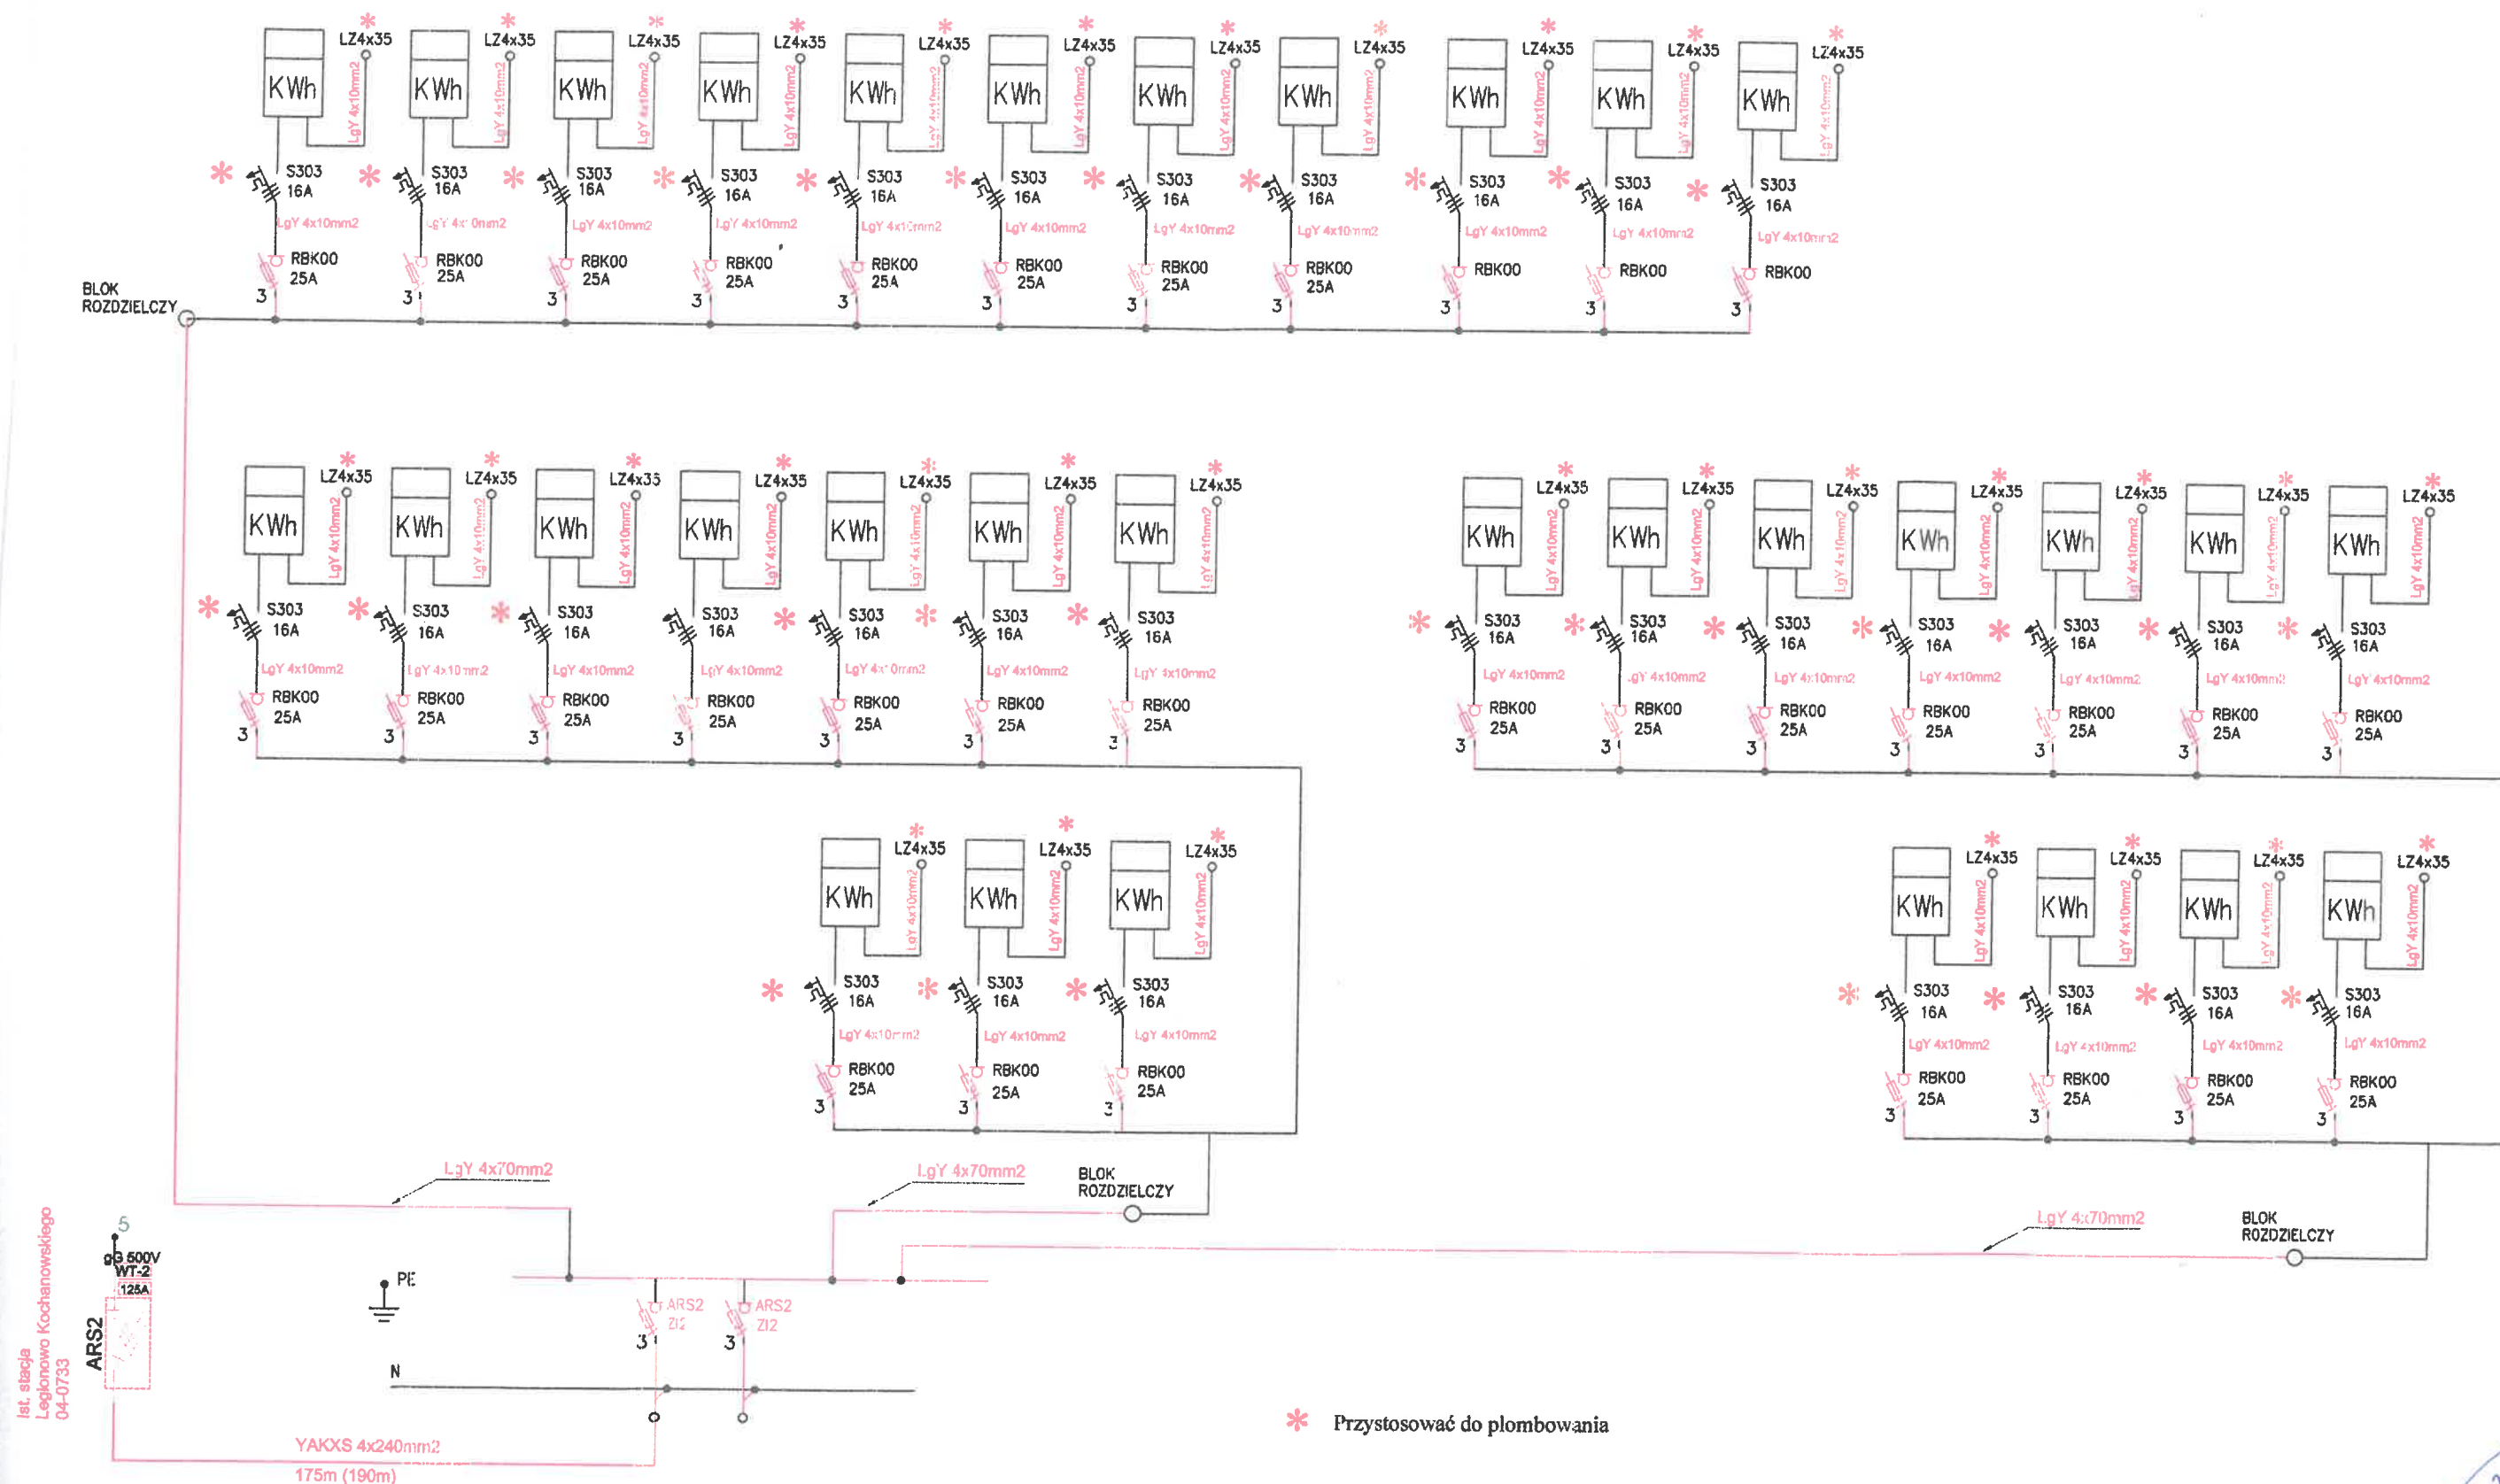

- OBUDOWA: SKRF 800/800/3+520/800/1+800/800/1+260/800/1+520/800/1+260/800/1+520/800/1+260/800/1+800/800/3+260/800/1+260/800/1+520/800/1+800/800/3+260/800/1+
- SKRD 2x800/600/3+520/600/2+2x800/600/3+260/600/1+2x800/600/3+260/600/1

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin	DATE DATA	2024.02.12	PROJ/DSN	mgr inż. Paweł Bus MAZ/0337/PWOE/13
	Skala	---	SPR/CHK	
	ISSUE WYDANIE	01	ZATW/APP	mgr inż. Paweł Bus MAZ/0337/PWOE/13
	SUBJECT / TEMAT	BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4/10 kV YAKXS 4x240mm ² BUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV, PRZEBUDOWA STACJI NAPOWIETRZNEJ SN/tn (wymiana transformatora) dz. 1/4 (ul. Olszankowa), 33 (ul. Sikorskiego), 137/2 w MIEJSCOWOŚCI LEGIONOWO gm. LEGIONOWO obr. 0869 KATEGORIA OBIEKTU „XXIV”		
DRAWING / RYSUNEK	Złącza kablowe ZŁ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100		NR. EKS / DRAWMO. NO.	