


Schemat linii 110 kV Serock - Pułtusk

3 x AFL - 6 - 240 + 2 x AFL - 1,7 - 95	Br - 1	50 m	słupy serii B2 szt. 15; izol. LP-60/18 1983 rok słupy serii S52 szt. 2; 2010 rok
3 x AFL - 6 - 240 + 1 x AFL - 1,7 - 95	1 - 13	3287,5 m	
3 x AFL - 6 - 240 + 1 x AFL - 1,7 - 70	13 - 17	1278,5 m	

Długość linii na majątku PGE Dystr.S.A.Oddział W-wa wynosi: Br - 17 4616 m

Długość linii na majątku Płock ENERGIA Operator S.A. wynosi: 17 - Br 18594 m

Długość całkowita linii wynosi: Br - Br 23210 m

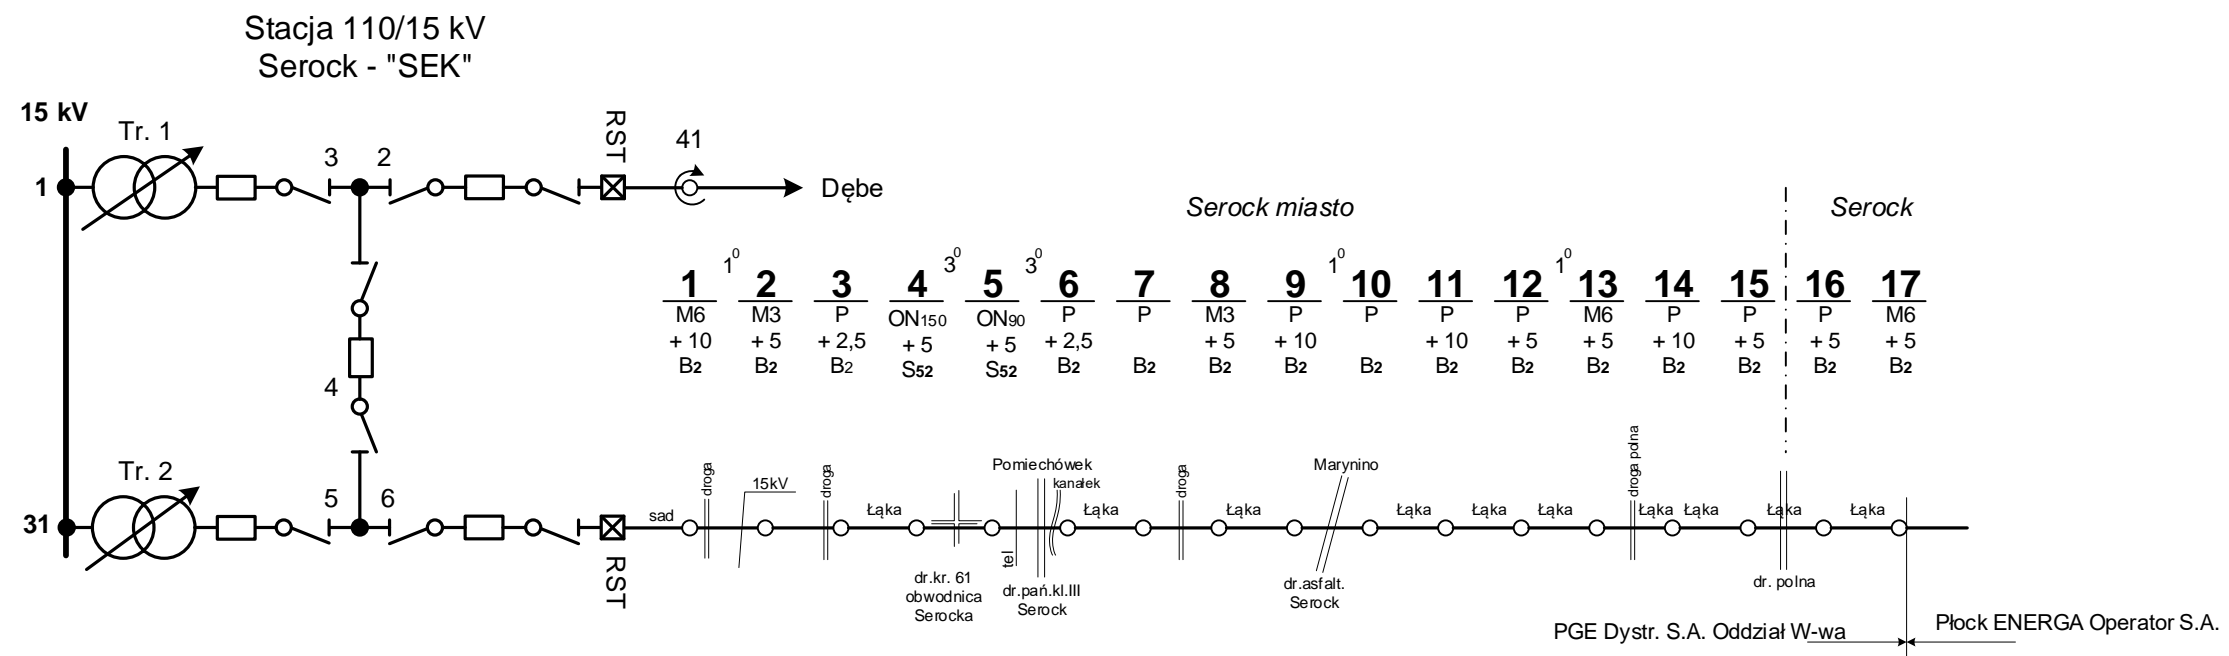

Stan aktualny na dzień: 31.12.2022 r

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa

Schemat linii 110kV Serock - Pułtusk

Wykonał: B. Domańska

Sprawdził: S. Sumikowski