


12190 < 570


ΔW_{os} 5744519XGA-150712AGP-22475A05DA-50+18X04
1444


$$\frac{435.131}{100} = 435\% \sim 10\%$$

Autophagy $\frac{540 \cdot 10 \cdot 13}{1444} = 51\% < 10\%$

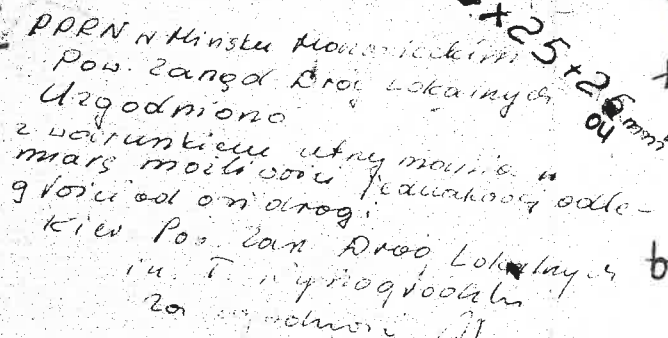

Aktualnie na dzień 18.11.1996r.

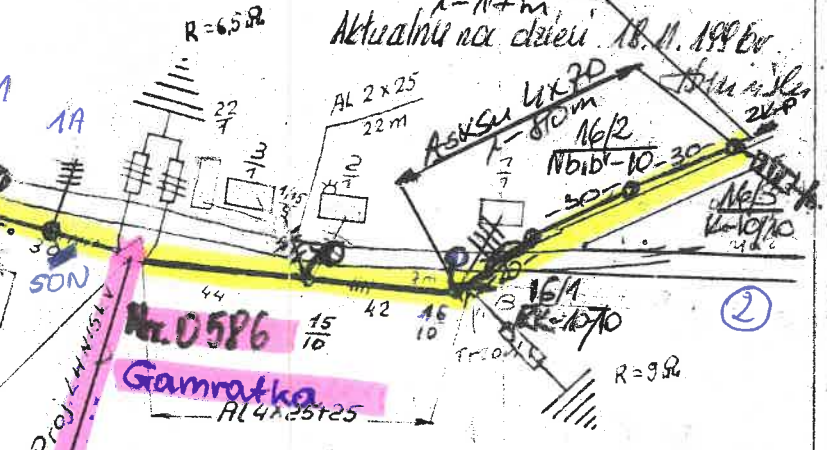



- projekowana L.N.N. 380/220V o osiach ułożonym
- proj. L.N.N. stacja trafo
- proj. punkt omotowy
- $\frac{4}{1}$ standard elektryfikowany
- budynek elektryfikowany odprawnie
- budynek gospodarczy

Zgodnie z rygorystycznym
1.04.65.

ZEROWANIE

Актуален на днешен ден 30.06.07 К. К.

Platting na dater 28.11.97

FRODO BAGGINS

Plan linii niskiego napięcia
380/220 na HSI Garmarok

gomratka

4-skie

Winsk Macowiaki

Oaległosć linii linowa ozi dregi