


10185 245
6-32301

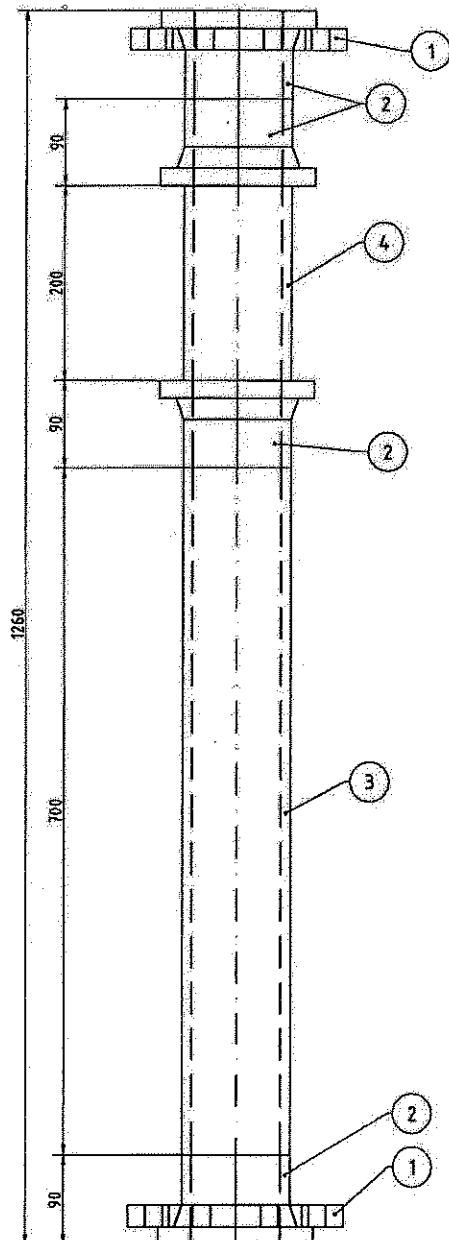

				RAZEM:		12,1	
4	Rura PE-100AS DN100 PN16 d110 SDR11 - 200	1	wg NTI	PE100 AS	0,614	0,614	
3	Rura PE-100AS DN100 PN16 d110 SDR11 - 700	1	wg NTI	PE100 AS	2,149	2,149	
2	Końcówka rury okotokotnierzowej DN100 PN16 d110 SDR11	4	wg NTI	PE100 AS	0,47	1,88	
1	Kotłierz stalowy luźny DN100 PN16	2	wg NTI	1,4462	3,72	7,44	
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Nr normy lub rysunku	Material	Masa	E. Mas	Uwaga
INWESTOR			GENERALNY PROJEKTANT				
KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Lubin			KGHM CUPRUM CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE				
OBJEKT			KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR ul. Gen. Wł. Skarńskiego 2-B, 53-659 Wrocław				
Szyb GG-1							
ADRES OBIEKTU							
Szyb GG-1, Kwietlice, gmina Grębnice							
WYKONAL	PE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	STADIUM PROJEKTU		
PROJEKTOWAL	Marcin Szlązak	-	mech.-technol.	<i>Szlazak</i>	Projekt wykonawczy		
OPRACOWAL	Marcin Szlązak	-	mech.-technol.	<i>Szlazak</i>	FORMAT	BŁĄDZA	
SPRAWDZIŁ	Sławomir Świłtoń	-	mech.-technol.	<i>Swilton</i>	A3	Mechaniczno-technolog.	
TYTUŁ PROJEKTU				ARWUSZ	ARWUSZ	NR PROJEKTU	
Projekt wyposażenia szybu GG-1 dla okresu docelowego. Wyposażenie szybu. Zabudowa urządzeń do odwadniania i przewietrzania rzepia.				1	1	B/21/0061-V-4820-W-M2	
TYTUŁ RYSUNKU				SKALA	DATA		
Prostka oporowa				1:5	04.2025		
				NR RYSUNKU			
				B/21/0061-V-4820 - W - M2 - R-001.07.3 - W01			
				PROJEKT OBIEKT STADIUM BŁĄDZA NR RYSUNKU WERSJA			
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 z późn. zm. Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą autora							